



Agência Reguladora Intermunicipal  
de Saneamento



**Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi**

# **RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

## **MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI**

**Convênio de Cooperação Técnica 122/2022**

**2023**

**Equipe Técnica ARIS**

**Edemilson Canale**

Presidente do Conselho de Administração da ARIS

**Adir Faccio**

Diretor Geral

**Antoninho Luiz Baldissera**

Diretor de Regulação

**Jorge Carlos Paludo**

Diretor Administrativo e Finanças

**Eng. Willian Jucelio Goetten**

Coordenador de Fiscalização

**Eng. Marilu Matiello**

Engenheira Civil

**Equipe Técnica UDESC**

**Prof. Eduardo Bello Rodrigues**

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

**Prof. Everton Skoronski**

Engenheiro Químico

**Profa. Juliana Ferreira Soares**

Engenheira Ambiental e Sanitarista

**Profa. Viviane Trevisan**

Engenheira Química

**Equipe Técnica CISAMA**

**Eng. Selênio Sartori**

Diretor Executivo

**Enga. Katynara Goedert**

Engenheira Ambiental e Sanitarista

**Laura Salvador**

Estagiária

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AMURES	Associação de Municípios da Região Serrana
ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
ARIS	Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
CAV	Centro de Ciências Agroveterinárias
CISAMA	Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense
CONAMA	Conselho Nacional de Meio Ambiente
CVD	Consumo Versus Demanda
DBO	Demanda Bioquímica de Oxigênio
DOE	Diário Oficial do Estado
DOU	Diário Oficial da União
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico
PMSB	Plano Municipal de Saneamento Básico
MPSC	Ministério Público de Santa Catarina
NBR	Norma Brasileira
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SAC	Sistema Alternativo Coletivo
SAI	Sistema Alternativo Individual
SDE	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
SDS	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
SISAGUA	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
TAC	Termo de Ajuste de Conduta
UDESC	Universidade do Estado de Santa Catarina

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Opções de solução para o esgotamento sanitário nos municípios. ....	14
Tabela 2 - Evolução da população de Anita Garibaldi entre os anos de 1996 e 2022. ....	16
Tabela 3 - Projeção da população urbana de Anita Garibaldi para o período de 2023-2033, utilizando vários modelos. ....	17
Tabela 4 - Projeção da população rural de Anita Garibaldi para o período de 2023-2033, utilizando vários modelos. ....	18
Tabela 5 - Projeção da população no município de Anita Garibaldi. ....	19
Tabela 6 – Estimativa de ligações e famílias no município de Anita Garibaldi. ....	20
Tabela 7 - Demanda de consumo para o ano de 2021 para a condição atual de perda de água na distribuição. ....	22
Tabela 8 – Demanda de consumo para o ano de 2021 para a condição de perda de água na distribuição estabelecida no PMSB. ....	22
Tabela 9 – Cálculo da demanda de reservação utilizando o método 1 para o ano de 2021. ....	23
Tabela 10 - Cálculo da demanda de reservação utilizando o método 2 para o ano de 2021. ....	23
Tabela 11 – Projeção populacional estimada pelo PMSB de 2011 e a proposta por esta revisão de metas do PMSB, para o município de Anita Garibaldi, no período de 2023 a 2033. ....	29
Tabela 12 – Efeito do custo das análises completas na água bruta e tratada. A=análise da portaria completa, B=monitoramento de coliformes totais e <i>E.coli</i> em manancial superficial e, C= monitoramento de coliformes totais e <i>E.coli</i> em manancial subterrâneo. ....	44
Tabela 13 – Valores médios dos principais custos associados ao sistema de captação de água de chuva considerando uma área de captação de 100 m <sup>2</sup> . ....	48
Tabela 14 - Dados de entrada para dimensionamento da WVF. ....	55
Tabela 15 - Memorial de cálculo de dimensionamento do primeiro estágio do WVF. ....	56
Tabela 16 - Memorial de cálculo de dimensionamento do segundo estágio do WVF. ....	56
Tabela 17 - Resumo dos custos para ambos os cenários. ....	57

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Legislações vigentes para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. .....	11
Quadro 2 - Indicadores relacionados ao abastecimento de água no município de Anita Garibaldi informados nos últimos 11 anos.....	25
Quadro 3 – Demanda por abastecimento de água estimada pelo PMSB de 2011 e a proposta por esta revisão de metas do PMSB, para o município de Anita Garibaldi, no período de 2023 a 2033.....	31
Quadro 4 – Demanda de esgotamento sanitário estimada pelo PMSB de 2011 e a proposta por esta revisão de metas do PMSB, para o município de Anita Garibaldi, no período de 2023 a 2033.....	33
Quadro 5 – Atualização dos valores de investimento, propostos no PMSB de 2011, para atendimento das metas de abastecimento de água. ....	34
Quadro 6 – Atualização dos valores de investimento, propostos no PMSB de 2011, para atendimento das metas de esgotamento sanitário. ....	35
Quadro 7 – Avaliação de custos referente ao processo de filtração lenta em função do número de famílias atendidas.....	40
Quadro 8 – Impacto do valor de aquisição da membrana no custo de água tratada via sistema de UF. .....	40
Quadro 9 – Plano de monitoramento para SAC segundo o anexo 15 da Portaria 888 de 2021.....	43
Quadro 10 – Sugestão de monitoramento da água subterrânea em sistemas alternativos individuais. .....	46
Quadro 11 – Estimativa de custos com monitoramento da qualidade da água em SAI. ....	46
Quadro 12 – Vantagens e desvantagens do Cenário 01. ....	52
Quadro 13 – Vantagens e desvantagens do Cenário 02. ....	53
Quadro 14 – Vantagens e desvantagens do Cenário 03. ....	53
Quadro 15 – Vantagens e desvantagens do Cenário 04. ....	54
Quadro 16 - Dados de entrada e dimensionamento da WL. ....	57
Quadro 17 – Investimentos previstos no serviço de abastecimento de água entre 2024 e 2033. ....	61
Quadro 18 - Investimentos previstos no serviço de esgotamento sanitário entre 2024 e 2033. ....	61

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapa de localização do município de Anita Garibaldi. ....	15
Figura 2 - Modelos de projeção populacional para a área urbana do município de Anita Garibaldi. 17	
Figura 3 - Modelos de projeção populacional para a área rural do município de Anita Garibaldi. ....	18
Figura 4 - Dados da população total de Anita Garibaldi entre 1996 e 2022 e evolução populacional entre 2023 e 2033. ....	19
Figura 5 – Diagrama simplificado do SAA de Anita Garibaldi. ....	20
Figura 6– Localização da estação de tratamento de água de Anita Garibaldi. ....	21
Figura 7 - Fluxo do esgoto gerado na área urbana e rural de Anita Garibaldi. ....	27
Figura 8 - Operação de remoção da camada <i>Schmutzdecke</i> (esquerda) e visão de uma unidade de Filtração Lenta no município de Rio Rufino/SC (direita). ....	39
Figura 9 – a) Visão do sistema de membranas de UF instalado na região da Grande Florianópolis. b) Subproduto gerado no tratamento devido às operações de limpeza da membrana. ....	42
Figura 10 – Elementos constituintes do sistema de captação de águas pluviais. ....	48
Figura 11 – Exemplo de lagoa (piscininha) para captação de águas pluviais. ....	49
Figura 12 - Bacia de contribuição para o tratamento de esgoto descentralizado e do lodo proveniente dos sistemas individuais. ....	55
Figura 13 - Investimentos e metas previstas pela Casan para o período de 2024 a 2043. ....	60

## SUMÁRIO

<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....</b>	<b>8</b>
<b>1 OBJETIVOS.....</b>	<b>10</b>
<b>1.1 OBJETIVO GERAL.....</b>	<b>10</b>
<b>1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....</b>	<b>10</b>
<b>2 ASPECTOS LEGAIS.....</b>	<b>11</b>
<b>3 PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIAS DE ESTUDO.....</b>	<b>13</b>
<b>4 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO.....</b>	<b>15</b>
<b>4.1 PROJEÇÕES POPULACIONAIS.....</b>	<b>16</b>
<b>4.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....</b>	<b>20</b>
4.2.1. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA <i>VERSUS</i> DEMANDA DA POPULAÇÃO.....	21
4.2.2 AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PMSB DE 2011 EM RELAÇÃO AO CENÁRIO ATUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	24
<b>4.3 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....</b>	<b>26</b>
<b>5 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 2011 E PROGNÓSTICO PARA 2023.....</b>	<b>28</b>
<b>5.1 TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA.....</b>	<b>36</b>
<b>6 PROGRAMAS E AÇÕES PARA O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL.....</b>	<b>37</b>
<b>6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA).....</b>	<b>37</b>
6.1.1 GESTÃO DE SUBPRODUTOS GERADOS NO TRATAMENTO.....	38
6.1.2 SISTEMAS ALTERNATIVOS COLETIVOS (SAC) E INDIVIDUAIS (SAI).....	38
6.1.3 PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS.....	47
6.1.4 PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA.....	49
<b>7 PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.....</b>	<b>50</b>
<b>8 METAS ATUALIZADAS DO PMSB.....</b>	<b>58</b>
<b>8.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....</b>	<b>58</b>
8.1.1 METAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETIVO INDICADAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS.....	58
<b>8.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....</b>	<b>58</b>
<b>9 RECOMENDAÇÕES.....</b>	<b>62</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>63</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>66</b>

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A mesorregião serrana de Santa Catarina envolve 30 municípios e uma população estimada aproximada de 400 mil habitantes em 2022. Com exceção de Lages e Curitiba, os demais municípios possuem menos de 25 mil habitantes. Esses municípios são caracterizados por uma ampla extensão territorial e considerável população habitando a zona rural. Essas características são um desafio para o planejamento dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água em termos de: questões logísticas; implementação de soluções coletivas tradicionais; e sustentabilidade financeira dos serviços. Para este projeto, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) estabeleceu uma parceria com o Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA) e a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) para a atualização das metas de saneamento básico do município de Anita Garibaldi. Esse município planejou a universalização dos serviços de saneamento por meio do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) concluídos em 2011. Esse documento foi construído considerando um horizonte de plano de 20 anos, ou seja, até o ano de 2030.

No entanto, até 2021 boa parte das metas não foram alcançadas. Essa situação demanda uma revisão no planejamento, de forma a possibilitar a busca de recursos e a implementação de soluções ajustadas à realidade dos municípios. Ao mesmo tempo, estas soluções devem estar de acordo com o ordenamento jurídico vigente e com as normas regulamentadoras de projetos na área de saneamento. Soluções baseadas em modelos coletivos tradicionais, principalmente envolvendo redes e estação de tratamento centralizada em cada município, já provaram não ser as alternativas mais adequadas para a realidade dos municípios da mesorregião serrana. Adicionalmente, a significativa população que vive na zona rural, em locais com reduzida densidade populacional, exige um estudo mais aprofundado acerca de soluções individualizada e descentralizadas para pequenas comunidades. Estas soluções devem buscar o fornecimento de água potável de acordo com a Portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde (BRASIL 2021) e o atendimento aos padrões de emissão de esgoto de acordo com a Resolução CONAMA 430 de 2011 (BRASIL 2011) e Resolução CONSEMA/SC 189 de 2022 (SANTA CATARINA 2022). Além disso, deve haver o gerenciamento dos subprodutos gerados nas operações de saneamento e o modelo de gestão escolhido deve possuir sustentabilidade econômico-financeira de acordo com a Lei Federal 14.026 de 2020 (BRASIL 2020a). Esse cenário demonstra a complexidade envolvida na gestão do saneamento básico em municípios com menos de 25.000 habitantes. Isso exige uma análise crítica dos aspectos ambientais, sociais e econômicos dos municípios, fomentando a seleção mais adequada dos modelos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o estabelecimento de metas que possam orientar o planejamento dos municípios para o atendimento ao objetivo da universalização destes serviços.

Diante deste contexto, a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no Brasil é assegurada pela Lei Federal 14.026 de 15 de julho de 2020 que atualizou a Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, o qual estabelece, entre outros itens, as diretrizes para o saneamento básico (BRASIL 2020a) e institui o novo marco do saneamento no país. Neste sentido, serviços como abastecimento de água e esgotamento sanitário devem ser oferecidos para a população com “[...] *segurança, qualidade, regularidade e continuidade* [...]” (**redação da pelo inciso XI do art. 7º da lei 14.026/2020**) ao mesmo tempo que a preservação do meio ambiente, em termos de uso de recursos e disposição de resíduos, deve receber atenção (BRASIL 2020a). Nesse horizonte, os municípios deverão ter condições de oferecer água potável à 99% da população e esgotamento sanitário à 90%, segundo a lei 14026/2020 que. Cabe destacar que, segundo a ARIS e o CISAMA, embora seja um projeto de revisão de metas do saneamento, foram priorizados apenas os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por demandarem maiores investimentos e por terem recebido uma atenção maior pela lei anteriormente citada.

Considerando a características do município de Anita Garibaldi a porcentagem da população rural é expressiva, trazendo desafios para a universalização dos serviços são em função da grande extensão territorial, reduzida população e necessidade de alcance da sustentabilidade econômico-



financeira da prestação de serviços (IBGE 2023). Uma vez que as soluções convencionais baseadas em redes coletivas e estações de tratamento centralizada são inadequadas para pequenas comunidades, a busca por soluções baseadas em sistemas individuais ou descentralizados é uma alternativa para o alcance das metas de universalização. Para isso, o artigo 2º da Lei 14.026/2020 prevê em seu item VIII o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários (BRASIL 2020a). Assim, o estudo aqui proposto, a ser executado pela equipe do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária do CAV/UDESC se justifica, visto a experiência adquirida pelo grupo na construção de planos de tratamento individual para os municípios por meio do projeto TRATASAN e as atividades de pesquisa do grupo na área de soluções alternativas de tratamento de água, esgoto e disposição de resíduos.

## **1 OBJETIVOS**

### **1.1 Objetivo geral**

O objetivo geral deste relatório é apresentar a seleção de sistemas mais adequados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário para o município de Anita Garibaldi em Santa Catarina e estabelecer uma revisão das metas para o município atingir a universalização da prestação destes serviços

### **1.2 Objetivos específicos**

- Estudar o PMSB finalizado em 2011 e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas até o ano de 2021;
- Avaliar técnica e economicamente a concepção e modelos de sistemas de esgotamento sanitário entre alguns municípios em comparação ao modelo considerando a gestão individual;
- Avaliar comparativamente sistemas de tratamento de água para soluções alternativas, em termos técnicos e de custos, e indicar as soluções mais adequadas para os municípios que serão estudados;
- Propor uma revisão das metas para universalização do saneamento alinhado com o cenário atual do novo marco do saneamento nacional e as condições específicas dos municípios selecionados.

## 2 ASPECTOS LEGAIS

Com relação aos aspectos legais referentes ao saneamento básico e com aplicação ao município de Anita Garibaldi, foi elaborado o Quadro 1 que sintetiza os principais documentos da legislação aplicável ao abastecimento de água e o esgotamento sanitário. As legislações específicas do município de Anita Garibaldi foram obtidas do sítio eletrônico da prefeitura e por consulta aos responsáveis do município, como por exemplo, acerca da existência de legislação aprovando o PMSB de 2011.

Quadro 1 - Legislações vigentes para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

<b>Legislação</b>	<b>Assunto</b>
Lei Federal nº 14.026 de 15/07/2020	Atualiza o marco legal do saneamento básico e dá diversas outras providências à temas relacionados.
Lei Federal nº 11.445 de 05/01/2007	Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Lei Federal nº 9.605 de 13/02/1998	Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 11.599 de 12/07/2023	Dispõe sobre a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
Decreto Federal nº 6.514 de 22/07/2008	Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº05 de 15/06/1988	Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de Saneamento.
Resolução CONAMA nº237 de 19/12/1997	Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
Resolução CONAMA nº357 de 17/03/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento.
Resolução CONAMA nº377 de 09/10/2006	Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.
Resolução CONAMA nº430 de 13/05/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.
Portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021	Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de

	vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Lei Estadual nº 13.517 de 04/10/2005	Dispõe sobre a política estadual de saneamento e estabelece outras providências.
Lei Estadual nº 14.675 de 14/04/2009	Institui o Código Estadual do Meio Ambiente em Santa Catarina e estabelece outras providências.
Resolução CONSEMA/SC nº 181 de 02/08/2021	Estabelece as diretrizes para os padrões de lançamento de efluentes em Santa Catarina.
Resolução CONSEMA/SC nº 181 de 02/08/2021 alterada pela Resolução CONSEMA nº 189, de 2022)	Estabelece as diretrizes para os padrões de lançamento de esgotos sanitários de sistemas públicos de tratamento, operados por ente público ou privado.
Portaria da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina nº421 de 13/05/2016	Estabelecimento dos valores mínimos, ótimo e máximo do íon fluoreto em água destinada ao consumo humano no estado de Santa Catarina.
Decreto do Estado de Santa Catarina nº1.846 de 20/12/2018	Regulamenta o serviço de abastecimento de água para consumo humano no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências.
Lei Municipal nº 1.916/2010	Autoriza o Ingresso do Município no Consórcio ARIS
Lei Municipal nº 1.968/2012	Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico
Lei Municipal nº 2.148/2017	Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de Cooperação com o Estado de Santa Catarina para cooperação na prestação dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário e autoriza a execução de tais serviços pela CASAN, por intermédio de contrato de programa
Lei Municipal nº 2.149/2017	Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento Básico, e dá outras providências

### 3 PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIAS DE ESTUDO

Para a execução deste trabalho foi estabelecido um convênio entre o CISAMA e a UDESC para a execução de um projeto de pesquisa que, além do estabelecimento de metas para o atendimento à lei 14.025 de 2020, apresentasse ainda alternativas técnicas para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Assim, o relatório foi confeccionado por meio da apresentação dos resultados obtidos para cada uma das seguintes atividades. Os dados para execução das atividades foram obtidos a partir de relatórios da ARIS, do CISAMA, do prestador de serviços municipal e da prefeitura municipal.

**Atividade 1 – Estudo populacional de cada município e revisão do PMSB de 2011:** O projeto foi desenvolvido para um horizonte de 10 anos, neste caso até o ano de 2033. Desta forma, foram considerados os dados populacionais obtidos de Censo de 1996, 2000, 2007, 2010 e 2022. A partir desses dados foram aplicados modelos matemáticos para projeção da população do tipo linear, polinomial, logarítmico, aritmético, geométrico e parabólico. O modelo que apresentar o maior coeficiente de determinação e simular com maior compatibilidade a evolução histórica da população foi então selecionado. Ainda, os dados apresentados no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2011 foram estudados e avaliados em termos de cumprimento das metas estabelecidas e a evolução dos indicadores de saneamento desde 2011. Ainda, foram reajustados os valores estimados em 2011 para o ano de 2023 por meio de taxas de correções monetárias pertinentes.

**Atividade 2 – Sistemas de abastecimento de água e vigilância da qualidade da água:** Foram revisados os sistemas de abastecimento de água do município na área urbana e propostas melhorias para o atendimento à Portaria nº 888 de 2021 do Ministério da Saúde e às Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) relacionadas ao tema, em caso de desconformidade. Para a área rural foi estudada a seleção de sistemas e soluções alternativas coletivas (SAC) ou individuais (SAI) de abastecimento de água, em conformidade com o Capítulo IV da Portaria nº 888 de 2021 do Ministério da Saúde. Com relação à disposição de subprodutos do tratamento, foram avaliados sistemas de leito de secagem. Ainda, a gestão intermunicipal consorciada com dispositivos como centrífugas e prensa parafusos também foi considerada. Para a disposição, alternativas como a combinação com o lodo de esgoto e a disposição controlada no solo com estudo baseado na Resolução CONAMA nº 498 de 2020 (BRASIL 2020b) foram sugeridas. Neste caso, como não existe uma legislação específica para lodo de ETA, foram considerados nos estudos os parâmetros para disposição de lodo de ETE, para posterior encaminhamento para avaliação do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) com relação ao controle dos impactos que essa disposição pode causar no solo.

**Atividade 3 – Sistemas de esgotamento sanitário:** A Tabela 1 sintetiza os modelos de tecnologia de esgotamento sanitário e disposição dos subprodutos que foram considerados conforme estudo apresentado no relatório Tratanan:

Tabela 1 - Opções de solução para o esgotamento sanitário nos municípios.

Modelo de gerenciamento	Tecnologias de saneamento	Modelo de gestão de subprodutos
Individual (em cada município)	Sistema coletivo com rede coletora e ETE convencional	Coleta e disposição de lodo por empresa privada
Consorticiada (planejada com a participação de 2 ou mais municípios)	Sistema coletivo com rede coletora e ETE baseada em <i>wetlands</i>	Coleta e disposição do lodo em ETE convencional de forma consorticiada, gerenciada pelo poder público
	Sistema individual baseado em tanque séptico e filtro anaeróbio	Coleta e disposição do lodo em ETE a base de <i>wetlands</i>

Independentemente da solução escolhida, os sistemas precisam atingir a sustentabilidade econômico-financeira, por meio desta cobrança de taxas, tarifas ou outros preços públicos, podendo ainda existir subsídios ou subvenções, de acordo com a Lei Federal nº 14.026, de 2020.

**Atividade 4 - Revisão de metas:** para a revisão das metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, diversos itens foram considerados pela Agência Reguladora ARIS para serem analisados e atendidos referentes ao:

1. Abastecimento de água.
  - 1.1. Sistemas de abastecimento de água.
  - 1.2. Sistemas alternativos coletivos.
  - 1.3. Sistemas alternativos individuais.
2. Esgotamento sanitário.
  - 2.1. Sistemas coletivos.
  - 2.2. Sistemas individuais.

Para cada item, foram estimados os investimentos necessários e a porcentagem de conclusão de cada item ao longo dos 10 anos de horizonte de plano, ou seja, entre 2023 e 2033.

**Atividade 5 – Relatório Final:** Os dados obtidos das atividades anteriores foram compilados e apresentados na forma deste relatório final que foi avaliado pelos técnicos do CISAMA e da ARIS.

**Atividade 6 – Audiência pública:** Os resultados obtidos foram apresentados em audiência pública municipal e informações adicionais foram consideradas para a revisão do relatório final.


#### 4 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Os registros da localidade onde hoje situa-se o município de Anita Garibaldi datam de 1800, quando houve a passagem de povoadores dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Em 1825, além desses, há registro de aparecimento de tropeiros do estado do Paraná. Na época era realizado o comércio de mercadorias pelos tropeiros e, também, a troca e compra de animais de cavalgadura, o que deu ao local o nome de Rincão dos Baguais. Em 1900, chegaram famílias italianas, as quais deram início às primeiras lavouras e criação de gado. Conseqüentemente, surgiu o primeiro comércio e a primeira escola em 1905. A partir de 1912 a localidade ficou conhecida por Colônia Hercílio Luz, homenagem dos colonizadores ao Governador do Estado, Hercílio Luz (ANITA GARIBALDI 2023).

Em 1929, foi criado o distrito denominado Anita Garibaldi pela Lei Estadual nº 1648, o qual foi desmembrado do distrito de São Francisco do Cerro Negro, pertencente ao município de Lages. Ressalta-se que o nome foi dado em homenagem a “heroína de dois mundos” Anita Garibaldi, esposa do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi (IBGE 2023). Mais tarde, a partir da Lei nº 730 de 17 de julho de 1961 (SANTA CATARINA 1961), o município de Anita Garibaldi conquistou sua emancipação política, tornando-se independente do município de Lages. Nesta data, o município era constituído pelo distrito de Celso Ramos e, em 1979, passou a ser constituído, também, pelo distrito de Lagoa da Estiva. Em 1989, Celso Ramos teve sua emancipação, ficando o município de Anita Garibaldi constituído apenas pelo distrito de Lagoa da Estiva até os dias atuais (IBGE 2023).

Anita Garibaldi possui 589.812 km<sup>2</sup> de área territorial (IBGE 2023) e está localizada a 106 km de Lages e a 339 km da capital Florianópolis. O município situa-se na região imediata de Lages, mesorregião Serrana e microrregião Campos de Lages (IBGE 2023), e está associada à AMURES (Associação dos Municípios da Região Serrana). Os municípios limítrofes são Abdon Batista/SC e Campos Novos/SC ao norte, Cerro Negro/SC ao leste, Celso Ramos/SC a oeste, e Pinhal da Serra/RS ao sul (SDS 2018), e os principais acessos são pela SC-390 e pela SC-452. A Figura 1 apresenta o mapa de localização de Anita Garibaldi e demais municípios regulados pela ARIS.

Figura 1 - Mapa de localização do município de Anita Garibaldi.

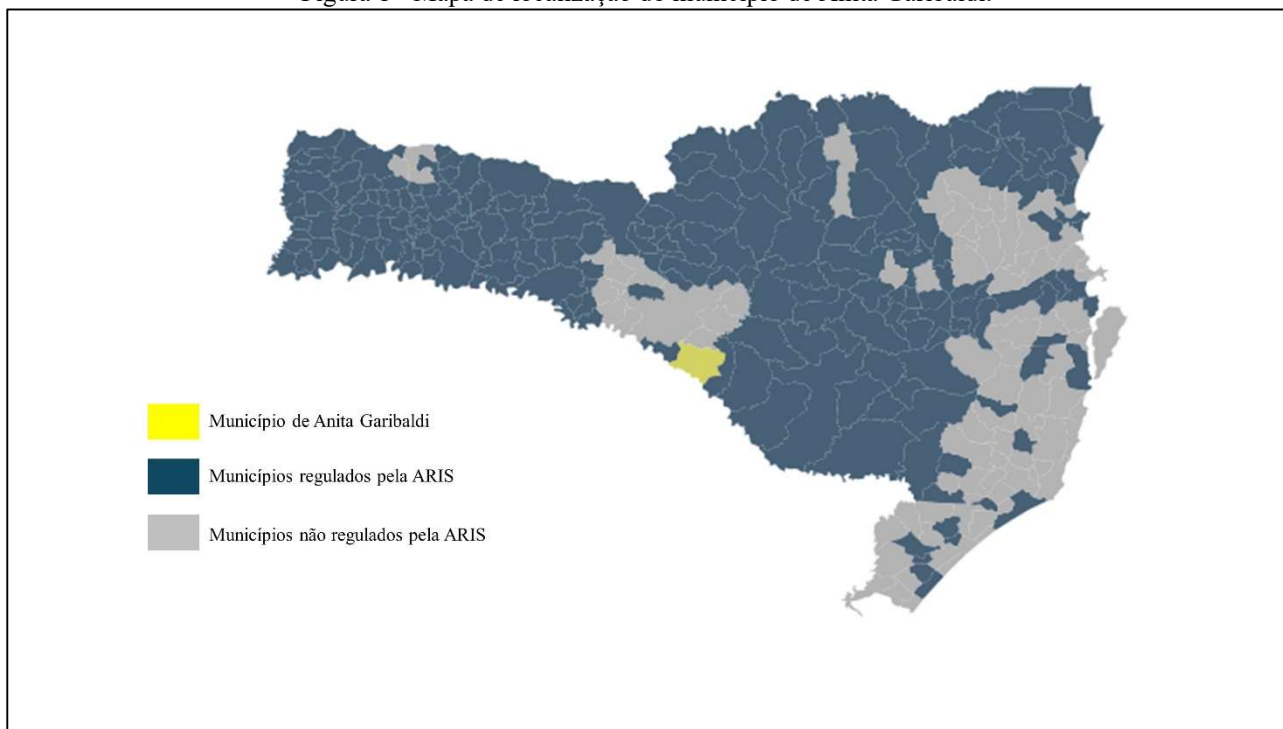

Fonte: adaptado de ARIS, n.d.

Dentre as regiões hidrográficas do Brasil, o município de Anita Garibaldi está inserido na Região Hidrográfica do Uruguai. E, dentre as dez regiões hidrográficas de Santa Catarina, o município encontra-se na Região Hidrográfica 4 – Planalto Lages, que é a maior em extensão do Estado (22.766 km<sup>2</sup>). A RH 4 compreende as bacias do Rio Pelotas e do Rio Canoas, as quais correspondem a 7277 km<sup>2</sup> e 14908 km<sup>2</sup> do território catarinense, respectivamente, (SDS 2018) e em ambas está situado o território de Anita Garibaldi. Um dos principais cursos d’água que passa pela área urbana é o Arroio dos Antunes, afluente do Rio Canoas, além do Lajeado Olaria, afluente do Arroio dos Antunes, e o Lajeado dos Claros, afluente do Rio Canoas (ANA 2023).

Com relação à economia, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era 0,688 em 2010 e o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 1,9 salários-mínimos em 2020, sendo que 41,3% da população tinha rendimento nominal mensal de até 1/2 salário-mínimo em 2010 (IBGE 2023). As atividades econômicas do município de Anita Garibaldi baseiam-se, principalmente, na agricultura e pecuária, com destaque para os cultivos de soja, milho, moranga, feijão e uva e para a criação de bovinos e galináceos. O município conta, também, com uma considerável área de silvicultura, principalmente com plantação de Pinus para obtenção de madeira em tora e lenha. Além disso, por contar com grandes lagos formados pelas Usinas Hidrelétricas de Barra Grande, Campos Novos e Machadinho, e pela presença de cachoeiras e paisagens rurais, o turismo tem crescido no município (ANITA GARIBALDI 2023). Em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes foi de, aproximadamente, R\$ 181 milhões (IBGE 2023).

#### 4.1 Projeções populacionais

Para o planejamento das ações visando o alcance das metas estabelecidas na Lei Federal 12.305 de 2020 referente aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foi realizado um estudo de projeção populacional até o ano de 2033. Neste sentido, foram obtidos dados do IBGE, entre 1996 e 2022, referentes a censos para a população total, para avaliar as modificações no número de habitantes do município de Anita Garibaldi entre 2023 e 2033 (IBGE 2023). Para a população urbana do ano de 2022, utilizou-se o valor do indicador AG026, informado no SNIS para o ano de 2021, referente à população urbana abastecida com água. Cabe destacar que, no município de Anita Garibaldi, a cobertura deste serviço é total na área urbana (SNIS 2023a). Conseqüentemente, a população rural em 2022 foi estimada diminuindo-se a população total determinada pelo Censo 2022 e a população urbana representada pela referência citada anteriormente. Assim, com base nos dados da Tabela 2, foram aplicados modelos matemáticos, segundo a metodologia desenvolvida e recomendada pela ARIS (ARIS 2023), permitindo projetar a população urbana e rural ao longo dos próximos 10 anos.

Tabela 2 - Evolução da população de Anita Garibaldi entre os anos de 1996 e 2022.

Ano	População (hab)		
	Urbana	Rural	Total
1996	4.074	5.920	9.994
2000	4.188	6.085	10.273
2007	4.824	4.317	9.141
2010	4.551	4.072	8.623
2022	3.580	4.705	8.285

Fonte: Valores de censo do IBGE e adaptados pela ARIS (ARIS 2023).



Os modelos matemáticos utilizados envolveram a aplicação de equação linear, equação logarítmica, equação polinomial, projeção aritmética, projeção geométrica e regressão parabólica. Os dados para a projeção da população urbana de Anita Garibaldi são apresentados na Tabela 3.


Tabela 3 - Projeção da população urbana de Anita Garibaldi para o período de 2023-2033, utilizando vários modelos.

Ano	Equação Linear	Equação Logarítmica	Equação Polinomial	Projeção Aritmética	Projeção Geométrica	Regressão Parabólica
2023	3.975	3.977	3.433	3.366	3.562	3.438
2024	3.958	3.960	3.270	3.275	3.545	3.285
2025	3.941	3.944	3.097	3.184	3.527	3.123
2026	3.925	3.927	2.914	3.093	3.509	2.950
2027	3.908	3.911	2.721	3.002	3.492	2.767
2028	3.891	3.894	2.518	2.911	3.475	2.574
2029	3.874	3.878	2.305	2.820	3.457	2.371
2030	3.858	3.861	2.081	2.728	3.440	2.157
2031	3.841	3.844	1.847	2.637	3.423	1.934
2032	3.824	3.828	1.604	2.546	3.406	1.700
2033	3.807	3.811	1.349	2.455	3.389	1.456

Fonte: Adaptado de (ARIS 2023).

Os valores obtidos foram utilizados para a construção de curvas de crescimento populacional (Figura 2), incluindo os dados do IBGE entre 1996 e 2022 e os valores estimados pelos diversos modelos matemáticos.

Figura 2 - Modelos de projeção populacional para a área urbana do município de Anita Garibaldi.

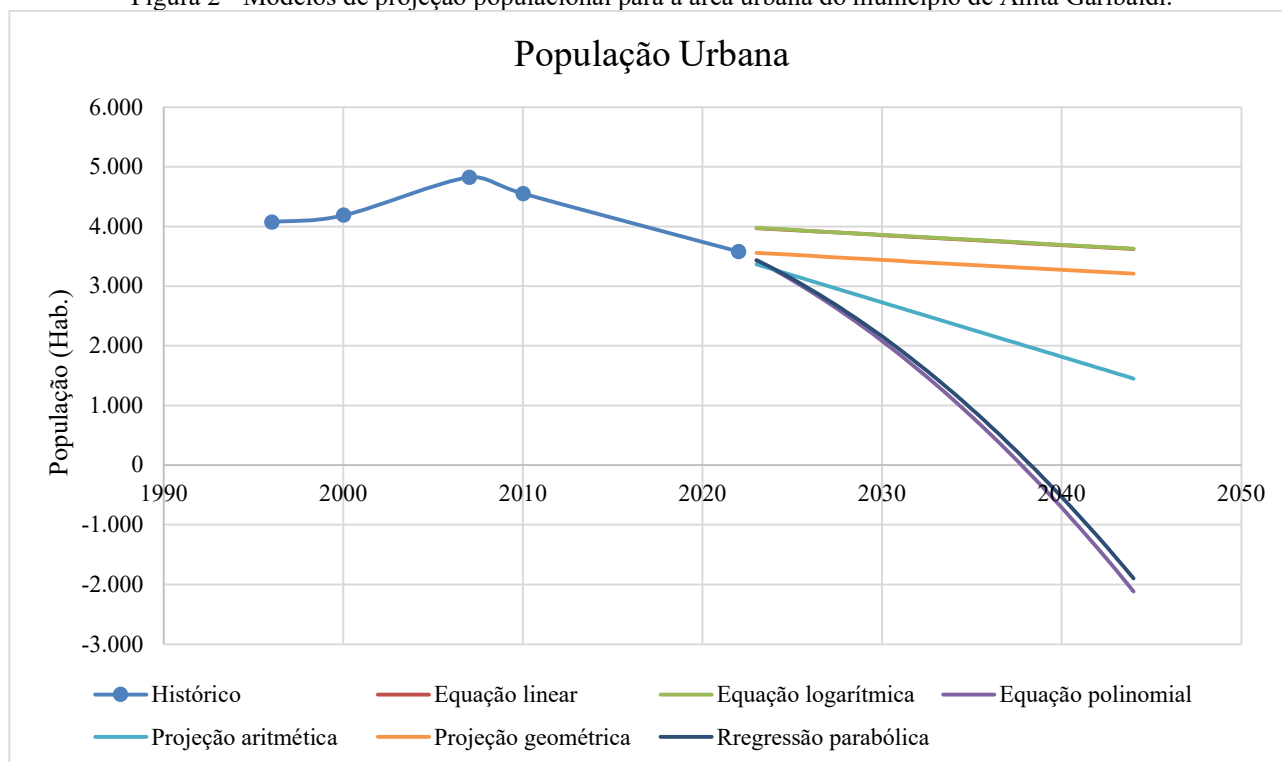

Fonte: Adaptado de (ARIS 2023).

Desta forma, observou-se que desde 2007 a população urbana apresentou tendência de declínio em termos de números absolutos (Figura 2). Assim, os autores deste relatório definiram uma população fixa de 3.580 habitantes durante o horizonte do projeto, sendo que os modelos aplicados não representaram adequadamente o perfil de evolução populacional observado nos últimos 15 anos.


Para a área rural, observou-se uma tendência de estagnação nos últimos 15 anos (Tabelas 2 e 4). Assim, a população rural foi estimada em 4.705 pessoas em 2033 (Tabela 4). Na Figura 3 são apresentados os modelos matemáticos ajustados para a projeção populacional da área rural.

Tabela 4 - Projeção da população rural de Anita Garibaldi para o período de 2023-2033, utilizando vários modelos.

Ano	Equação Linear	Equação Logarítmica	Equação Polinomial	Projeção Aritmética	Projeção Geométrica	Regressão Parabólica
2023	4.033	4.032	4.758	2.356	4.732	4.752
2024	3.971	3.971	4.892	2.224	4.759	4.872
2025	3.909	3.910	5.039	2.092	4.787	5.005
2026	3.848	3.848	5.200	1.960	4.814	5.152
2027	3.786	3.787	5.374	1.828	4.842	5.313
2028	3.724	3.726	5.562	1.696	4.870	5.487
2029	3.663	3.665	5.764	1.564	4.898	5.675
2030	3.601	3.604	5.979	1.432	4.926	5.877
2031	3.539	3.542	6.207	1.300	4.955	6.092
2032	3.478	3.481	6.450	1.168	4.983	6.321
2033	3.416	3.420	6.706	1.036	5.012	6.563

Fonte: Adaptado de (ARIS 2023).

Figura 3 - Modelos de projeção populacional para a área rural do município de Anita Garibaldi.

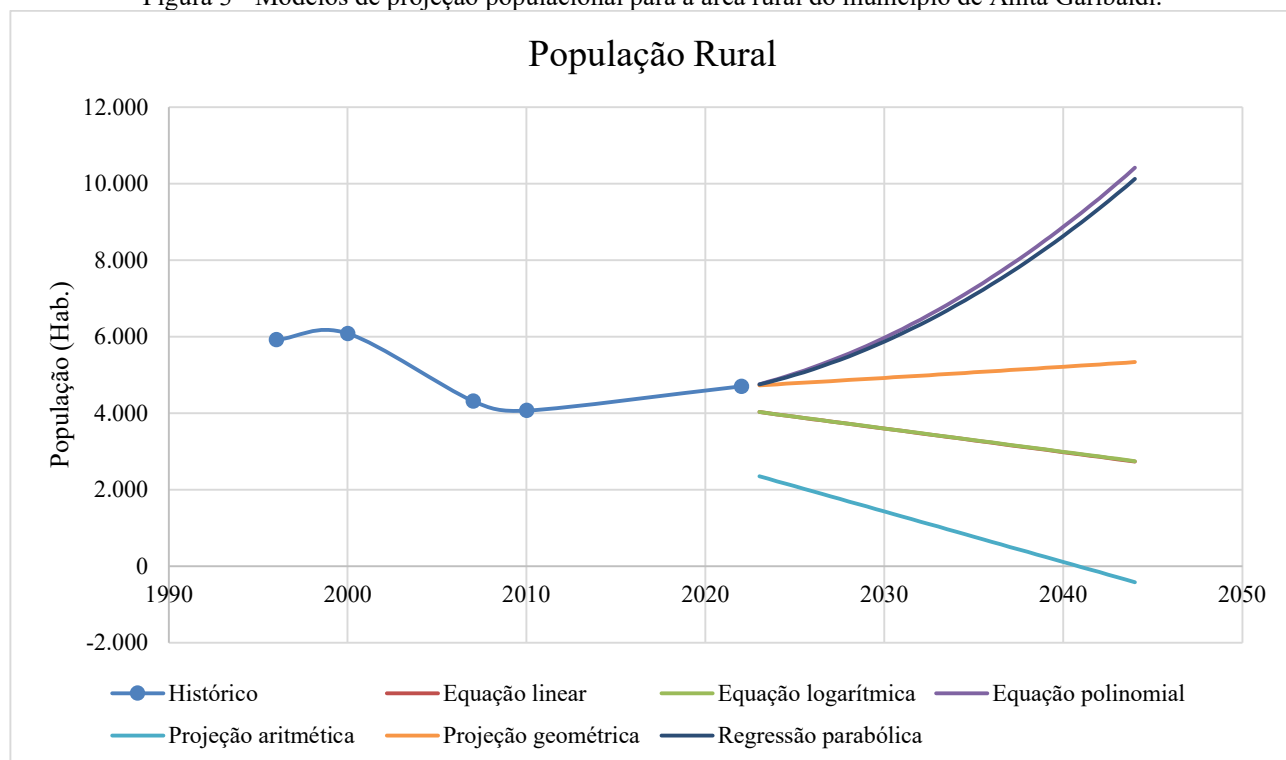

Fonte: Adaptado de (ARIS 2023).

Em resumo, foi definido uma população de final de plano igual a 8.285 habitantes, sendo 3.580 na área urbana do município e 4.705 na área rural. A Tabela 5 resume a projeção da população total do município de Anita Garibaldi e as populações urbana e rural.


Tabela 5 - Projeção da população no município de Anita Garibaldi.

Ano	Projeção Urbana	Projeção Rural	Projeção População Total
2023	3.580	4.705	8.285
2033	3.580	4.705	8.285

Fonte: Adaptado de (ARIS 2023).

A Figura 4 representa graficamente os dados da população total segundo dados do IBGE entre 1996 e 2022 e projeção considerada no estudo para os anos de 2023 a 2033.

Figura 4 - Dados da população total de Anita Garibaldi entre 1996 e 2022 e evolução populacional entre 2023 e 2033.

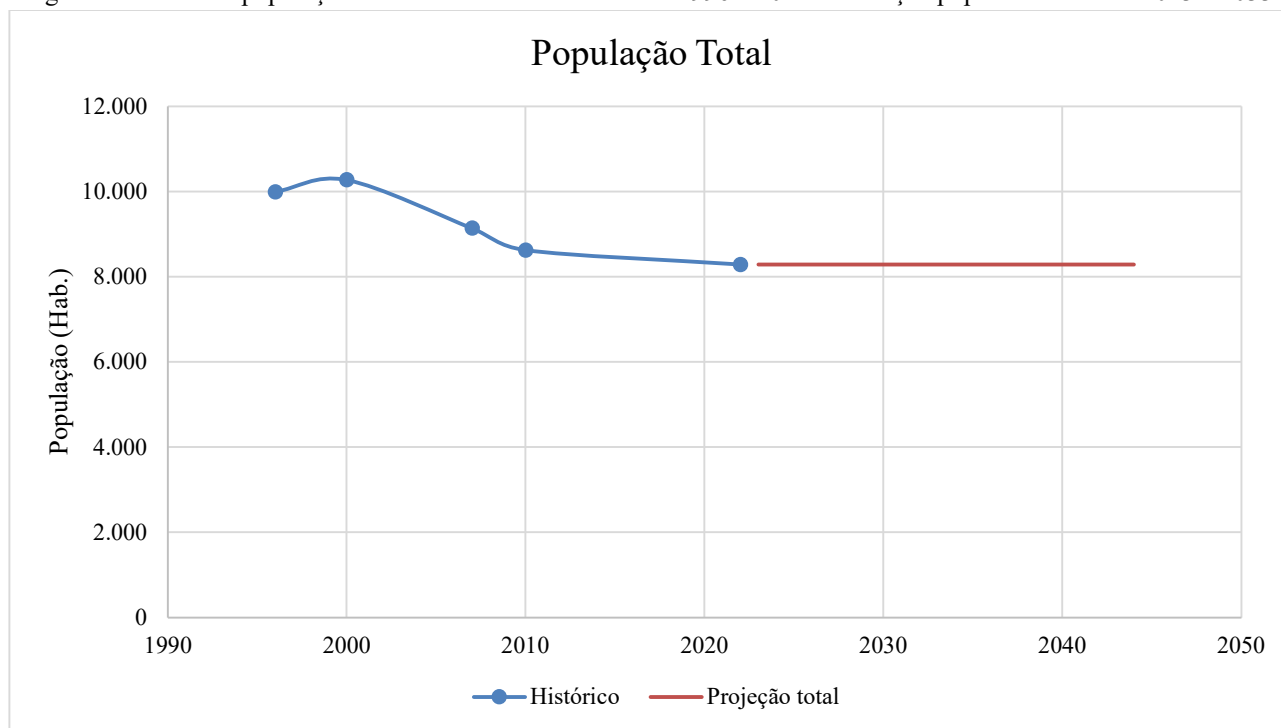

Fonte: Adaptado de (ARIS 2023).

Adicionalmente, foram determinadas a quantidade de ligações na área urbana e a estimativa de famílias que devem ser atendidas na área rural com soluções alternativas de água e esgoto. Para a área urbana, foi utilizada como base o indicador AG002 informado ao SNIS em 2021 referente à presença de 1.890 ligações totais no município. Ainda, dado que a população total abastecida (urbana, periurbana e rural) foi de 5.874 pessoas para o ano base, definiu-se uma média de aproximadamente 3,11 pessoas em cada ligação. Conseqüentemente, a quantidade de pessoas abastecida na área urbana foi de 3.580 pessoas em 2021 (AG0026), o que resulta em uma estimativa de 1.152 ligações na área urbana. Considerando ainda, a ausência de evolução populacional, foi construído o seguinte quadro referente ao número de ligações e famílias estimadas no município de Anita Garibaldi (Tabela 6)

Tabela 6 – Estimativa de ligações e famílias no município de Anita Garibaldi.


Ano	Ligações urbanas	Famílias na área rural	Total
2022	1.152	1.487	2.639
2033	1.152	1.487	2.639

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do SNIS e IGBE (IBGE 2023; SNIS 2023a).

## 4.2 Sistema de Abastecimento de Água

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Anita Garibaldi é operado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), por meio de convênio de cooperação autorizado pela Lei Municipal nº 2.148 de 03 de maio de 2017. Esse sistema abastece a área urbana e uma parte importante da área rural do município. As principais informações relacionadas às características deste SAA são apresentadas no Quadro 2, considerando os dados informados ao SNIS nos últimos 11 anos, entre 2011 e 2021 (SNIS 2023a).. Neste caso, os dados mais atuais indicam que o sistema abasteceu em 2021 um total de 5.874 habitantes (AG001), correspondendo a um índice de atendimento total de 86,60% (IN055). A cobertura da área urbana com abastecimento de água é total (IN023), correspondendo a uma população de 3.580 pessoas (AG026). Assim, observa-se que existe uma importante cobertura na área rural, com 2.294 pessoas recebendo acesso a este serviço. A rede de abastecimento possui 20,93 Km de extensão (AG005), sendo constituída de 2.169 economias ativas de água (AG003) e 1.890 ligações (AG002). O índice de perdas na distribuição mais recente foi estimado em 36,83% (IN049) e o de perdas de faturamento em 36,82% (IN013). Ainda, o consumo per capita no município foi de 104,17 L/hab.dia em 2021. Finalmente, em termos de reservação, o prestado de serviço informou que o sistema conta com dois reservatórios, R1 com 200 m<sup>3</sup> e R2 com 180 m<sup>3</sup>, os quais estão localizados no terreno da estação de tratamento de água. Ainda, existem dois sistemas de recalque que encaminham água tratada destes reservatórios para outros dois, denominados R3 com 100 m<sup>3</sup> e R4 com 50 m<sup>3</sup>. Ao todo, o sistema de reservação do município possui 530 m<sup>3</sup>. A Figura 5 apresenta um diagrama simplificado do SAA de Anita Garibaldi.


Figura 5 – Diagrama simplificado do SAA de Anita Garibaldi.

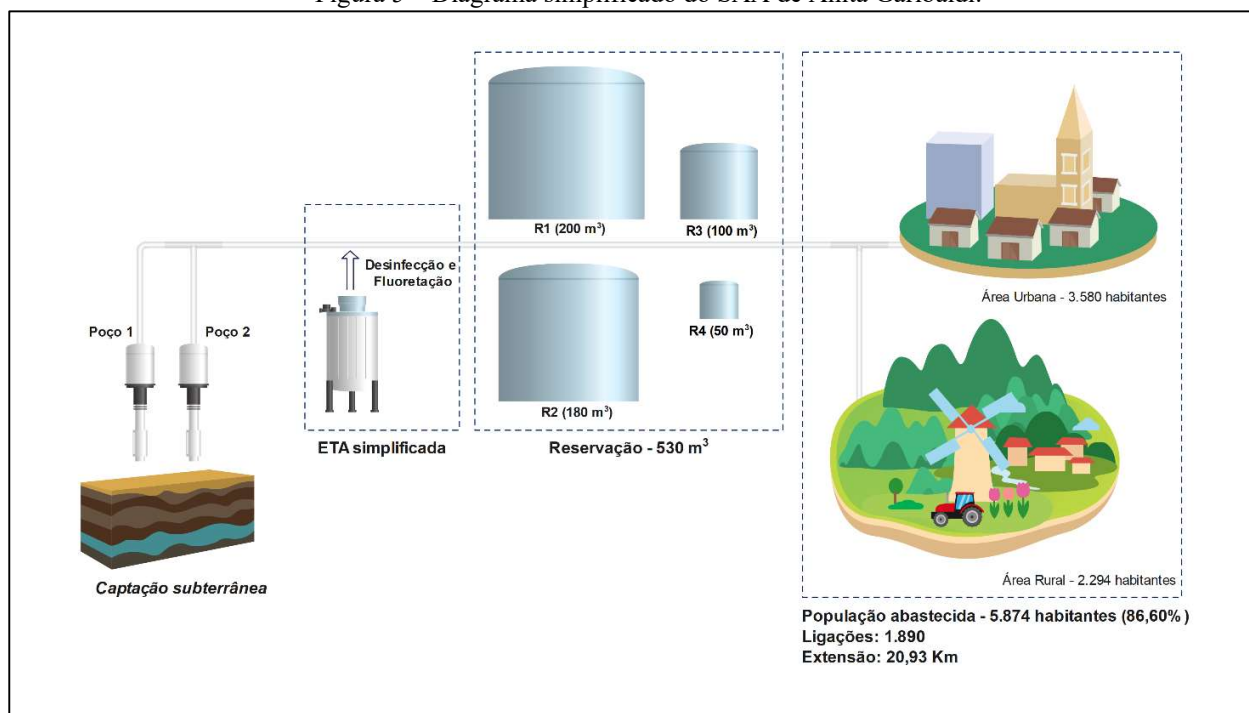

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Em termos de tecnologia de tratamento, o prestador de serviço informou também que a Estação de Tratamento de Água (ETA) do município é do tipo simplificada, constituída de desinfecção via cloro livre utilizando hipoclorito de cálcio e fluoretação com adição de ácido fluossilícico. A captação consiste no recalque de água subterrânea de dois poços tubulares profundos, totalizando uma vazão de captação de 22 L/s. A Figura 6 apresenta a localização da ETA que constitui o SAA de Anita Garibaldi.

Figura 6– Localização da estação de tratamento de água de Anita Garibaldi.

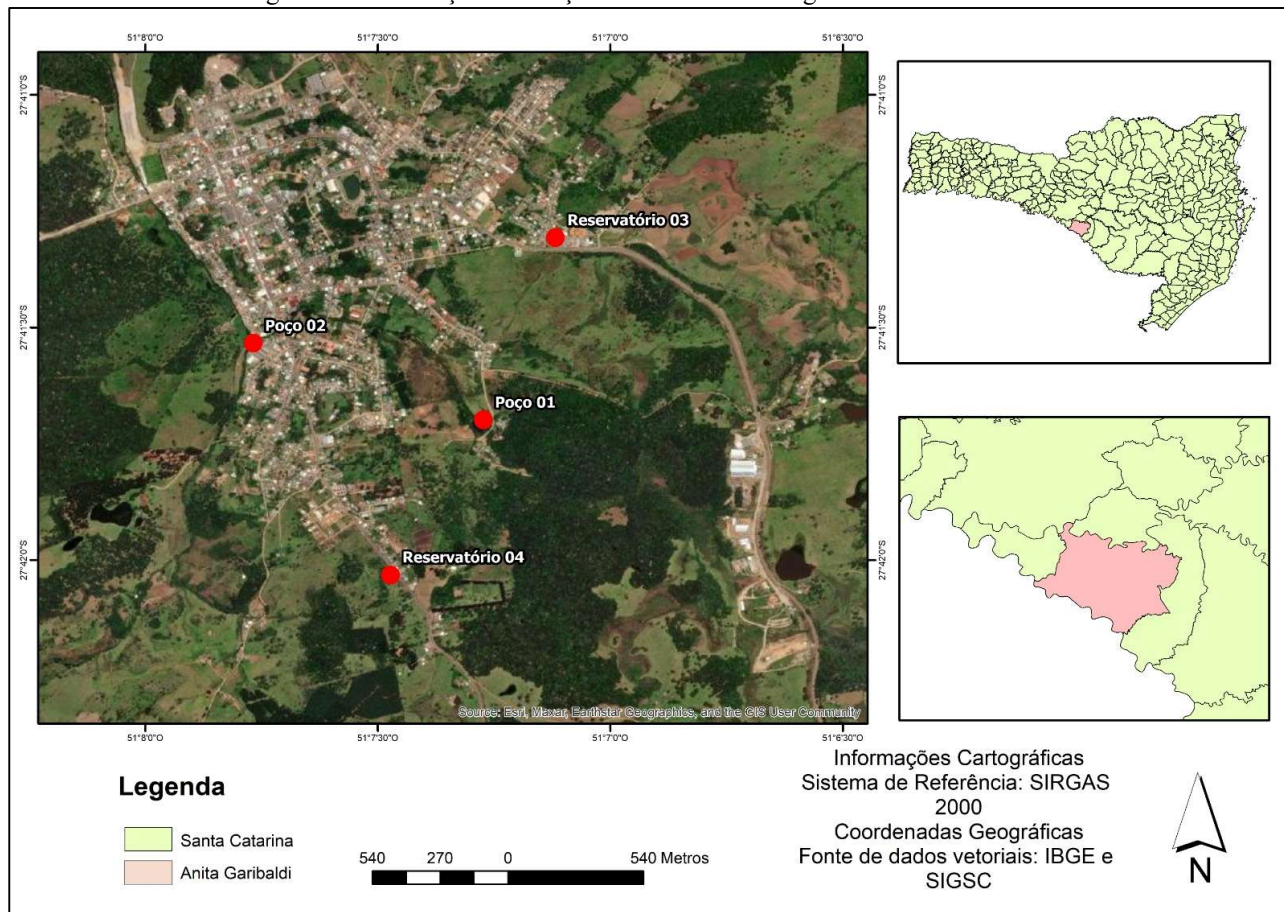

#### 4.2.1. Avaliação da capacidade do sistema de abastecimento de água *versus* demanda da população

A análise de capacidade *versus* demanda do SAA foi avaliada com base na metodologia padrão da ARIS. Para os cálculos a seguir, foi considerado como coeficiente do dia de maior consumo ( $K_1$ ), o valor de 1,2 com base no valor de referência sugerido pela norma ABNT:NBR 12.211/1992 (ABNT 1992a). Isso se deve ao fato de o prestador não apresentar os valores do coeficiente medido com os dados do SAA nos últimos cinco anos, o que possibilitaria obter uma média móvel para o cálculo deste dado. Essa atividade é orientada e incentivada pela ARIS para que o planejamento seja realizado de acordo com a realidade local. Desta forma, são apresentadas as avaliações referentes à demanda de consumo, a demanda de reserva e à vazão de captação dos sistemas, com base nos dados informados pelo prestador ao SNIS para o ano de 2021 e as características dos SAA informadas também pelo prestador ou apresentadas em relatórios de fiscalização da ARIS. Ainda, uma vez que o

estudo de projeção populacional apontou para uma estabilização na população do município, não foram calculados novos dados operacionais considerando a projeção para 2033.

#### 4.2.1.1 Demanda de Consumo (2021)

Para avaliação da demanda de consumo do município, são consideradas as seguintes informações apresentadas na Tabela 7, as quais permitem calcular o índice de comprometimento da capacidade de produção de água tratada nas estações de tratamento de água que compõem o SAA.

Tabela 7 - Demanda de consumo para o ano de 2021 para a condição atual de perda de água na distribuição.

<b>Demanda de Consumo</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
População total atendida com abastecimento de água (AG001)	5.874	habitante
Vazão média produzida/distribuída no SAA	11,13	L/s
Produção média per capita distribuída	163,76	L/hab.dia
Consumo médio na unidade de tratamento	0	%
Consumo per capita efetivo (calculado)	103,45	L/hab.dia
Consumo per capita efetivo adotado (PMSB 2011)	150	L/hab.dia
Coefficiente do dia de maior consumo	1,2	-
Índice de perdas na distribuição (IN049)	36,83	%
Demanda do sistema	19,37	L/s
Vazão de projeto das unidades de tratamento	22,00	L/s
Índice de comprometimento	88,06	%

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do SNIS (SNIS 2023a).

Com base nestes dados, observa-se que a vazão média de água tratada produzida na ETA é menor que a vazão de projeto das unidades de tratamento. Ainda, o consumo per capita efetivo é menor que o planejado no PMSB do município. Assim, foi calculada a demanda do sistema com base neste valor de demanda, considerando também o índice de perdas na distribuição atual no município. Verifica-se que o índice de comprometimento é de 88,06%. Verifica-se, então, que a ETA do SAA possui capacidade de produção de água para atender a demanda de água estipulada no PMSB (150 L/hab.dia). Ainda, o PMSB estabeleceu o índice de perdas na distribuição em 25%, o que resulta no seguinte cálculo da demanda de consumo (Tabela 8):

Tabela 8 – Demanda de consumo para o ano de 2021 para a condição de perda de água na distribuição estabelecida no PMSB.

<b>Demanda de Consumo</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Meta para o índice de perdas (PMSB)	25	%
Consumo per capita médio distribuído com redução	111,16	L/hab.dia
Demanda do sistema com redução de perdas	16,32	L/s
Índice de comprometimento	74,17	%

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do SNIS (SNIS 2023a).

Com base nesses dados, observa-se que o índice de comprometimento é menor, dado a diminuição no índice de perdas na distribuição. Assim, o sistema possui uma capacidade adicional de água para suprir uma possível demanda reprimida, aumentando suas receitas. Ainda, caso a demanda

per capita permanece nos valores observados atualmente, mantendo assim os valores de receita, a redução nas perdas por distribuição reduzirá a necessidade de produção de água na ETA, diminuindo os gastos operacionais do SAA.

#### 4.2.1.2 Demanda de Reservação (2021)

O volume mínimo de reservação foi calculado como sendo um terço do volume disponibilizado no dia de maior consumo, de acordo com a norma ABNT:NBR 12.211/1992. Neste caso, foi utilizado o coeficiente de dia de maior consumo sugerido pela norma (1,2), dado não existirem valores obtidos em campo e disponibilizados pelo prestador de serviço. Para este cálculo, foram considerados o método 1, baseado no consumo per capita atual (Tabela 9) e o método 2, considerando possíveis demandas reprimidas de consumo (Tabela 10).

Tabela 9 – Cálculo da demanda de reservação utilizando o método 1 para o ano de 2021.

Demanda de Reservação (Método 1)	Valor	Unidade
Volume de água produzido (AG006)	351,1	1.000 m <sup>3</sup> /ano
Volume de água tratada exportado (AG019)	0,26	1.000 m <sup>3</sup> /ano
Volume de reservação total disponível no sistema	530	m <sup>3</sup>
Índice de perdas na distribuição (IN049)	36,83	%
Volume de reservação mínimo	384,77	m <sup>3</sup>
Incremento de reservação necessário	0,00	m <sup>3</sup>
Meta para o índice de perdas (PMSB)	25	%
Volume de reservação mínimo	324,08	m <sup>3</sup>
Incremento de reservação necessário	0,00	m <sup>3</sup>

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do SNIS (SNIS 2023a).

Com base nestes dados, observa-se que o volume total disponibilizado no sistema é maior que o volume de reservação mínimo exigido, considerando o nível de perdas na distribuição atuais e aquele indicado no PMSB. Portanto não há necessidade de incremento de reservação segundo o método 1.

Tabela 10 - Cálculo da demanda de reservação utilizando o método 2 para o ano de 2021.

Demanda de Reservação (Método 2)	Valor	Unidade
População total atendida com abastecimento de água (AG001)	5.874	habitante
Consumo per capita efetivo adotado (PMSB)	150	L/hab.dia
Volume de reservação total disponível no sistema	530	m <sup>3</sup>
Índice de perdas na distribuição (IN049)	36,83	%
Volume de reservação mínimo	557,92	m <sup>3</sup>
Incremento de reservação necessário	27,92	m <sup>3</sup>
Meta para o índice de perdas (PMSB)	25	
Volume de reservação mínimo	469,92	m <sup>3</sup>
Incremento de reservação necessário	0,00	m <sup>3</sup>

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do SNIS (SNIS 2023a).

Caso ocorra demanda reprimida no SAA, de forma que a demanda per capita alcance o índice de 150 L/hab.dia. haverá a necessidade de incremento de aproximadamente 28 m<sup>3</sup>, caso os índices de perda atual na distribuição sejam mantidos. Caso o município atinja a meta estabelecida no PMSB, ou seja 25% de perdas na distribuição, não será necessário incremento de reservação.

#### 4.2.1.3 Vazão de captação

O sistema de tratamento deste SAA apresenta índice de consumo na ETA igual a zero, então não existe diferença entre a vazão produzida e a captada na ETA. Assim, a capacidade do SAA está condicionada à capacidade de vazão de exploração dos poços subterrâneos.

#### 4.2.2 Avaliação das metas estabelecidas no PMSB de 2011 em relação ao cenário atual de abastecimento de água

O Quadro 2 apresenta os dados informados ao SNIS nos últimos 11 anos e as metas estabelecidas no PMSB de 2011 para o ano de 2021. Dessa forma, são apresentados os seguintes comentários que serão utilizados como base para a apresentação da revisão das metas nos próximos itens deste relatório:

- a) O censo da população de Anita Garibaldi em 2022 apontou a presença de 8.285 pessoas no município. Destes, tem-se um total de 3.580 pessoas residentes na área urbana, tendo como base o indicador AG026 (população urbana atendida com água), o que resulta em uma população da área rural de 4.705 pessoas. Esses valores atuais são menores do que os estimados no PMSB de 2011, que apontaram um total de 10.315 pessoas no município, sendo 5.333 na área urbana e 4.982 na área rural. Assim, os dados do censo populacional mostram uma diminuição na população do município, o que é corroborado pela avaliação da população urbana atendida com água medida pela Casan, por meio do indicador AG026. Assim, entende-se que o planejamento considerando a população constante até 2033 é bastante razoável com base nesses dados.
- b) Foi estabelecida uma meta de 100% de atendimento de água total no município até 2021 (IN055). No entanto, os valores atuais indicam um atendimento de 86,60%, inferior ao valor de 99% estabelecido na Lei 14.026/2020. O atendimento com água na área urbana é total desde 2011 pelo menos, e o atendimento na área rural vem aumentando progressivamente ao longo dos últimos 11 anos. Considerando uma razão de 3,11 pessoas atendidas em média por ligação, devido ao atendimento total de 5.874 pessoas (AG001) em 1.890 ligações ativas (AG002), estima-se que para o alcance no atendimento de 8.203 pessoas (99% da população total) devam ser abastecidas adicionalmente em torno de 749 famílias, o equivalente a 2.329 pessoas.
- c) A extensão de rede (AG005) prevista para o ano de 2021 no PMSB de 2011 foi de 11,34 Km e atualmente o município conta com 20,93 Km, sendo aproximadamente o dobro do valor previsto anteriormente. Desta forma observa-se que já existe estrutura suficiente para o abastecimento total da área urbana e parte da área rural.
- d) O índice de perdas na distribuição (IN049) e o índice de perdas de faturamento (IN013) atuais são em torno de 36%. Desta forma, esse tipo de indicador merece atenção dado que ele reduziu discretamente desde 2011 e não atingiu a meta estabelecida para o ano de 2021 que era de 25%.
- e) Com relação ao consumo médio *per capita* (IN022), o município sempre apresentou um valor para este indicador abaixo de 111 L/hab.dia nos últimos 11 anos, menor que o valor de 150 L/hab.dia adotado como referência no PMSB de 2011.



Quadro 2 - Indicadores relacionados ao abastecimento de água no município de Anita Garibaldi informados nos últimos 11 anos.

Ano	AG001 - População total atendida	AG002 - Quantidade de ligações ativas	AG003 - Quantidade de economias ativas	AG005 - Extensão da rede (Km)	AG026 - População urbana atendida com água	IN013 - Índice de perdas de faturamento (%)	IN022 - Consumo médio <i>per capita</i> (L/hab.dia)	IN023 - Índice de atendimento urbano (%)	IN049 - Índice de perdas na distribuição (%)	IN055 - Índice de atendimento total (%)
2011	5.024	1.555	1.757	13,01	4.485	20,77	95,60	100	41,31	59,13
2012	5.024	1.600	1.813	13,01	4.420	23,92	108,10	100	41,94	60,00
2013	5.158	1.641	1.858	13,01	4.344	22,71	111,21	100	40,43	62,67
2014	5.266	1.676	1.893	14,02	4.251	25,60	109,99	100	43,05	65,38
2015	5.219	1.704	1.921	14,01	4.159	19,88	106,83	100	39,44	66,22
2016	5.367	1.730	1.993	14,01	4.068	12,17	111,01	100	32,84	69,63
2017	5.417	1.755	2.014	14,01	3.978	8,71	110,61	100	30,55	71,87
2018	5.516	1.776	2.039	14,02	3.860	8,35	111,04	100	29,92	75,43
2019	5.633	1.818	2.081	19,94	3.765	14,99	109,79	100	35,46	78,97
2020	5.766	1.855	2.130	19,94	3.672	28,77	108,34	100	33,21	82,88
2021	5.874	1.890	2.169	20,93	3.580	36,82	104,17	100	36,83	86,60
<b>Meta PMSB<sup>a</sup></b>	<b>10.315</b>	<b>1.700<sup>b</sup></b>	<b>1.866<sup>b</sup></b>	<b>11,34</b>	<b>5.333</b>	-	<b>150<sup>c</sup></b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

<sup>a</sup> Meta estabelecida no PMSB de 2011 para o ano de 2021.

<sup>b</sup> Apenas para a área urbana.

<sup>c</sup> Valor assumido para elaboração da etapa de prognóstico do PMSB de 2011.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do SNIS e do PMSB de 2011 (ANITA GARIBALDI 2011; SNIS 2023a).


### 4.3 Sistemas de Esgotamento Sanitário

O Município de Anita Garibaldi atualmente não conta com sistema coletivo de coleta e tratamento de esgotos, segundo dados do SNIS (SNIS 2023b) e informações recentes obtidas *in loco*. Dessa forma os esgotos gerados são gerenciados no próprio lote. O Panorama do gerenciamento dos esgotos gerados no Município será apresentado a partir do estudo da FECAM (FECAM 2020). O estudo da FECAM se alinha com o entendimento do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) reconhecendo as soluções no lote como adequadas, ou seja, um modal validado no processo de universalização do saneamento na dimensão do esgotamento sanitário. Os dados da FECAM não separam o percentual de domicílios atendidos por sistema coletivo e sistemas individuais (fossas sépticas), englobando ambas as soluções como adequadas em um único percentual. Cabe destacar que os dados da FECAM abrangem toda a população do Município, incluindo a parcela urbana e rural.

Já os estudos publicados do SNIS, consideram como soluções adequadas apenas aquelas atendidas por sistemas coletivos, compreendida por redes coletoras de esgoto e estações de tratamento. Dessa forma não contemplam as soluções locais (no lote).

A Figura 7 mostra o atual cenário do sistema de esgotamento sanitário do Município de Anita Garibaldi. De acordo com os dados da FECAM, consta que 58,10 % dos domicílios (rural e urbano) tem acesso à rede geral de esgoto ou solução individual através de fossa séptica. Considerando que, segundo dados do SNIS e informações obtidas junto à Prefeitura Municipal, não existe rede coletora de esgoto implantada, os 58,10% representam apenas os sistemas individuais com Fossa Séptica. Os 41,9 % restante (sem coleta e sem tratamento) compreendem os casos em que o lançamento dos esgotos das residências é diretamente no córrego ou na drenagem pluvial, ou é aplicado direto no solo sem qualquer tipo de impermeabilização (fossas negras).

Figura 7 - Fluxo do esgoto gerado na área urbana e rural de Anita Garibaldi.

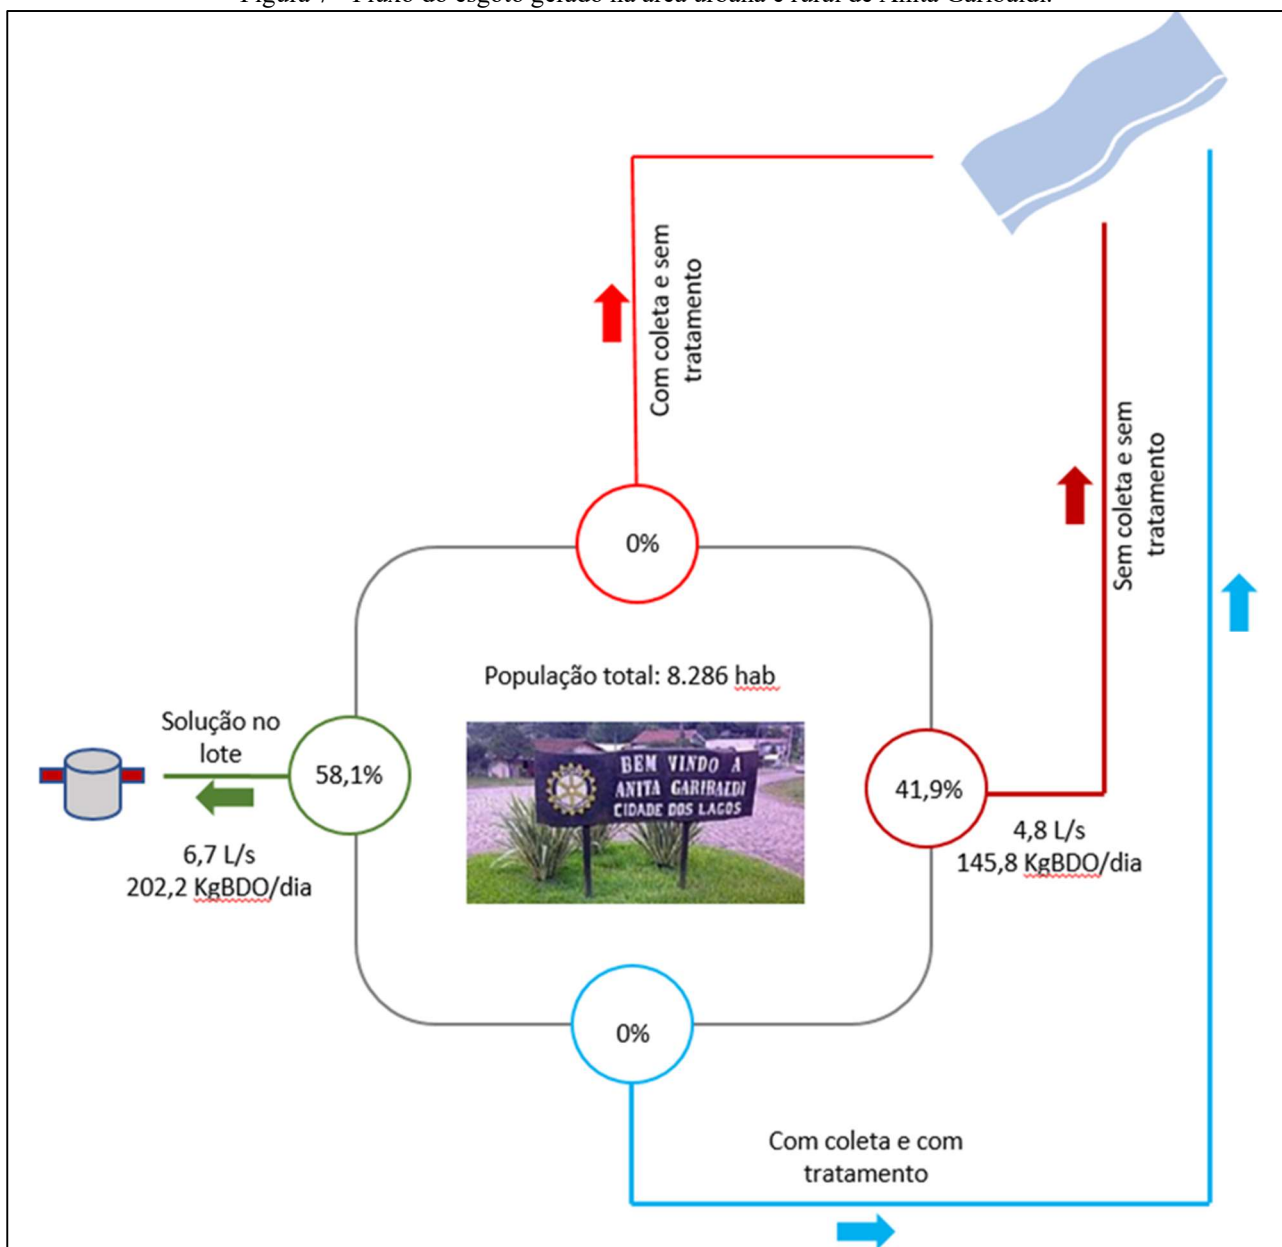

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Vale ainda destacar que o prestador de serviço local (CASAN) assinou, juntamente com o município, um termo de atualização de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O parágrafo 4º da cláusula primeira deste termo prevê a universalização do esgotamento sanitário na área de abrangência da prestação de serviço por meio de soluções individuais, contemplando o serviço de coleta e tratamento de efluentes destes sistemas. O referido termo prevê que em 2025 já seja atingido um índice de universalização do serviço citado de 10%, e a meta prevista da lei 14.026/2020 de 90% será alcançada a partir de 2033.

## 5 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 2011 E PROGNÓSTICO PARA 2023

De acordo com o PMSB de Anita Garibaldi, elaborado em 2011, a projeção populacional foi calculada com base nos dados disponibilizados pelo IBGE à época, adotando-se ainda uma taxa de crescimento anual de 0,97%. Assim, foi estimada uma população total de 11.247 habitantes para o ano de 2030, sendo 5.815 pessoas na área urbana e 5.432 na área rural. Para a atual revisão das metas do PMSB, também foram utilizados os dados do IBGE. No entanto, foi considerado o dado mais atual (censo de 2022) para a população total do município e os dados informados pela concessionária ao SNIS coletados em 2021, com relação a população abastecida para a área urbana (AG026), sendo esta a base para a definição da população deste setor do município.

Diversos modelos matemáticos foram aplicados para avaliar a evolução populacional do município entre 2023 e 2033. Entretanto, optou-se por fixar o número de habitantes até 2033 devido a tendência de decréscimo observada no estudo populacional. Desta forma, a população total estimada foi de 8.285 habitantes para o período de 2023 a 2033, ou seja, 26,3% menor que aquela apresentada no PMSB de 2011. Essa diferença impacta significativamente na previsão de recursos para o cumprimento das metas estabelecidas pela Lei 14.026 de 2020, justificando a realização desta análise com dados mais atuais e próximos da realidade socioeconômica do município. A Tabela 11 apresenta a comparação entre a projeção populacional para o município de Anita Garibaldi prevista pelo PMSB elaborado em 2011 e a atualizada nesta revisão de metas do PMSB, para o período de 2023 a 2033.

Tabela 11 – Projeção populacional estimada pelo PMSB de 2011 e a proposta por esta revisão de metas do PMSB, para o município de Anita Garibaldi, no período de 2023 a 2033.

Ano	Projeção populacional					
	PMSB de 2011			Esta revisão de metas do PMSB		
	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total
2023	5.436	5.078	10.515	3.580	4.705	8.285
2024	5.489	5.127	10.616	3.580	4.705	8.285
2025	5.542	5.177	10.719	3.580	4.705	8.285
2026	5.596	5.227	10.823	3.580	4.705	8.285
2027	5.650	5.277	10.927	3.580	4.705	8.285
2028	5.704	5.328	11.033	3.580	4.705	8.285
2029	5.759	5.380	11.139	3.580	4.705	8.285
2030	5.815	5.432	11.247	3.580	4.705	8.285
2031	n.e.	n.e.	n.e.	3.580	4.705	8.285
2032	n.e.	n.e.	n.e.	3.580	4.705	8.285
2033	n.e.	n.e.	n.e.	3.580	4.705	8.285

n.e.: não estimado.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do PMSB de 2011 (ANITA GARIBALDI 2011).

Com relação a estimativa da demanda de abastecimento de água, tanto no PMSB de 2011 como nesta proposta de revisão de metas do PMSB, utilizaram-se as equações (1), (2) e (3) para o cálculo da demanda máxima diária ( $Q_{máx. diária}$ ), demanda máxima horária ( $Q_{máx. horária}$ ) e demanda média ( $Q_{média}$ ), respectivamente. O coeficiente de máxima vazão diária ( $k_1$ ) utilizado foi 1,2 e o coeficiente de máxima vazão horária ( $k_2$ ) foi 1,5, conforme estabelecido pela ABNT NBR 12.218 (ABNT 2017). A população a ser atendida ( $P$ ) refere-se àquelas estimadas pelo PMSB de 2011 e pela revisão atual.

O consumo *per capita* de água ( $q_m$ ) considerado nessa revisão foi de 150 L/hab.dia, o mesmo utilizado no PMBS de 2011.

$$Q_{máx.diária} = \frac{k_1 \times P \times q_m}{86400} \quad (1)$$

$$Q_{máx.horária} = \frac{k_1 \times k_2 \times P \times q_m}{86400} \quad (2)$$

$$Q_{média} = \frac{P \times q_m}{86400} \quad (3)$$

O Quadro 3 apresenta os dados da estimativa de demanda por abastecimento de água do PMSB de 2011, estimado até o ano de 2030, e desta proposta de revisão de metas do PMSB, para o período de 2023 a 2033. Cabe salientar que no PMSB de 2011 a estimativa foi calculada apenas para a população total, enquanto nesta revisão de metas do PMSB a estimativa foi realizada para a população urbana, rural e total. Como a população a ser atendida e a demanda *per capita* foram diferentes, pode-

se observar na referida tabela que, para o ano de 2030, por exemplo, as demandas de água para a população total foram, aproximadamente, 1,4 vezes maiores no PMSB de 2011.

Quadro 3 – Demanda por abastecimento de água estimada pelo PMSB de 2011 e a proposta por esta revisão de metas do PMSB, para o município de Anita Garibaldi, no período de 2023 a 2033.

Ano	PMSB de 2011			Esta revisão de metas do PMSB								
	Demanda para população total			Demanda para população urbana			Demanda para população rural			Demanda para população total		
	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)
2023	21,91	32,86	18,26	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2024	22,12	33,18	18,43	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2025	22,33	33,50	18,61	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2026	22,55	33,82	18,79	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2027	22,76	34,15	18,97	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2028	22,98	34,48	19,15	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2029	23,21	34,81	19,34	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2030	23,43	35,15	19,53	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2031	n.e.	n.e.	n.e.	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2032	n.e.	n.e.	n.e.	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38
2033	n.e.	n.e.	n.e.	7,46	11,19	6,22	9,80	14,70	8,17	17,26	25,89	14,38

n.e.: não estimado.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do PMSB de 2011 (ANITA GARIBALDI 2011).

Para calcular a estimativa da demanda de esgotamento sanitário foram utilizadas as mesmas equações para demanda de abastecimento de água (Equações 1, 2 e 3), tanto no PMSB de 2011 como nesta proposta de revisão de metas do PMSB. Para os referidos cálculos, o coeficiente de retorno adotado em relação ao consumo *per capita* de água foi de 0,8, conforme definido pela ABNT NBR 9.649 (ABNT 1986), o que resulta em uma vazão *per capita* de esgoto ( $q_m$ ) de 120 L/hab.dia a mesma utilizada no PMSB de 2011. Como a população a ser atendida e a demanda *per capita* foram diferentes, pode-se observar no Quadro 4, que para o ano de 2030, por exemplo, as demandas de esgotamento sanitário para a população total foram, aproximadamente, 1,4 vezes maiores no PMSB de 2011 do que aquelas estimadas nesta atual revisão de metas.



Quadro 4 – Demanda de esgotamento sanitário estimada pelo PMSB de 2011 e a proposta por esta revisão de metas do PMSB, para o município de Anita Garibaldi, no período de 2023 a 2033.

Ano	PMSB de 2011			Esta revisão de metas do PMSB								
	Demanda para população total			Demanda para população urbana			Demanda para população rural			Demanda para população total		
	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)	Vazão máxima diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Vazão média (L/s)
2023	17,52	26,29	14,60	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2024	17,69	26,54	14,75	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2025	17,86	26,80	14,89	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2026	18,04	27,06	15,03	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2027	18,21	27,32	15,18	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2028	18,39	27,58	15,32	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2029	18,57	27,85	15,47	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2030	18,74	28,12	15,62	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2031	n.e.	n.e.	n.e.	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2032	n.e.	n.e.	n.e.	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51
2033	n.e.	n.e.	n.e.	5,97	8,95	4,97	7,84	11,76	6,53	13,81	20,71	11,51

n.e.: não estimado.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do PMSB de 2011 (ANITA GARIBALDI 2011).

Os Quadros 5 e 6 apresentam a atualização dos valores de investimento definidos à época, no PMSB de 2011, para atendimento das metas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, respectivamente, do município de Anita Garibaldi. Os valores foram atualizados de 2011 para o ano de 2023 com base no Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), no caso dos serviços, e com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), no caso das obras. O investimento total, previsto no PMSB de 2011, necessário para atendimento das metas de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi de R\$ 3.222.545,75 e R\$ 5.814.662,64, respectivamente, e com a correção para 2023, esses valores aumentam para R\$ 7.258.703,08 e R\$ 12.901.989,43, respectivamente. Portanto, pode-se observar que os valores atualizados para 2023 são, aproximadamente, 2,2 vezes maiores que aqueles definidos no PMSB de 2011.

Quadro 5 – Atualização dos valores de investimento, propostos no PMSB de 2011, para atendimento das metas de abastecimento de água.

Metas	Investimento (R\$)	
	PMSB de 2011	Valores para 2023
Implantar ligações com hidrômetro.	30.936,73	72.461,00
Substituir hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros.	242.553,85	568.117,39
Instalar hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração.	15.450,00	36.187,48
Ampliar a rede de abastecimento de água e substituir parte da rede implantada.	420.057,72	926.846,44
Instalar sistema de supervisão (telemetria) nos reservatórios.	60.000,00	140.533,92
Manutenção e Melhorias nas condições de conservação dos reservatórios existentes (pintura e conserto vazamentos).	15.000,00	35.133,48
Implantar macromedidor nos reservatórios.	40.000,00	93.689,28
Realizar manutenção e melhorias nas condições de conservação (incluindo caixa/estrutura proteção, cercamento da área, pintura, sinalização etc.)	15.000,00	35.133,48
Implantação de macromedidor na captação.	5.000,00	11.711,16
Implantar automatização do sistema de abastecimento de água (controle integrado com a administração municipal).	20.000,00	46.844,64
Elaborar Cadastro Georreferenciado do sistema de abastecimento de água.	40.000,00	93.689,28
Atualizar Cadastro Georreferenciado do sistema de abastecimento de água.	20.000,00	46.844,64
Implantar sistema alternativo/tratamento de água nas comunidades rurais.	1.710.547,45	3.774.278,47
Adequação documental para licença ambiental da ETA e outorgas.	20.000,00	46.844,64
Estudo Hidrogeológico e Cadastro (Distribuição e Caracterização Hidrogeológica; Vulnerabilidade e Riscos de Contaminação; Aspectos Qualitativos e Potencialidade Aquífera).	120.000,00	281.067,84
Fiscalização e controle sobre as captações e perfuração de poços.	0,00	0,00
Estabelecer diretrizes para o incentivo ao uso racional e sustentável das águas subterrâneas e superficiais.	0,00	0,00
Implantação de programas de proteção de mananciais.	40.000,00	93.689,28
Criação do núcleo de mobilização e Educação Ambiental.	30.000,00	70.266,96
Manutenção do núcleo de mobilização em Educação Ambiental.	90.000,00	210.800,88
Estruturar o programa e realizar procedimentos como geofonamento e medição de pressões em períodos regulares, com a meta de reduzir o índice de perdas.	24.000,00	56.213,57
Realizar geofonamento e medição de pressões em períodos regulares, com a meta de reduzir o índice de perdas.	120.000,00	281.067,84
Realizar análises de qualidade da água no manancial e na rede de distribuição e controle para atendimento a legislação vigente.	144.000,00	337.281,41
Estabelecer diretrizes para aprimoramento dos procedimentos de controle, operação e manutenção com vistas a eficiência energética.	0,00	0,00
Aprimorar os procedimentos de controle, operação e manutenção com vistas a eficiência energética.	0,00	0,00
Realizar os procedimentos de controle, operação e manutenção com vistas a eficiência energética.	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.222.545,75</b>	<b>7.258.703,08</b>

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do PMSB de 2011 (ANITA GARIBALDI 2011).

Quadro 6 – Atualização dos valores de investimento, propostos no PMSB de 2011, para atendimento das metas de esgotamento sanitário.

Metas	Investimento (R\$)	
	PMSB de 2011	Valores atualizados para 2023
Implantar rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios.	3.090.946,11	6.820.092,23
Implantar ligações prediais.	370.673,46	817.881,35
Implantar estação de tratamento de esgoto.	425.000,00	937.751,45
Aquisição de equipamentos e implantação de infraestrutura de transbordo de efluentes para posterior encaminhamento ao tratamento e destino final adequados.	100.000,00	234.223,20
Renovação frota de limpafossa.	100.000,00	234.223,20
Elaborar Cadastro Georreferenciado dos sistemas alternativos em funcionamento.	20.000,00	46.844,64
Revisão Cadastro Georreferenciado dos sistemas alternativos em funcionamento.	20.000,00	46.844,64
Implantar tratamento de esgoto por sistemas alternativos nas comunidades rurais.	1.397.043,07	3.082.539,21
Monitorar o efluente de saída do tratamento/corpo receptor com a finalidade de atendimento a legislação do setor.	216.000,00	505.922,11
Conscientizar a população acerca de técnicas construtivas, dos transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras, necessidade de adequação dos sistemas residenciais e cobrança de tarifas.	15.000,00	35.133,48
Controle, fiscalização e orientação da população acerca de técnicas construtivas de sistemas individuais, dos transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras, necessidade de adequação dos sistemas residenciais e cobrança de tarifas.	60.000,00	140.533,92
<b>TOTAL</b>	<b>5.814.662,64</b>	<b>12.901.989,43</b>

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do PMSB de 2011 (ANITA GARIBALDI 2011).

## 5.1 Termo de Ajuste de Conduta

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC, por meio da 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages, o Município de Anita Garibaldi e a Fundação do Meio Ambiente – FATMA (atual IMA) firmarem o termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC (Processo nº 09.2010.000153-0 MPSC), para adequação do município de Anita Garibaldi às Políticas Nacional e Estadual de Saneamento Básico. As principais cláusulas do TAC são resumidas a seguir:

- Executar a fiscalização e a adoção de medidas para regularização dos sistemas individuais de esgotamento sanitário;
- Adequação de imóveis irregulares;
- Elaboração de projeto para obra e execução do SES;
- Captação de recursos para execução dos projetos;
- Revisão do TAC com inclusão do cronograma de obras e serviços bem como alcance das metas;
- Estabelecer as responsabilidades e obrigações dos envolvidos na prestação de serviço de esgotamento sanitário.

## **6 PROGRAMAS E AÇÕES PARA O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL**

A lei nº 14.026 de 2020 estabeleceu em seu artigo 11-B a meta de atendimento de 99% da população do município com acesso à água potável até o final do ano de 2033. Neste sentido, o município de Anita Garibaldi deverá buscar alternativas para o atendimento, tanto da área urbana, quanto da área rural, com água que atenda aos padrões de qualidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888 de 2021, que define os procedimentos para o controle e vigilância da qualidade da água. Na área urbana, o município é atendido integralmente com o Sistema de Abastecimento de Água – SAA (art. 5º inciso V da portaria GM/MS 888 de 2021), constituído de captação (subterrânea), tratamento simplificado, reservação e rede de distribuição. As características atuais do SAA estão sumarizadas no item 4.2. Os maiores desafios nessa área do município são a expansão do volume de reservação, a gestão dos subprodutos gerados no tratamento de água (lodo), a implementação de um programa de segurança da água que favoreça a redução de perdas no abastecimento e a proteção do manancial na área de captação de água.

Adicionalmente, a rede de abastecimento do município não cobre a integralidade da população, sendo estimado que aproximadamente 30% da população do município não possui acesso à água potável por estarem situadas em áreas distantes do núcleo urbano (recalculado a partir do indicador AG002 e o censo populacional de 2022). Assim, é necessário, atualmente, o abastecimento adicional de 749 famílias estimadas na área rural devido à dificuldade de expandir a rede de abastecimento até estas localidades. Esse atendimento na área rural deverá ser viabilizado por meio de Soluções Alternativas Coletivas – SAC (art. 5º inciso VI da portaria GM/MS 888 de 2021) e Soluções Alternativas Individuais – SAI (art. 5º inciso VII da portaria GM/MS 888 de 2021). Essas opções alternativamente aos SAAs são também previstas na Lei 14.026/2020 (art. 11-B, parágrafo 2º). Desta forma, a população residente na área rural demanda soluções diferentes daquelas visualizadas na área urbana, dada a tendência à instalação de sistemas descentralizados e de menor porte.

Diante deste exposto, são propostos os seguintes programas e ações para a melhoria contínua do serviço de abastecimento na área rural e a expansão do acesso à água potável para a área urbana do município.

### **6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)**

Para o sistema de abastecimento de água na área urbana por meio do SAA, devem ser previstas as seguintes ações até o ano de 2033:

- i) Expansão do volume de reservação em pelo menos 30 m<sup>3</sup> conforme previsto na análise de capacidade versus demanda, caso não seja reduzido o índice de perdas até a meta prevista no PMSB;
- ii) Implementação de um programa de perdas de água na distribuição para manter o indicador IN049 para menos de 25%, o qual encontra-se atualmente em 36,83%;
- iii) Elaboração e implementação do plano de segurança da água segundo a norma ABNT/NBR 17.080:2023 (ABNT 2023);

### 6.1.1 Gestão de subprodutos gerados no tratamento

Para o município de Anita Garibaldi, o SAA conta com tratamento simplificado de água, o que não gera subprodutos do tratamento. Essa situação pode voltar a ser pauta de discussão no município caso seja iniciado o tratamento de água superficial baseado em clarificação ou se algum SAC no município, a ser identificado futuramente, apresentar essa característica.

### 6.1.2 Sistemas alternativos coletivos (SAC) e individuais (SAI)

Para os sistemas alternativos, devem ser realizados esforços para o levantamento de informações acerca das comunidades que devem ser assistidas com sistemas coletivos e famílias que farão uso de sistemas individuais de tratamento. Em seguida, o município deverá trabalhar na implementação de tecnologias de tratamento e, principalmente, vigilância da qualidade da água, tanto nos sistemas alternativos coletivos, quanto nos sistemas individuais.

Em termos de cobrança de taxa ou tarifa, deve-se estimar valores compatíveis à tarifa social da área urbana. Como exemplo, a Casan cobra uma taxa fixa de disponibilidade de estrutura de R\$ 6,96, adicionadas a R\$ 0,47 para cada m<sup>3</sup> de água consumido, até 10 m<sup>3</sup> mensais ou R\$ 3,31 entre 11 e 25 m<sup>3</sup> adicionais. Para uma família apresentando em média 3 integrantes, a projeção da cobrança mensal para 13,5 m<sup>3</sup> consumidos é de R\$ 23,24. Em resumo, tem-se um valor de referência de R\$ 23,23 para 13,5 m<sup>3</sup> de água disponibilizada ou R\$ 1,72/m<sup>3</sup> (Casan 2023). Adicionalmente à cobrança, deve ser previsto um responsável técnico para os SAC (art. 15, Portaria n°888 de 2021), que possua atribuição para o exercício desta atividade.

#### 6.1.2.1 Tecnologias de tratamento

Para a área rural do município, as principais tecnologias de tratamento previstas são apresentadas a seguir. É importante destacar que toda água fornecida de forma coletiva para consumo humano deverá passar pelo processo de desinfecção conforme preconiza o art. 24 da Portaria n° 888 de 2021. Adicionalmente, a água destinada para consumo humano a partir de SAI também está sujeito à vigilância da qualidade da água (art. 4° Portaria n° 888 de 2021). Desta forma, ainda que não prevista a necessidade de manutenção de cloro residual em sistema individuais, sugere-se que essa modalidade de fornecimento de água utilize também a desinfecção como ferramenta para o controle de doenças de veiculação hídrica.

a) Tratamento simplificado de água subterrânea via desinfecção. Para essa modalidade, a água subterrânea é bombeada até um reservatório de distribuição e nessa linha de recalque deve ser adicionado cloro por meio de contato com pastilhas de cloro ou solução de hipoclorito de sódio utilizando bombas dosadoras. Para o sistema com cloração via pastilha, é necessário a existência de dispositivo que evite superdosagem onde o recalque de água não ocorra continuamente. Os agentes de desinfecção deverão ser aprovados para uso em tratamento de água potável conforme a Resolução RDC n°14 de 2007 da Anvisa. Em termos de custos, estima-se o investimento de R\$ 250,00 por sistema de cloração por pastilha ou R\$ 1.200,00 por sistema de cloração com bomba dosadora. Para a adição de 1 mg/L de cloro residual livre, o custo estimado é de R\$ 0,10 para cada m<sup>3</sup> de água tratada.

b) Tratamento simplificado de água superficial via filtro lento descendente. Essa tecnologia pode ser aplicada tanto em comunidades ou mesmos propriedades unifamiliares rurais (Figura 8). Os filtros lentos devem operar com taxa de filtração de até  $6 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{dia}$  de acordo com a norma ABNT/NBR 12.216:1992 e operam com boa eficiência para água com turbidez abaixo de 10 NTU (citação EPA). A experiência no município de Rio Rufino e acompanhada pelos autores deste relatório mostra que esta é uma opção adequada para a área rural por demandar baixa manutenção e ser capaz de produzir água que atenda aos padrões de potabilidade, conforme já observado por outros autores na literatura (FREITAS et al., 2021). Esses sistemas surgiram na Inglaterra no início do século 19 (RATNAYAKA et al., 2009) mas ainda continuam sendo tema de pesquisa nos últimos anos. Para sua construção, o maciço filtrante a ser utilizado deve possuir tamanho efetivo entre 0,25 e 0,35 mm (ABNT/NBR 12216:1992), menor que os filtros rápidos normalmente utilizados em ETAs convencionais e coeficiente de uniformidade menor que 3. A espessura mínima da camada filtrante deverá ser de 90 cm.

Em geral, esse sistema apresenta as seguintes vantagens para a sua aplicação em sistemas alternativos, incluindo:

- Possibilidade de produção de água em conformidade com os padrões de potabilidade sem a necessidade de adição de coagulante.
- Não há a necessidade de realização de ensaio de coagulação com *Jar Test* como é demandado em sistemas que utilizam filtros rápidos, o que demandaria mão de obra especializada e dedicada a essa tarefa e maiores investimentos na operação.
- A operação envolve a análise periódica da qualidade da água segundo o plano de monitoramento apresentado no Anexo 15 da Portaria 888 de 2021 e a raspagem da camada denominada *Schmutzdecke* (Figura 1).
- A camada removida (*Schmutzdecke*) pode ser disposta de forma mais simplificada no meio ambiente, ao contrário dos subprodutos do tratamento que envolvem coagulantes a base de metais.

Figura 8 - Operação de remoção da camada *Schmutzdecke* (esquerda) e visão de uma unidade de Filtração Lenta no município de Rio Rufino/SC (direita).



Fonte: acervo do LABTRAT/CAV/UDESC.

Para esta tecnologia, o principal custo está associado à utilização de areia de baixa granulometria, o qual permite a obtenção da camada *schmutzdecke*. Em consulta recente ao portal SINAPI, o custo unitário deste material filtrante (item 00011075) é estimado em R\$ 1.549,38 a cada  $\text{m}^3$ . Desta forma, foi possível estimar o impacto de aquisição da areia e a sua reposição ao longo de

10 anos de operação. Para esta estimativa, foi considerada a construção de dois filtros em paralelo, uma camada de areia de 90 cm, taxa de aplicação hidráulica de 6 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.dia, consumo per capita de 150 L/hab.dia segundo a norma ABNT:NBR 12.216/1992 (ABNT 1992b), e estimativa de 3 pessoas em cada família. Para a operação, considerou-se a remoção de 3 cm de areia juntamente com a camada *schmutzdecke* (EPA), considerando uma limpeza por mês, e assim estimou-se a necessidade de reposição do maciço filtrante ao longo de 10 anos (Quadro 7).

Quadro 7 – Avaliação de custos referente ao processo de filtração lenta em função do número de famílias atendidas.

Número de famílias	Volume diário (m <sup>3</sup> )	Área do filtro (m <sup>2</sup> )	Volume areia (m <sup>3</sup> )	Reposição em 10 anos (m <sup>3</sup> )	Custo total em 10 anos	Impacto no custo de água
1	0,45	0,15	0,135	0,54	R\$ 1.045,83	R\$ 0,64/m <sup>3</sup>
2	0,9	0,3	0,27	1,08	R\$ 2.091,66	
5	2,25	0,75	0,675	2,7	R\$ 5.229,16	
10	4,5	1,5	1,35	5,4	R\$ 10.458,32	
25	11,25	3,75	3,375	13,5	R\$ 26.145,79	
50	22,5	7,5	6,75	27	R\$ 52.291,58	
100	45	15	13,5	54	R\$ 104.583,15	
250	112,5	37,5	33,75	135	R\$ 261.457,88	

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

c) Tratamento de água superficial via filtração em membrana de ultrafiltração. Essa modalidade de tratamento vem ganhando destaque nas últimas décadas em função da estabilidade do sistema em termos de produção de água com qualidade, menor necessidade de produtos químicos, operação automatizada e a distância e geração de subprodutos de menor complexidade para a gestão. A tecnologia de ultrafiltrarção emprega membranas com poro nominal acima de 0,01 µm, sendo bastante comum encontrar sistemas comerciais com poros entre 0,02 µm e 0,03 µm, operando com pressão de até 1 bar. Uma limitação que pode ser associada ao uso desta tecnologia na aplicação em sistemas alternativos é a faixa de vazão comercialmente disponível, sendo o menor módulo disponibilizado para atender uma vazão de, aproximadamente, 0,4 L/s. Tendo como base a demanda per capita prevista no PMSB de 150 L/hab.dia e considerando que em sistemas alternativos as perdas de água são mais facilmente reduzidas, um módulo destes poderia atender algo em torno de 230 pessoas ou 76 famílias considerando a média de 3 pessoas/família observada pelos autores em municípios selecionados da serra catarinense. Assim, o sistema de UF é indicado como uma alternativa em comunidades em que seja observado o atendimento a mais de 230 pessoas e que o manancial seja superficial ou subterrâneo e que apenas a desinfecção não condicione a água aos padrões de turbidez. Ainda assim, o valor orçado em novembro de 2023 para um sistema com essa vazão é de, aproximadamente, R\$ 700.000,00. No entanto, em 2020 a Casan instalou sistemas com vazão de 5 L/s na região da grande Florianópolis e adquiriu esses sistemas com orçamento próximo de R\$ 500.000,00 (Casan 2019). Ainda, em um outro fornecedor foi identificado que a menor vazão que tal empresa poderia disponibilizar seria 1,5 L/s, a um custo de R\$ 300.000,00. Neste caso, seria possível abastecer por volta de 860 pessoas, o equivalente a aproximadamente 287 famílias, considerando a base de cálculo apresentada anteriormente. Todas essas unidades contam com monitoramento contínuo de alguns parâmetros de análise frequente como turbidez e cloro residual livre, por exemplo, o que poderia favorecer também o atendimento ao plano de monitoramento da qualidade da água exigido pela Portaria nº888 de 2021. No entanto, a viabilidade de implementação fica condicionada ao número de pessoas a serem atendidas, a ser avaliada segundo o Quadro 8.

Quadro 8 – Impacto do valor de aquisição da membrana no custo de água tratada via sistema de UF.



Número de famílias	Volume diário (m <sup>3</sup> )	Horas <i>on line</i> (h)	Impacto na produção de água em 10 anos
1	0,45	0,08	R\$ 182,65/m <sup>3</sup>
2	0,9	0,17	R\$ 91,32/m <sup>3</sup>
5	2,25	0,42	R\$ 36,53/m <sup>3</sup>
10	4,5	0,83	R\$ 18,26/m <sup>3</sup>
25	11,25	2,08	R\$ 7,31/m <sup>3</sup>
50	22,5	4,17	R\$ 3,65/m <sup>3</sup>
100	45	8,33	R\$ 1,83/m <sup>3</sup>
250	112,5	20,83	R\$ 0,73/m <sup>3</sup>

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Observa-se que o impacto na produção de água se situa abaixo de R\$ 1,72/m<sup>3</sup> (custo de referência unitário médio para tarifa social), apenas para SAC com mais de 100 famílias, o que sugere a necessidade de subsídio para custear esse sistema em localidades com número reduzido de famílias. Diferentemente do sistema de filtração lenta, o *skid* de UF possui a vazão mínima de tratamento de 1,5 L/s e, portanto, demonstra-se uma tendência a ser aplicado apenas em comunidades com maior consumo de água. Com 250 famílias atendidas, o equipamento opera com 20,83 horas *on line*, sendo razoável para paradas envolvendo retro lavagem com água, retro lavagem assistida com químicos e teste de integridade. Em termos de custos adicionais de operação em função do consumo de produtos químicos e energia elétrica, estima-se um custo abaixo de R\$ 0,10/m<sup>3</sup>.

Sob o ponto de vista operacional, cabe destacar que muito embora o sistema de UF tenha como proposta o alto grau de automação e a possibilidade de monitoramento remoto, a experiência de técnicos que operam esses sistemas na região da grande Florianópolis desde 2020 (Figura 9) revela a necessidade de maior atenção a esses pontos. Vem sendo verificado que podem ocorrer falhas no controlador e o sistema operar de maneira não satisfatória, prejudicando o abastecimento. Além disso, alguns outros problemas pontuais de natureza mecânica, elétrica ou mesmo eletrônica podem acontecer com uma frequência maior que a aceitável, o que exige equipe especializada disponível para a manutenção. As alterações no manancial, que causam elevações na cor aparente e/ou turbidez exigem a adição de dosagens específicas de coagulante para o condicionamento da água aos padrões de potabilidade, o que demanda intervenção manual por um operador amplamente capacitado. Assim, dada a diversidade de empresas e tecnologia de automação embarcada em cada *skid*, é razoável a instalação de uma unidade piloto para avaliação da tecnologia e a avaliação da demanda de mão de obra necessária em função da tecnologia específica. Há necessidade também de realização de estudos acerca das resistências de filtração relacionadas aos contaminantes que podem ser hidraulicamente removidos, quimicamente removidos e que provocam obstrução permanente nas membranas de ultrafiltração. Essa avaliação é fundamental para a definição adequada da rotina de operação da membrana em termos de limpeza só com água e limpeza química, o que previne a sua diminuição precoce de produção de água filtrada.

Figura 9 – a) Visão do sistema de membranas de UF instalado na região da Grande Florianópolis. b) Subproduto gerado no tratamento devido às operações de limpeza da membrana.



Fonte: Acervo do LABTRAT/CAV/UDESC.

### 6.1.2.2 Vigilância da qualidade da água em sistemas alternativos

Outro aspecto essencial envolvido no processo de potabilização da água envolve a vigilância da qualidade da água. Para SACs, a Portaria 888 de 2021, em seu Art. 42 apresenta o plano de monitoramento para a caracterização da água bruta e em seu Anexo 15, o plano de monitoramento para água tratada. Com relação à água bruta, devem ser analisados semestralmente os seguintes parâmetros:

*“[...] Soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, supridos por manancial superficial devem realizar análise dos parâmetros Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total e dos parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos, exigidos neste Anexo. [...]” [redação dada pelo Art. 42 § 1º da Portaria GM/MS 888 de 2021]*

*“[...] Soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, supridos por manancial subterrâneo devem realizar análise dos parâmetros Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, condutividade elétrica e dos*

*parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos, exigidos neste Anexo. [...]”*

**[redação dada pelo Art. 42 § 2º da Portaria GM/MS 888 de 2021]**

Já o Quadro 9 apresenta os parâmetros a serem analisados para água tratada, o número de amostras e a frequência de amostragem.

Quadro 9 – Plano de monitoramento para SAC segundo o anexo 15 da Portaria 888 de 2021.

Parâmetro	Manancial	Saída do Tratamento	Ponto de consumo (para cada 1000 habitantes)	Frequência de amostragem
Cor aparente, pH, coliformes totais e <i>E. coli</i>	Superficial	1	1	Semanal
	Subterrâneo	1	1	Mensal
Turbidez	Superficial	1	1	Semanal
	Subterrâneo	1	1	Semanal na saída e mensal no ponto de consumo
Cloro residual livre	Superficial ou subterrâneo	1	1	Diário
Demais parâmetros	Superficial ou subterrâneo	1	-	Semestral

Fonte: Adaptado da Portaria 888 de 2021, considerando a utilização de cloro livre na desinfecção.

Com base nestas informações, observa-se:

- A adoção de manancial subterrâneo para captação apresenta uma vantagem devido a menor frequência de análises exigidas para o monitoramento da qualidade da água.
- Para manancial superficial, a determinação de diversos parâmetros com frequência semestral sugere a instalação de um laboratório no município, podendo ser móvel, e o estabelecimento de uma rotina semanal de coleta de amostra na localidade que possuir um SAC com as características mencionadas.
- O monitoramento diário do cloro residual livre sugere a sua realização por um morador da comunidade, com devido treinamento para realização do exame.

Além disto, as análises dos demais parâmetros da portaria apresentam um custo importante a ser considerado. Em consulta recente à laboratórios especializados, o custo por análise destes parâmetros é em média R\$ 2.000,00 por amostra. Para um SAC, essa análise mais completa da qualidade da água deve ser realizada na água bruta e na água tratada pelo menos 1 vez a cada 6 meses, totalizando 4 amostragens por SAC ao ano. Assim, o custo associado a essas análises por volume de água tratada se torna bastante elevado para SACs com menor participação de famílias conforme a Tabela 12. Para essa análise foi considerado um número de 3 pessoas em média por família e um consumo per capita efetivo aproximado de 150 L/hab.dia conforme observado na média de consumo de uma amostragem de 10 municípios na região serrana de SC.

Tabela 12 – Efeito do custo das análises completas na água bruta e tratada. A=análise da portaria completa, B=monitoramento de coliformes totais e *E.coli* em manancial superficial e, C= monitoramento de coliformes totais e *E.coli* em manancial subterrâneo.

Número de famílias atendidas	Previsão de consumo de água (L/dia)	Custo de análise (R\$/m <sup>3</sup> )		
		A	B	C
5	2.250	9,88	1,19	0,30
10	4.500	4,94	0,59	0,15
25	11.250	1,98	0,24	0,06
50	22.500	0,99	0,12	0,03
100	45.000	0,49	0,06	0,01
250	112.500	0,20	0,02	0,01

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Observa-se que para SACs atendendo 5 ou 10 famílias, o custo das análises está na mesma ordem de valor daquele cobrado para o acesso à água potável na área urbana dos municípios da região serrana (R\$ 7,00/m<sup>3</sup>). Isso sugere a necessidade de aporte financeiro por parte da prefeitura para viabilizar a regularização deste tipo de SAC segundo a Portaria 888 de 2021. A partir de 10 famílias o custo relativo às análises é compensado pelo maior consumo de água, o que gera maior arrecadação e aponta para uma maior tendência à viabilização deste monitoramento, tendo em vista o valor médio de referência para tarifa social de R\$ 1,72/m<sup>3</sup>. Devido à frequência de monitoramento, é sugerido o controle de turbidez, cor aparente, cloro residual livre e pH na sede do município, com o custo estimado em R\$ 10.000,00 para aquisição de equipamentos que realizem essas análises, as quais podem ser executadas pelo responsável técnico do SAC. Sugere-se o envio das amostras de coliformes totais e *E.coli* para no laboratório da UDESC em Lages, o qual pode ser um laboratório de apoio para realização do monitoramento. O Anexo 1 apresenta o fluxo de amostras e as responsabilidades dos atores envolvidos no monitoramento da qualidade da água nos SACs.

Para os Sistemas Alternativos Individuais (SAIs), a Portaria 888/2021 não apresenta um plano de monitoramento definido assim como foi apresentado para os SACs, embora afirme que:

“[...] *Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual de abastecimento de água está sujeita à vigilância da qualidade da água [...]*” **[Redação dada pelo Art. 4º da Portaria 888 de 2021]**

Desta forma, a sugestão dos parâmetros a serem assumidos para o monitoramento da qualidade da água deve ser mais focado em indicadores que avaliem efeitos nocivos à saúde prioritariamente a parâmetros de avaliação organoléptica da qualidade da água. Assim, sugere-se a avaliação mensal dos seguintes parâmetros em águas subterrâneas, bem como a justificativa de suas seleções:

- **Turbidez:** este parâmetro, embora simples de ser determinado, demonstra a presença de contaminantes presentes na água que podem influenciar na capacidade de desinfecção da água com a utilização, por exemplo, de cloro livre (WHO 2017a). Além disso, é um indicativo prático para a detecção de alterações na água que podem estar associadas às fontes de contaminação no manancial e que demandam investigação.

- **Nitrato e nitrito:** esses contaminantes são altamente solúveis em água e sua presença está associada à ocorrência natural ou devido à disposição de matéria orgânica nitrogenada no solo (esterco animal ou esgoto doméstico) ou adubação nitrogenada do solo. A OMS estabeleceu um valor de referência para níveis seguros relacionados à presença de nitrato na água e o seu consumo por bebês, de forma a evitar a meta-hemoglobinemia e problemas na tireoide em populações mais sensíveis (WHO

2017b). No entanto, embora alguns estudos recentes apontem uma relação entre a ingestão de água contendo estes íons e a ocorrência de câncer gastrointestinal (Taneja et al. 2017; Temkin et al. 2019; Yin et al. 2020), a OMS estabeleceu que ainda não existem evidências suficientes para estabelecer essa associação. Assim, dada a discussão que existe na literatura especializada sobre esse potencial, os autores desse trabalho definiram esses íons como prioritários para o monitoramento, em especial no que tange as águas subterrâneas. Além disso, em um trabalho de extensão realizado em 2020 pelo grupo para o Programa Sustenta da UDESC, em alusão ao dia mundial do solo naquela oportunidade, detectou a presença de nitrato em algumas amostras de água subterrânea coletadas na região serrana, sendo algumas próximas do limite máximo permitido para potabilidade.

- **Fluoreto:** íons fluoreto podem existir naturalmente devido a sua presença em minerais como fluorita, criolita e fluorapatita. Em concentrações acima do nível seguro, o consumo de água pode levar a formação de fluorose dental e/ou esquelética (WHO 2017b). A experiência do grupo proponente deste relatório ao analisar a qualidade da água subterrânea no campus universitário evidenciou a presença natural deste íon. Em Cocal do Sul, o SAMAE perfurou um poço e detectou a presença de concentrações de fluoreto maiores que 5 mg/L, sendo necessário o tratamento via osmose reversa para adequar a água aos padrões de potabilidade. No município de Lages, também já foi identificada concentrações de flúor acima do limite máximo permitido em águas subterrâneas.

- **Escherichia coli:** Esse é o principal indicador de contaminação fecal por humanos e outros animais, sendo um parâmetro prático para avaliação da contaminação da água devido à disposição de esgoto. Assim, outros microrganismos patógenos associados à contaminação fecal podem ser mais bem monitorados a partir da detecção de E. coli em concentrações diferentes daquelas naturalmente encontradas no manancial, inclusive microrganismos resistentes à desinfecção via cloração como protozoários. Diante disso, em um primeiro momento, o indicador aqui selecionado se apresenta como uma ferramenta útil para avaliação da contaminação microbiológica da água, especialmente por dejetos animais.

- **Coliformes totais:** Este parâmetro é útil para avaliação da eficiência do processo de cloração e, portanto, deve ser medido para eventuais correções do sistema de desinfecção caso resulte em resultado positivo relacionado à presença de coliformes totais.

- **Cloro residual livre e pH:** Essa é a medida do residual de agente de desinfecção a ser predominantemente utilizado (cloro livre). O objetivo é verificar se o processo de cloração está sendo eficiente ao gerar um residual mínimo na água tratada e evitar superdosagens acima do valor recomendado pela OMS. O nível de cloro residual máximo aceito é de 5 mg/L e para essa concentração, não foram observados efeitos adversos devido ao consumo diário de 2 litros/dia de água em um adulto de 60 Kg, sendo o valor recomendado considerado conservativo (WHO 2017b). O pH é fundamental para o controle da eficiência de cloração, sendo requerido valor abaixo de 6,5 para favorecer a formação de ácido hipocloroso e, conseqüentemente, uma melhor desinfecção.

- **Agrotóxicos:** Devido à presença de várias culturas na região, um estudo mais aprofundado acerca dos principais princípios ativos deve ser realizado para elencar os alvos de monitoramento. Dada a grande quantidade de sistemas alternativos individuais na região serrana, a complexidade na determinação analítica de agrotóxicos, e os custos de análises, serão investigados poluentes selecionados que são utilizados na região de coleta. Um trabalho de mestrado em Ciências Ambientais está sendo realizado para apoiar tecnicamente essa seleção. A título de exemplo, em 2020 o MPSC realizou um estudo sobre a presença de agrotóxicos em águas de abastecimento de 88 municípios no estado de Santa Catarina, sendo 8 municípios na região serrana incluindo Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, São Joaquim e Urupema. Em Bom Jardim da Serra foi detectado o composto 2,4-D e em Urupema o composto Clorpirifós etílico, ambos na saída do tratamento de manancial superficial (MPSC 2020). Independentemente de não haver sido detectados agrotóxicos nas amostras dos municípios elencados, os autores entendem que o monitoramento de

forma mais continuada pode ser uma ferramenta de saúde pública bastante efetiva na avaliação da poluição causada por esses compostos nas águas dos SAIs.

- **Cobre e zinco:** Em função da extensiva pecuária na região serrana de SC, os íons cobre e zinco tem sido apontados com alguns dos poluentes majoritários decorrentes desta prática (Yang et al. 2021).

Vale destacar que o monitoramento desses parâmetros em mananciais da região foi sugerido pelos autores em uma Oficina de Proposta de Enquadramento dos Cursos de Água como elemento da elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Canoas e Pelotas, realizada em 09 de novembro de 2023 na UDESC. Esse alinhamento na discussão dos planos é previsto no parágrafo 3º do artigo 19 da Lei 14.026/2020, o qual recomenda que os planos de saneamento devem ser compatíveis com os planos de bacias hidrográficas. Desta forma, é proposto o Quadro 10 para monitoramento dos SAIs em mananciais subterrâneos.

Quadro 10 – Sugestão de monitoramento da água subterrânea em sistemas alternativos individuais.

Parâmetro	Manancial	Saída do Tratamento	Frequência de amostragem
Turbidez e pH	Subterrâneo	1	Mensal
Coliformes totais e <i>E. coli</i>	Subterrâneo	1	Bimestral
Cloro residual livre	Subterrâneo	1	Diário
Nitrato, nitrito, fluoreto, cobre <sup>a</sup> , zinco <sup>a</sup> e Agrotóxicos selecionados	Subterrâneo	1	Semestral

<sup>a</sup> A ser selecionado em áreas que comprovadamente estejam sujeitas à poluição causada pela bovinocultura.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Com essa proposta e considerando a parceria com a universidade para realização das análises físico-químicas e microbiológicas, é estimado o seguinte custo médio por volume de água tratada (Quadro 11)

Quadro 11 – Estimativa de custos com monitoramento da qualidade da água em SAI.

Parâmetro	Número de amostras no ano	Custo anual
Turbidez e pH	12	R\$ 24,00
Coliformes totais e <i>E. coli</i>	6	R\$ 60,00
Cloro residual livre	365	R\$ 36,50
Nitrato, nitrito, fluoreto, cobre <sup>a</sup> , zinco <sup>a</sup> e Agrotóxicos selecionados	2	R\$ 84,00
Total		R\$ 204,50
Custo mensal		R\$ 17,00/mês

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Esse valor resultou menor que o custo de R\$ 23,23 por mês de água disponibilizado para uma família de 3 integrantes, existindo ainda margem para o custeio da prática de cloração (estimado em R\$ 0,10/m<sup>3</sup>), demandando nenhuma ou mínima exigência de subsídio da prefeitura para o monitoramento da qualidade da água no SAI. Nessa modalidade, a universidade providencia a confecção do kit de análise de cloro residual, seguindo a técnica do reagente DPD, e as agentes comunitárias de saúde disponibilizam o kit para o morador efetuar diariamente a medida do cloro residual livre. As demais análises devem ser efetuadas em Lages na sede da UDESC, conforme programa a ser contratado futuramente, devendo a coleta ocorrer por meio das agentes comunitárias

de saúde e envio do município até Lages pelos veículos que transportam pacientes entre as cidades. O Anexo 1 apresenta o fluxo de coletas e amostras, bem como a responsabilidade dos atores envolvidos no monitoramento dos SAIs.

### 6.1.3 Programa de captação de água pluviais


O aproveitamento de água pluviais para fins não potáveis na área rural do município é uma alternativa para diminuição da pressão sobre os mananciais de água doce, favorecendo o uso desta fonte de água para aplicações menos exigentes em termos de qualidade. Obviamente, a avaliação de custos envolve a determinação precisa da área de captação nas edificações que realizam a operação de captação. Assim, para uma primeira proposta de programa no município, será considerado o levantamento da demanda para o atendimento de 5% das famílias na área rural a título de projeto piloto para avaliação do município até 2033. Os resultados deste projeto piloto devem ser avaliados e expandidos para um maior número de famílias, principalmente com o levantamento de dados mais adequados para esse planejamento.

Em termos de custos, a aquisição do reservatório é um dos investimentos de maior importância para a prática de aproveitamento de águas pluviais. Como referência, foi utilizado como base um valor nominal de área de captação de 100 m<sup>2</sup> e a precipitação média anual do município de Anita Garibaldi, avaliada em 1748,1 mm (Embrapa 2012). O volume do reservatório foi determinado por meio do método prático alemão, sendo 0,06 um índice utilizado para que a água não fique mais que 22 dias armazenada no reservatório e  $R$  é o coeficiente de *runoff* avaliado em 1,0.

$$V(L) = 0,06 \cdot P \text{ (mm)} \cdot R \cdot A \text{ (m}^2\text{)}$$
$$V(L) = 0,06 \cdot 1748,1 \text{ (mm)} \cdot 1,0 \cdot 100 \text{ (m}^2\text{)}$$
$$V(L) \sim 10.000$$

Assim, o valor sugerido para captação é de aproximadamente 10 m<sup>3</sup>. Adicionalmente ao volume de reservação, deve ser previsto um dispositivo para remoção dos 2 mm de precipitação, constituindo assim o sistema de remoção da primeira água. Esse dispositivo é essencial para garantir a coleta de água de melhor qualidade. Neste caso, o volume de água de descarte inicial deve ser de 200 litros. Adicionalmente, deve ser previsto um conjunto motobomba de ½ ou ¾ CV para pressurização e aproveitamento da água captada. Também deve ser previsto um freio hidráulico para diminuição da velocidade da água captada, evitando o revolvimento do lodo sedimentado no fundo do reservatório. Por fim, um conjunto boia-pescador constituído de uma boia de plástico e uma válvula crivo irão garantir a coleta a uma distância de 15 cm abaixo da superfície (Figura 10).

Figura 10 – Elementos constituintes do sistema de captação de águas pluviais.

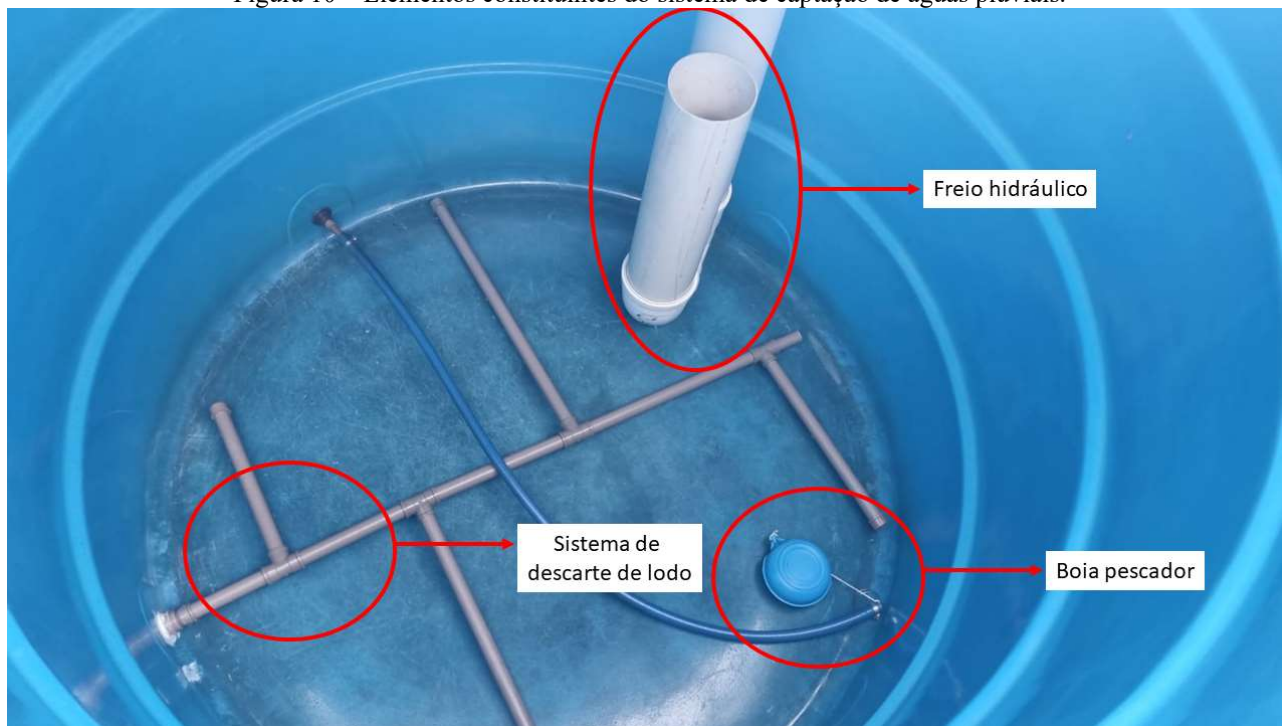

Fonte: Acervo do LABTRAT/CAV/UDESC.

A Tabela 13 apresenta uma síntese dos equipamentos necessários e os valores médios de mercado.

Tabela 13 – Valores médios dos principais custos associados ao sistema de captação de água de chuva considerando uma área de captação de 100 m<sup>2</sup>.

Item	Custo
Reservatório de 10 m <sup>3</sup>	R\$ 4.000,00
Reservatório de 200 litros para descarte da primeira água	R\$ 300,00
Conjunto motobomba	R\$ 600,00
Acessórios hidráulicos de PVC 100 mm para o freio de água e conjunto boia pescador e tubulação e acessórios hidráulicos para o sistema de drenagem	R\$ 150,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.050,00</b>

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Vale destacar que a água da chuva não pode ser misturada com a água potável disponível na edificação. A norma ABNT:NBR 15.527/2019 sugere ainda, outros cuidados para a identificação desta fonte de água e a sua separação da rede de água potável, incluindo:

- Identificação por meio de placas contendo a informação “ÁGUA NÃO POTÁVEL”.
- A tubulação deve ser pintada na cor roxa (Munsell 2.5RP 3/10 ou similar).

De forma geral, a previsão da população rural em Anita Garibaldi é de 4.705 pessoas até 2033, equivalente a, aproximadamente, 1.487 famílias. Assim, considerando a meta de atendimento de 5% das famílias na área rural para acesso a esse programa, devem ser previstos 75 sistemas a um custo global de R\$ 378.750,00 até 2033. Alternativamente aos reservatórios comerciais de 10 m<sup>3</sup>, podem ser previstas lagoas confeccionadas com lona (piscininhas) conforme a Figura 11. Assim, obtendo-se um valor menor de execução, recomenda-se o aumento no número de famílias atendidas, superando a meta estabelecida nesse plano.



Figura 11 – Exemplo de lagoa (piscininha) para captação de águas pluviais.



Fonte: (Agorizona 2023)

#### 6.1.4 Plano de Segurança da Água

O plano de segurança da água (PSA) é um instrumento que tem como objetivo estruturar múltiplas barreiras para assegurar a qualidade da água desde a sua captação, passando pela etapa de tratamento, reservação e distribuição, visando a preservação da saúde e qualidade de vida do consumidor. Neste sentido, o PSA é elaborado para prevenir a contaminação do manancial de captação, ajustar o processo de tratamento para o condicionamento da qualidade da água aos padrões de potabilidade e prevenir a contaminação da água tratada durante a sua distribuição. Essas ações constituem medidas de avaliação e gestão de riscos e permitem ao gestor tomar decisões que afetem diretamente atividades relacionadas à SAA e SAC como proteção da área de captação, monitoramento da qualidade da água, melhoria nos processos de tratamento, redução de perda de água, redução da pressão na rede de distribuição, problemas na reservação e intermitência no abastecimento. Assim, o PSA é um documento que deve ser elaborado para cada município, após análise minuciosa de todos os processos e operações unitárias envolvidos no SAA ou SAC, dado a particularidade de cada sistema em termos de qualidade e vazão do manancial, contexto socioeconômico, tecnologia e disponibilidade orçamentária.

Embora o PSA seja um documento flexível, adaptado à realidade do SAA ou SAC ao qual se aplica, a norma ABNT/NBR 17.080:2023 sugere os seguintes itens para a estruturação do documento, sendo:

- **Formação da equipe**, que pode ser constituída por integrantes internos ou externos;
- **Elaboração de um cronograma**, tendo como base 20 a 24 semanas;
- **Levantamento de dados**, principalmente com visitas a campo para medições e observações *in loco* do SAC ou SAA e análise de documentos relacionados ao monitoramento dos sistemas;
- **Elaboração do fluxograma do processo**, como instrumento gráfico facilitador para identificação dos pontos de controle crítico (PCC) do sistema;
- **Avaliação do sistema de abastecimento**, onde são avaliadas detalhadamente todas as etapas relacionadas à transformação da água bruta em água potável em termos de descrição e identificação de medidas de controle existentes;
- **Identificação de perigos, riscos e pontos de controle crítico**, como medidas para proteção da qualidade da água nos mananciais, gestão dos riscos que podem causar problemas de saúde pública e definição de pontos de controle que podem estar associados à alteração na qualidade da água;
- **Identificação de medidas de controle**, para o estabelecimento de uma rotina de monitoramento de medidas que garantam a segurança hídrica por meio das múltiplas barreiras a serem estabelecidas desde a captação até a distribuição;
- **Estabelecimento de limites de controle**, com medidas mensuráveis e não conflitantes com os valores estabelecidos na legislação vigente;
- **Definição dos procedimentos de monitoramento e controle**, elaboração de uma rotina de monitoramento para o acompanhamento do desempenho das ações de controle definidas anteriormente, apresentando métodos, frequência, responsabilidades, registros e avaliação dos dados;
- **Elaboração de um plano de emergência ou contingência**, indicando procedimentos a serem adotados devido à eventos excepcionais, induzindo a modificação temporária dos procedimentos de potabilização da água ou mesmo a mudança da fonte de abastecimento, por exemplo, sempre buscando manter a distribuição de água com qualidade adequada;
- **Desenvolvimento dos planos e programas para implementação das medidas de controle**, buscando realizar a documentação das ações tomadas para melhoria do sistema e a comunicação interna e externa,
- **Cronograma de implementação e responsabilidade**, identificando os prazos para implementação das medidas de controle e os atores envolvidos na execução destas;
- **Validação dos planos e programas**, após constatar a aplicabilidade das medidas de controle;
- **Monitoramento e controle especial**, por meio de documentos de fácil acesso, com informações expressas de forma simples, mas com detalhamento suficiente, servindo de base para a continuidade do planejamento;
- **Desenvolvimento de planos de ação para gestão do PSA, auditoria e revisão**, sendo que nessa etapa é realizada uma avaliação e revisão do PSA, de forma a aperfeiçoar as medidas de controle estabelecidas e promover a melhoria contínua do plano, o qual pode ser realizada por auditoria externa ou interna.

## 7 PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO

Conforme mencionado anteriormente, o prestador de serviço local (CASAN), assinou juntamente com o município um termo de atualização de prestação de serviços públicos, incluindo o esgotamento sanitário, por meio de soluções individuais na área de abrangência da prestação de

serviços. Desta forma, existe o compromisso de implementação e operacionalização do serviço de coleta e tratamento de efluentes destes sistemas. Apesar disso, são citados a seguir outros cenários possíveis para a universalização do serviço em destaque, conforme estudo realizado no projeto TRATASAN, que envolve a área urbana e a rural do município. Assim, para a implementação do serviço de esgotamento sanitário (SES) no município de Anita Garibaldi foram propostos 4 diferentes cenários para atendimento da área urbana. Já para a área rural o único cenário seria a utilização de unidades de tratamento individual, ou seja, tanque séptico seguido de filtro anaeróbio com disposição final do esgoto tratado em sumidouros, seguindo as normas ABNT NBR 7.229 (ABNT 1993) e ABNT NBR 13.969 (ABNT 1997). Cabe salientar que, atualmente, o município não possui rede coletora e estação de tratamento de esgoto (ETE). Com relação aos cenários para a área urbana, são eles:

- Cenário 01: Unidade de tratamento individual nas edificações, com manutenção pelo usuário;
- Cenário 02: Unidade de tratamento individual nas edificações, com manutenção pelo município ou gestão associada entre municípios;
- Cenário 03: Unidade coletiva de sistema de esgoto sanitário, com rede coletora e estação de tratamento convencional, e;
- Cenário 04: Unidade coletiva de sistema de esgoto sanitário, com rede coletora parcial e estação de tratamento por *wetlands*.

Com relação ao sistema de tratamento individual proposto para a área rural e nos cenários 01, 02 e 04 para a área urbana, é importante salientar que o sistema de tanque séptico é indicado para locais desprovidos de rede pública coletora de esgoto e aplica-se primordialmente ao tratamento de esgoto doméstico, sendo necessária uma unidade de tratamento complementar, como o filtro anaeróbio, e disposição final do efluente, como o sumidouro, e do lodo (ABNT 1993, 1997). No tanque séptico o efluente é tratado por processos de sedimentação, flotação e digestão. No filtro anaeróbio, utilizado mais para a retenção de sólidos, o esgoto é tratado a partir de microrganismos anaeróbios, os quais estão dispersos nos espaços vazios e na superfície do meio filtrante. Já o sumidouro é a unidade do sistema onde ocorre a depuração e disposição final do efluente, o qual deve ser adotado para locais em que o nível máximo do aquífero fica a pelo menos 1,5 m de distância do seu fundo (ABNT 1997).

De acordo com as normas ABNT/NBR 13.969 e ABNT/NBR 7.229, o sistema de tanque séptico seguido de filtro anaeróbio apresenta capacidade de remoção de 40 a 75% de DBO<sub>5,20</sub>, 40 a 70% de DQO, de 60 a 90% de sólidos em suspensão, mais de 70% de sólidos sedimentáveis e de 20 a 50% de fosfato. Ainda, a eficiência do sistema é de 80 a 85% de DBO, 70 a 80% de DQO, 80 a 90% de sólidos em suspensão, até 45% de nitrogênio amoniacal, até 60% de nitrogênio total e até 35% de fósforo total (von Sperling 2014). Um estudo demonstrou a eficiência de remoção de poluentes após o sistema de tanque séptico seguido de filtro anaeróbio, atingindo valores de 70,7% em termos de DBO<sub>5</sub>, 70% de DQO, 43,8% de nitrogênio amoniacal, 34% de fósforo total e 85,2% de coliformes termotolerantes (Neto et al. 2019). No mesmo estudo, os autores constataram que a eficiência do sistema foi melhor no período de verão do que no inverno.

O lodo gerado e acumulado no tanque séptico, em decorrência da sedimentação das partículas sólidas suspensas no esgoto, precisa ser removido periodicamente para manter a integridade e eficiência do sistema de tratamento, sendo proibido seu lançamento em corpos d'água ou galerias de águas pluviais (ABNT 1993), pois resultará em significativo impacto ambiental negativo. Portanto, é necessário prever uma forma de destinação correta para ele, como a disposição final em ETEs, que é a alternativa mais praticada no Brasil. Um estudo avaliou em seu estudo o desempenho de um reator UASB no tratamento combinado de esgoto sanitário e lodo proveniente de tanques sépticos (Camila do Prado Gonçalves 2008). Como conclusão a autora relatou que a disposição do lodo de tanques sépticos no sistema mostrou-se uma alternativa operacionalmente viável para tratamento quando bem executada, apresentado, em média, 75% da eficiência de remoção de DQO. No entanto, a autora propõe que o lodo seja introduzido no sistema de tratamento da ETE com uma vazão menor do que a

vazão de entrada do esgoto sanitário e que seja realizada a equalização do lodo antes da sua descarga no referido sistema.

A seguir encontram-se detalhados os cenários propostos para o tratamento do esgoto gerado na área urbana do município de Anita Garibaldi, bem como suas vantagens e desvantagens (Quadros 12 a 15).

**Cenário 01 – Unidade de tratamento individual nas edificações, com manutenção pelo usuário:**

Neste cenário cada residência teria seu próprio sistema de tratamento de esgoto, ou seja, tanque séptico seguido de filtro anaeróbio com disposição final do esgoto tratado em sumidouros, seguindo as normas ABNT/NBR 7.229 e ABNT/NBR 13969. Neste caso, a limpeza e manutenção necessária para o bom funcionamento do sistema (remoção e destinação do lodo) ocorreria por conta do usuário. O serviço poderia ser realizado por empresa particular contratada pelo próprio usuário ou pela prefeitura municipal, a qual cobraria uma taxa para a prestação do serviço de manutenção por meio de caminhão limpa fossa e envio do material à ETE de Capão Alto. Considerando que a estimativa de geração de lodo seja de 1 L/hab.dia e que os tanques sépticos serão limpos uma vez ao ano, foi estimada uma produção de lodo de 336,52 m<sup>3</sup>/ano, para o período de 2023 a 2033, para a população urbana do município de Anita Garibaldi, o qual contava com 1.152 ligações de água em 2021.

Quadro 12 – Vantagens e desvantagens do Cenário 01.

Vantagens	Desvantagens
Baixo custo de instalação e manutenção.	Necessidade de limpeza/manutenção periódica para o bom funcionamento do sistema.
Não requer uso de energia para sua operação.	Possibilidade de contaminação do solo e dos recursos hídricos caso não haja a manutenção adequada.
Apresenta longa durabilidade quando realizada a manutenção periódica.	Os terrenos dos usuários devem ter espaço suficiente para instalação do sistema, que seria de no mínimo 6 m <sup>2</sup> .
A periodicidade de manutenção do sistema é relativamente longa (aproximadamente uma vez ao ano).	O município de Anita Garibaldi não possui empresa especializada em limpeza de sistemas de tratamento individuais, sendo necessária a contratação de empresa de outro município próximo (o que eleva os custos).
Reduzida capacidade operacional necessária.	

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

**Cenário 02 – Unidade de tratamento individual nas edificações, com manutenção pelo município ou gestão associada entre municípios:**

Neste cenário cada residência teria seu próprio sistema de tratamento de esgoto, ou seja, tanque séptico seguido de filtro anaeróbio com disposição final do esgoto tratado em sumidouros, seguindo as normas ABNT/NBR 7.229 e ABNT/NBR 13.969. No entanto, diferente do Cenário 01, a limpeza e manutenção necessária para o bom funcionamento do sistema (remoção e destinação do lodo) ocorreria por conta do município ou por gestão associada entre municípios, seja por caminhões limpa fossa próprios ou terceirizados. Considerando que a estimativa de geração de lodo seja de 1 L/hab.dia e que os tanques sépticos serão limpos uma vez ao ano, neste trabalho estimou-se uma produção de lodo de 336,52 m<sup>3</sup>/ano, para o período de 2023 a 2033, para a população urbana do município de Anita Garibaldi, o qual contava com 1.152 ligações de água em 2021. Cabe salientar, que o lodo removido na limpeza deve ser encaminhado para uma ETE, como a ETE de Capão Alto, que seria a mais adequada em termos de proximidade. O Quadro 13 apresenta as vantagens e desvantagens relacionadas à alternativa proposta para o Cenário 02.

Quadro 13 – Vantagens e desvantagens do Cenário 02.

Vantagens	Desvantagens
Baixo custo de instalação e manutenção.	Necessidade de limpeza/manutenção periódica (anual) para o bom funcionamento do sistema.
Não requer uso de energia para sua operação.	Possibilidade de contaminação do solo e dos recursos hídricos caso não haja a manutenção adequada.
Apresenta longa durabilidade quando realizada a manutenção periódica.	Os terrenos dos usuários devem ter espaço suficiente para instalação do sistema, que seria de no mínimo 6 m <sup>2</sup> .
A periodicidade de manutenção do sistema é relativamente longa (aproximadamente uma vez ao ano).	O município de Anita Garibaldi não possui empresa especializada em limpeza de sistemas de tratamento individuais, sendo necessária a contratação de empresa de outro município próximo (o que eleva os custos).
Reduzida capacidade operacional necessária.	

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

**Cenário 03 – Unidade coletiva de sistema de esgoto sanitário, com rede coletora e estação de tratamento convencional:** Este cenário envolve a implantação de rede coletora de esgoto na área urbana do município com encaminhamento até uma ETE centralizada convencional. A tecnologia a ser adotada deverá ser determinada por cada município. Cabe salientar que, independentemente do tipo de tratamento adotado na ETE, neste cenário haverá a necessidade de instalação de rede coletora de esgoto, estações elevatórias, entre outros equipamentos, e irá demandar de uma equipe de manutenção especializada. Além disso, a ETE irá gerar lodo como resíduo do processo de tratamento, o qual deverá ser tratado e destinado corretamente. O Quadro 14 apresenta as vantagens e desvantagens relacionadas à alternativa proposta para o Cenário 03.

Quadro 14 – Vantagens e desvantagens do Cenário 03.

Vantagens	Desvantagens
Não requer manutenção por parte do usuário.	Alto custo de instalação e operação, principalmente quando comparado aos sistemas individuais propostos nos cenários 01 e 02.
Não há necessidade de espaço mínimo no terreno do usuário para instalação do sistema.	A ligação na rede coletora ficará sob responsabilidade do usuário.
Centralização e maior controle na qualidade do efluente produzido.	Necessidade de pagamento de taxa específica pelo usuário para a manutenção do serviço.
	Demanda de capacidade operacional.
	Necessidade de escavações nas ruas para instalação da rede coletora de esgoto.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

**Cenário 04 – Unidade coletiva de sistema de esgoto sanitário, com rede coletora parcial e estação de tratamento por *wetlands*:** Este cenário envolve a implantação de rede coletora de esgoto em parte da área urbana do município com encaminhamento até uma ETE centralizada. No entanto, neste cenário é proposto o direcionamento do esgoto coletado para uma ETE com sistema alternativo, ou seja, um sistema *wetland* para tratamento simultâneo do esgoto e do lodo. Na parcela da área urbana que não for contemplada pela rede, seriam utilizadas unidades de tratamento individual, ou seja, tanque séptico seguido de filtro anaeróbio com disposição final do esgoto tratado em sumidouros, seguindo as normas ABNT/NBR 7.229 e ABNT/NBR 13.969. O Quadro 15 apresenta as vantagens e desvantagens relacionadas à alternativa proposta para o cenário 04.

Quadro 15 – Vantagens e desvantagens do Cenário 04.

<b>Vantagens</b>	<b>Desvantagens</b>
Requer baixo ou nenhum consumo de energia.	Necessita de uma área relativamente grande comparado aos sistemas convencionais.
Simplicidade e baixo custo operacional, não necessitando de mão de obra qualificada.	Pode ocorrer colmatação do leito filtrante caso não seja operado ou dimensionado de forma adequada.
Possibilita um viés paisagístico compondo um ambiente de jardinagem.	O custo de implantação pode ser elevado caso o custo do metro quadrado da área seja demasiadamente caro.
Não emite odor, se dimensionado e operado corretamente.	
Não requer tratamento de lodo em unidade separada, pois o tratamento do esgoto e do lodo ocorrem no mesmo sistema.	
Possibilita produção de biomassa com alto valor agrônômico.	
Baixa emissão de gases de efeito estufa se comparado aos sistemas convencionais.	
Apresenta elevada eficiência na remoção de poluentes, com potencial de reuso do efluente tratado.	
Podem ser incorporados resíduos industriais para compor o material filtrante.	
Alta capacidade de absorver variações de cargas orgânicas e hidráulicas sem comprometer a eficiência do tratamento.	
Resiste muito bem às variações climáticas e de temperatura.	
Alta capacidade de fixação de carbono da atmosfera, tanto pela produção de biomassa quanto pelo processo de humificação do lodo.	
Tem forte aderência aos objetivos do desenvolvimento sustentável e apresenta grande potencial como instrumento de educação sanitária e ambiental.	

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Ainda, este cenário receberá um detalhamento adicional para demonstração de sua viabilidade, uma vez que esta é uma proposta inovadora em relação aos outros três cenários apresentados, os quais já são amplamente discutidos no projeto TRATASAN/ARIS. Especificamente, será considerada a implantação de uma *wetland* vertical do tipo francês (WVF) para tratar uma parte do esgoto gerado na área urbana do Município de Anita Garibaldi compreendido pela bacia 1 (Figura 12) e uma *wetland* para tratar os lodos proveniente dos sistemas individuais. Esta bacia foi definida em função da possibilidade de todo o esgoto ser encaminhado por gravidade até a estação de tratamento indicada. É uma simulação hipotética sem levar em consideração estudos mais apurados do perfil planialtimétrico e condições locais, ou seja, é apenas uma projeção. Conforme descrito anteriormente, a WVF recebe o esgoto bruto diretamente num primeiro estágio contendo material filtrante e plantas. O acúmulo de sólidos (lodo) na superfície do filtro vai se humificando ao longo de 10-15 anos quando já pode ser disposto para uso agrícola e produção de alimentos. Adjacente ao WVF será implantada uma outra unidade de *wetland* para tratar especificamente o lodo coletado dos sistemas individuais doravante denominado *wetland* para lodo (WL). O líquido percolado do WL, pela desidratação do lodo, será encaminhado ao WVF junto com o esgoto bruto.

Figura 12 - Bacia de contribuição para o tratamento de esgoto descentralizado e do lodo proveniente dos sistemas individuais



Fonte: Adaptado de Google Earth (2023).

Para o dimensionamento da WVF foi considerado os dados de entrada apresentado na Tabela 14. Foi estimado que a ETE WVSF irá tratar o esgoto de 90% da população urbana resultando em 1.097 habitantes.

Tabela 14 - Dados de entrada para dimensionamento da WVF.

Dados	Valor obtido	Unidade	Referência
População	1.074	Hab	-
Produção de esgoto per capita	120	L/d	NBR 7.229:1993
Concentração DBO (afluente)	300	mg/L	(von Sperling 2014)
Concentração N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (afluente)	20	mg/L	(von Sperling 2014)
Concentração SST (afluente)	250	mg/L	(von Sperling 2014)
Taxa de infiltração	0,00008	l/s.m	NBR 9.649:1986
Comprimento total da rede	3.000	m	Levantamento <i>in loco</i>

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

As Tabelas 15 e 16 apresentam os cálculos de dimensionamento do primeiro e segundo estágio do WVF respectivamente.

Tabela 15 - Memorial de cálculo de dimensionamento do primeiro estágio do WVF.

<b>Primeiro Estágio</b>					
Carga aplicada	hidráulica (m <sup>3</sup> /dia)	DBO (g/dia)	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (g/dia)	SST (g/dia)	Referências
	160,67	48.201,12	3.213,41	40.167,60	
Carga recomendada	hidráulica (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .d)	DBO (g/m <sup>2</sup> .d)	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (g/m <sup>2</sup> .d)	SST (g/m <sup>2</sup> .d)	(Dotro et al. 2021; Sezerino et al. 2021; von Sperling and Sezerino 2018)
	0,4	150	30	150	
Área atribuída para 1 módulo (m <sup>2</sup> )	374,04	299,23	99,74	249,36	
Área adotada para 1 módulo (m <sup>2</sup> )	374,04				
Área total para 2 módulos (m <sup>2</sup> )	748,08				

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Tabela 16 - Memorial de cálculo de dimensionamento do segundo estágio do WVF

<b>Segundo estágio</b>					
Carga aplicada	hidráulica (m <sup>3</sup> /dia)	DBO (g/dia)	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (g/dia)	SST (g/dia)	Referência
	160,67	7.230,17	1.928,04	4.016,76	
		85% de eficiência	40% de eficiência	90% de eficiência	
Carga recomendada	hidráulica (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .d)	DBO (g/m <sup>2</sup> .d)	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (g/m <sup>2</sup> .d)	SST (g/m <sup>2</sup> .d)	(Dotro et al. 2021; Sezerino et al. 2021; von Sperling and Sezerino 2018)
	0,4	20	15	30	
Área atribuída para 1 módulo (m <sup>2</sup> )	374	336,6	119,7	124,7	
Área total dos 2 módulos (m <sup>2</sup> )	748,08				
<b>Área total (m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.496,16</b>				

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

O Anexo 2 mostra uma estimativa de custos para implantação dos módulos WVF. Foi considerado escavação no solo impermeabilizado com manta geomembrana. Os custos referem-se a uma condição hipotética, sem levar em consideração as características do solo e o perfil planialtimétrico da área em que seria implantada a *wetland*. Dessa forma, os valores obtidos no Anexo 2 podem sofrer alterações dependendo das peculiaridades do local. Os itens foram orçados de acordo com a tabela SINAPI.

O sistema WL foi dimensionado para receber o lodo dos tanques sépticos das residências que utilizarão sistemas no lote para o tratamento do esgoto. Para os cálculos de dimensionamento foram consideradas limpeza anual de acordo com a NBR 7.229. Os 7.211 habitantes que utilizarão sistemas individuais referem-se à população rural total mais 2.506 habitantes da área urbana que não estariam contemplando com o sistema descentralização WVF. O Quadro 16 apresenta os dados de entrada e o cálculo para dimensionamento da WL.



Quadro 16 - Dados de entrada e dimensionamento da WL.

Dados de entrada	Valor	Unidade	Referência
Produção de lodo per capita	1	L/dia	NBR 7229:93
Habitantes	7.211	hab	*
Taxa de acumulação de lodo (K) para intervalo de limpeza de 1 ano e Temp. média do mês mais frio de 10°C	94	dias	NBR 7229:93
Volume de lodo gerado per capita em um ano	94	L	NBR 7229:94
Concentração média de ST no lodo após 1 ano de acúmulo	15.000	mg/L	(Calderón-Vallejo et al. 2015)
Massa de ST per capita/ano	1,41	KgST/ano	-
Parâmetro de Projeto de Dimensionamento			
Taxa de alimentação	67,0	KgST/m <sup>2</sup> .ano	-
Relação alimentação/repouso	7	dias	-
Área superficial per capita	0,021	m <sup>2</sup>	-
Área superficial total em alimentação	151,8	m <sup>2</sup>	-
Área superficial total (considerando um acréscimo de 1/4 que estará em repouso para maturação)	202,3	m <sup>2</sup>	-

O sistema WL fará a desidratação e o tratamento do lodo de forma passiva na mesma unidade. As dimensões aplicadas foram estabelecidas para o recebimento e acúmulo do lodo durante um período de 5 anos, quando já estaria em um processo avançado de humificação e pronto para o reuso agrícola. A concepção deste cenário, utilizando WVF para o tratamento do esgoto e WL para o tratamento do lodo dos sistemas individuais, possibilita um aproveitamento de 100% do lodo na agricultura, além de reduzirem bruscamente os custos inerentes a gestão do lodo caso fosse aplicado um processo de desidratação e disposição final em aterro sanitário. O Anexo 3 apresenta os custos para implantação da WL a partir dos dados do Quadro 16. Para os orçamentos foram utilizadas como referência a tabela SINAPI. A Tabela 17 resume a estimativa dos custos relativos ao cenário 4, incluindo a área rural e urbana. Lembrando que na área rural será considerado a implantação de sistemas individuais de tratamento de esgotos em todas as edificações. Como não existe um levantamento específico das condições e existência de sistemas individuais nas propriedades rurais, foi considerado a inexistência em todas as propriedades. Com relação ao sistema de tratamento de esgoto coletivo na área urbana através de WVF, foi estimado um valor da rede coletora de esgoto, incluindo as ligações, de R\$ 491,00 por metro de rede. Nesse caso não está incluso os custos da *wetland* para o tratamento do lodo dos sistemas individuais (WL).

Tabela 17 - Resumo dos custos para ambos os cenários

	Sistemas individuais	Sistema coletivo WVF (incluindo a rede coletora)
Área urbana (R\$)	5.311.793,48	2.094.351,65
Área rural (R\$)	9.969.348,48	-
<b>Total (R\$)</b>		<b>5.364.394,10</b>

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

## 8 METAS ATUALIZADAS DO PMSB

O município de Anita Garibaldi, devido ao número de habitantes atual e projetado para 2033, enquadra-se no disposto pelo parágrafo 9º do artigo 19 da Lei 14026/2020, o qual estabelece que “[...] os Municípios com população inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes poderão apresentar planos simplificados, com menor nível de detalhamento dos aspectos previstos nos incisos I a V do caput deste artigo [...]”. Por ora, foram realizados estudos para o alcance da meta de 99% da população do município atendida com água potável e 90% de atendimento de esgotamento sanitário, tendo como base o estudo TRATASAN realizado anteriormente. Nesse caso, considerou-se as informações fornecidas pela CASAN, titular do serviço de saneamento básico no município e a estimativa de investimentos para programas e ações para a área rural do município que se encontra fora do escopo de concessão da companhia.

O planejamento foi realizado com base no estudo populacional e indicadores de consumo de água e geração de esgoto atuais, que poderão ser revistos ao longo do prazo de execução do plano caso seja detectada alguma mudança importante no padrão estimado por esse estudo. Cabe destacar, que segundo o parágrafo 4º do artigo 19 da Lei 14026/2020, os planos devem ser revisados em prazo inferior a 10 anos.

### 8.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

#### 8.1.1 Metas para o Abastecimento de Água coletivo indicadas pelo prestador dos serviços

A Figura 13 apresenta uma síntese dos investimentos e metas previstas pelo prestador para a melhoria na prestação do serviço de abastecimento de água ao longo dos próximos 20 anos. Já o Quadro 17 apresenta outras ações, metas e investimentos recomendadas pela ARIS e desenvolvidas pela equipe técnica deste relatório aplicáveis até o ano de 2033. Além dos programas previstos no Quadro 17, recomenda-se ainda a elaboração do Plano de Segurança da Água segundo a norma ABNT/NBR 17080:2023. Esse plano pode ser elaborado pela equipe da Casan, o qual possui técnicos habilitados na companhia para a sua elaboração, ser terceirizado com a iniciativa privada ou em parceria com o CISAMA e universidades. Como referência, em 2021 a FUNASA contratou a Universidade Federal de Campina Grande para estado do Ceará para a elaboração de 10 planos ao custo unitário de R\$ 39.600,00 cada (FUNASA/UFCEG 2021).

### 8.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Considerando o termo de atualização de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmados entre a Casan e o município, verificou-se que a meta estabelecida para o atendimento do serviço de esgotamento sanitário será alcançada por meio da implantação e operacionalização de soluções individuais na área de abrangência do prestador de serviço. Os investimentos previstos pela Casan para o serviço de esgotamento sanitário no município são apresentados na Figura 13. Desta forma, não estão previstas soluções coletivas de esgotamento sanitário, embora o município tenha manifestado o aporte de pouco mais de 14 milhões de reais entre 2023 e 2033 para o sistema coletivo de esgotamento sanitário do município. Assim, os autores optaram por apresentar no Quadro 18 a opção de sistema individuais para o alcance da meta estabelecida na Lei 14.206/2020, devido a maior tendência a implementação desta opção. Vale destacar que, para o serviço de gerenciamento da coleta e tratamento dos efluentes das soluções individuais de tratamento de esgotamento sanitário, deverá ser observada a regulamentação a ser

estabelecida pela Agência Reguladora, conforme previsto no artigo 11-B, parágrafo 4º da Lei 14.026 de 2020. Neste caso, a ARIS possui publicada a Resolução Normativa nº 39 que estabelece as condições para prestação dos serviços de coleta programada de lodo dos sistemas individuais. Para o município de Anita Garibaldi o índice de universalização da coleta de esgotos e o índice de universalização do tratamento de esgotos serão de 90%, a serem atingidos até o ano de 2033 conforme Quadro 18. Esse mesmo quadro apresenta os demais investimentos relacionados a prestação deste serviço no município.

Figura 13 - Investimentos e metas previstas pela Casan para o período de 2024 a 2043.

**Anita Garibaldi**

AÇÕES	ABASTECIMENTO DE ÁGUA (FINANCEIRO)	Responsável	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo	TOTAL (CAPEX)
			2024 - 2026	2027 - 2033	2034 - 2043	
1	Elaboração de estudos e/ou projetos e licenciamento que visem adequar ou ampliar as unidades dos sistemas de abastecimento de água e sua gestão	Prestador de Serviços	50.000,00			50.000,00
2	Ampliação e melhoria do sistema de captação, tratamento e adução de água para atender crescimento vegetativo	Prestador de Serviços	635.073,46	1.393.313,01	1.701.874,53	3.730.261,00
3	Ampliação e melhoria de rede de abastecimento de água e ampliação do número de ligações domiciliares na área urbana para atender percentual de cobertura, conforme crescimento vegetativo	Prestador de Serviços	22.066,20	51.487,80	73.554,00	147.108,00
4	Ampliação da capacidade de reservação, conforme crescimento vegetativo	Prestador de Serviços	101.982,36	182.278,55	263.851,53	548.112,44
5	Redução de perdas: atualização cadastral, instalação de macromedidores, substituição de hidrômetros, pesquisa de vazamentos ocultos, instalação de Distritos de Medição e Controle, etc.	Prestador de Serviços	49.511,11	110.849,88	147.800,97	308.161,96
6	Manutenção, proteção e conservação das unidades operacionais, aquisição e reposição de equipamentos, conforme demanda	Prestador de Serviços	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
AÇÕES	ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FINANCEIRO)	Responsável	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo	TOTAL (CAPEX)
			2023 - 2026	2027 - 2033	2034 - 2042	
7	Elaboração de estudos e/ou projetos e licenciamento que visem adequar ou ampliar as unidades dos sistemas de esgotamento e sua gestão	Prestador de Serviços	378.212,00			378.212,00
8	Instalação e/ou ampliação do sistema de esgotamento sanitário: estação de tratamento de esgoto, rede coletora de esgotos, interceptores, acessórios e ligações prediais	Prestador de Serviços	12.607.070,45			12.607.070,45
9	Manutenção, proteção e conservação das unidades operacionais, aquisição e reposição de equipamentos, conforme demanda	Prestador de Serviços		1.304.969,02	1.926.649,37	3.231.618,39
10	Diagnóstico de situação das unidades individuais de tratamento	Município	100.000,00			100.000,00
11	Regulamentação e instituição de serviço público para a gestão dos sistemas individuais de tratamento de efluente sanitário	Município				CAPEX
12	Adequação das unidades individuais de tratamento	Município				CAPEX
13	Gerenciamento da coleta e tratamento dos efluentes (lodo) das soluções individuais de tratamento	Prestador de Serviços				CAPEX

Abastecimento de Água (Metas de Cobertura)	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
	2026	2033	2042
Índice de Universalização do Abastecimento de Água (%)	100%	100%	100%

Esgotamento Sanitário (Metas de Cobertura)	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
	2026	2033	2043
Índice de Universalização de Coleta de Esgotos - Sistema Coletivo (%)	50%	50%	50%
Índice de Universalização de Coleta de Esgotos - Sistema Individual (%)	10%	40%	40%
Índice de Universalização de Tratamento de Esgotos (%)	60%	90%	90%

Observação: os valores apresentados em prognóstico são estimativas que poderão sofrer alterações de acordo com a dinâmica de crescimento da cidade (população, verticalização, economia, loteamentos, etc.)

Abastecimento de Água (Prognóstico)	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
	2026	2033	2043
População atendida (hab)	7287	6878	6346
Consumo total (L/s)	10,8	10,2	9,43
Perdas totais (%)	32,57%	27,50%	25,50%
Investimento em produção (L/s)	0,0	0,0	0,0
Investimento em reservação (m³)	18,0	7,0	10,0

Esgotamento Sanitário (Prognóstico)	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
	2026	2033	2043
População atendida - Sistema Individual (hab)	729	2751	2538
População atendida - Sistema Coletivo (hab)	3664	3439	3173
Incremento na capacidade de tratamento necessária (L/s)	4,33	0,0	0,0
Incremento na rede coletora necessária (m)	12567,00	0,00	0,00

Ano	Pop Atendida SAA - CASAN (hab)	Produção de água tratada (L/s)	Pop Atendida - SES Coletivo CASAN (hab.)	Vazão de esgoto tratado (L/s)	Pop Atendida - SES Individual CASAN (hab.)
2024	7410	16,42	0	0,00	
2025	7348	16,29	0	0,00	0
2026	7287	16,14	3644	4,33	729
2027	7227	16,02	3614	4,29	1445
2028	7167	15,89	3584	4,26	2150
2029	7108	15,76	3554	4,22	2843
2030	7050	15,27	3525	4,19	2820
2031	6932	15,15	3466	4,15	2773
2032	6935	14,61	3468	4,12	2774
2033	6878	14,49	3439	4,09	2751
2034	6822	13,98	3411	4,05	2729
2035	6767	13,50	3384	4,02	2707
2036	6712	13,30	3356	3,99	2685
2037	6658	13,19	3329	3,96	2663
2038	6605	13,08	3303	3,92	2642
2039	6552	12,98	3276	3,89	2621
2040	6500	12,87	3250	3,86	2600
2041	6448	12,77	3224	3,83	2579
2042	6397	12,67	3199	3,80	2559
2043	6346	12,57	3173	3,77	2538

Fonte: Disponibilizado pela CASAN.

Quadro 17 – Investimentos previstos no serviço de abastecimento de água entre 2024 e 2033.

Item	DESCRIÇÃO DA META	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	% SAA	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
						Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%				
<b>1. METAS PARA OS SISTEMAS COLETIVOS</b>																																													
1.1	Implantação do sistema de tratamento do lodo da ETA	N/A	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%				
1.2	Cadastro Georeferenciado das redes	20,93	km	R\$ 215.410,00	25,91%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 215.410,00	100,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%	0	km	R\$ 0,00	0,00%
1.3	Programa de proteção dos mananciais	1	programa	R\$ 30.000,00	3,61%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	1	programa	R\$ 30.000,00	100,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%
1.4	População atendida com sistema coletivo convencional de abastecimento de água	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%	99	%	R\$ 0,00	0,00%
1.5	Programa de redução de perdas	N/D	programa	R\$ 160.360,99	19,29%	N/D	programa	R\$ 16.503,70	10,29%	N/D	programa	R\$ 16.503,70	10,29%	N/D	programa	R\$ 16.503,70	10,29%	N/D	programa	R\$ 15.835,70	9,88%	N/D	programa	R\$ 15.835,70	9,88%	N/D	programa	R\$ 15.835,70	9,88%	N/D	programa	R\$ 15.835,70	9,88%	N/D	programa	R\$ 15.835,70	9,88%	N/D	programa	R\$ 15.835,70	9,88%	N/D	programa	R\$ 15.835,70	9,88%
<b>2. METAS PARA SISTEMAS ALTERNATIVOS</b>																																													
2.1	Cadastramento dos Sistemas de Abastecimento de Água comunitários	100	%	R\$ 6.800,00	0,82%	100	%	R\$ 6.800,00	100,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	Definição do modelo de gestão da prestação do serviço do SAAC, com a aprovação de legislação e normas/regras para o funcionamento	1	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%	0	projeto	R\$ 0,00	0,00%
2.3	Programa de sustentabilidade econômica financeira dos sistemas	1	programa	R\$ 20.000,00	2,41%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	1	programa	R\$ 20.000,00	100,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%
2.4	Programa de controle da qualidade da água	1	Lab móvel	R\$ 20.000,00	2,41%	1	Lab móvel	R\$ 20.000,00	100,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%	0	Lab móvel	R\$ 0,00	0,00%
2.5	Programa de aproveitamento de águas pluviais	75	sistemas	R\$ 378.750,00	45,56%	10	sistemas	R\$ 50.500,00	13,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 35.350,00	9,33%	7	sistemas	R\$ 318.150,00	84,00%
2.6	Programa de fiscalização de sistemas alternativos de abastecimento de água	1	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	1	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%
GERAL				R\$ 831.320,99	100,00%																																								

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Quadro 18 - Investimentos previstos no serviço de esgotamento sanitário entre 2024 e 2033.

Item	DESCRIÇÃO DA META	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	% SAA	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
						Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%	Meta física	Unidade	Investimento (R\$)	%				
<b>1. METAS PARA SISTEMAS ALTERNATIVOS</b>																																													
1.1	Cadastramento dos sistemas individuais de tratamento de esgotos	100	%	R\$ 12.000,00	0,14%	100	%	R\$ 12.000,00	100,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%				
1.2	Adequação de legislação municipal que regulamente a obrigatoriedade do sistema individual, o programa de regularização e a forma de manutenção	1	unidade	R\$ 6.000,00	0,07%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	1	unidade	R\$ 6.000,00	100,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%
1.3	Programa de fiscalização e regularização dos sistemas individuais existentes	1	programa	R\$ 10.000,00	0,12%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	1	programa	R\$ 10.000,00	100,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%	0	programa	R\$ 0,00	0,00%
1.4	Implantação de sistema de gestão do lodo para os sistemas individuais alternativos da área urbana	1	unidade	R\$ 24.000,00	0,28%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	1	unidade	R\$ 24.000,00	100,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%	0	unidade	R\$ 0,00	0,00%
1.5	Implantação de sistema de gestão do lodo para os sistemas individuais alternativos da área rural	2.375	unidade	R\$ 8.592.512,50	99,40%	357	unidade	R\$ 1.291.590,30	15,03%	357	unidade	R\$ 1.291.590,30	15,03%	208	unidade	R\$ 752.523,20	8,76%	208	unidade	R\$ 752.523,20	8,76%	208	unidade	R\$ 752.523,20	8,76%	208	unidade	R\$ 752.523,20	8,76%	208	unidade	R\$ 752.523,20	8,76%	208	unidade	R\$ 752.523,20	8,76%	207	unidade	R\$ 748.905,30	8,72%	206	unidade	R\$ 745.287,40	8,67%
1.6	População atendida com coleta e tratamento do lodo dos sistemas individuais	90	%	R\$ 0,00	0,00%	0	%	R\$ 0,00	0,00%	10	%	R\$ 0,00	0,00%	20	%	R\$ 0,00	0,00%	30	%	R\$ 0,00	0,00%	40	%	R\$ 0,00	0,00%	50	%	R\$ 0,00	0,00%	60	%	R\$ 0,00	0,00%	70	%	R\$ 0,00	0,00%	80	%	R\$ 0,00	0,00%	90	%	R\$ 0,00	0,00%
GERAL				R\$ 8.644.512,50	100,00%																																								

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

## 9 RECOMENDAÇÕES

De uma forma geral, o município de Anita Garibaldi possui serviço de abastecimento de água que atende a área urbana do município e parcialmente a sua área periurbana e rural. Investimentos nesse tipo de serviço referem-se a programas para melhoria do seu desempenho e sustentabilidade técnico-econômico, de proteção ambiental, gestão de subprodutos gerados no tratamento e aumento da reservação. Para as áreas afastadas, foram apresentadas alternativas para o tratamento e vigilância da qualidade da água, tendo a participação do CISAMA em parceria com a Prefeitura Municipal. Como medida de curto prazo (em 2024), devem ser cadastrados os SAC e SAI do município, de forma a gerar dados que possam fomentar uma melhor avaliação econômica e elaboração do plano de monitoramento da qualidade da água. Assim, os autores ficam à disposição para rever as ações de vigilância da qualidade da água com base em dados mais atuais do município.

Para o serviço de esgotamento sanitário, o relatório TRATASAN já havia indicado a possibilidade de esgotamento sanitário baseado em sistemas individuais. Além disso, o tratamento de lodo pode ainda ser realizado em sistemas baseados na natureza, que apresentam potencial sustentável para esse serviço.

Não obstante, o documento aqui apresentado refere-se à revisão das metas do PMSB/2011 de Anita Garibaldi, o qual ainda foi transformado em lei no município conforme apontado anteriormente. Ainda, adicionalmente à aprovação técnica deste relatório, devem ser previstas:

- Consulta pública conforme o artigo nº51 da Lei 11.445/2207, de forma a debater com a sociedade as alternativas apresentadas e buscar soluções aos problemas identificados pela população em relação aos serviços prestados, levando em conta sugestões e críticas;
- Aprovação de lei do novo planejamento apresentado por esse relatório de atualização de metas;
- Verificação anual por parte da Agência Reguladora do cumprimento das metas de universalização, não intermitência do abastecimento, redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento, conforme o parágrafo 5º do artigo 11-B da Lei 14.026/2020;

## REFERÊNCIAS

- ABNT. (1986). *ABNT NBR 9.649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento*. Brasília.
- ABNT. (1992a). *ABNT NBR 12.211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água - Procedimento*. Brasília.
- ABNT. (1992b). *ABNT NBR 12.216 - Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público - Procedimento*. Brasília.
- ABNT. (1993). *ABNT NBR 7.229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos*. Brasília.
- ABNT. (1997). *ABNT NBR 13.969 - Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação*. Brasília.
- ABNT. (2017). *NBR12.218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público — Procedimento*. Brasília.
- ABNT. (2023). *ABNT NBR 17080 - Plano de segurança da água — Princípios e diretrizes para elaboração e implementação*. Brasília.
- Agrorizona. (2023). Lagoa para captação de água da chuva. *Nossos trabalhos*. <https://www.agrorizona.com.br/servico/lagoa-para-captacao-de-agua-da-chuva>. Accessed 26 November 2023
- ANA. (2023). Rede Hidrometeorológica Nacional. *Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Portal HIDROWEB*.
- ANITA GARIBALDI. (2011). *Plano Municipal de Saneamento Básico de Anita Garibaldi. Volume 1 - Consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico*. Anita Garibaldi.
- ANITA GARIBALDI. (2023). Município. <https://www.anitagaribaldi.sc.gov.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/11928>. Accessed 23 April 2023
- ARIS. (2023). *Plano Municipal de Saneamento Básico - Estudo Populacional*. Florianópolis.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº430 - Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. , Pub. L. No. 430 (2011). Brasília, Brasil: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=114770>. <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=114770>. Accessed 5 December 2023
- BRASIL. LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020. , Atualiza o marco legal do saneamento básico (2020). Brasil: Diário Oficial da União. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm). Accessed 21 April 2023
- BRASIL. Resolução do CONAMA Nº 498/2020. , Define critérios e procedimentos para produção e aplicação de bio sólido em solos, e dá outras providências (2020). Brasil: [https://conama.mma.gov.br/index.php?option=com\\_sisconama&view=atonormativo&id=726](https://conama.mma.gov.br/index.php?option=com_sisconama&view=atonormativo&id=726).
- BRASIL. Portaria GM/MS nº888. , Pub. L. No. 888 (2021). Brasília, Brasil: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888\\_07\\_05\\_2021.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html). [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888\\_07\\_05\\_2021.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html). Accessed 5 December 2023
- Calderón-Vallejo, L. F., Andrade, C. F., Manjate, E. S., Madera-Parra, C. A., & von Sperling, M. (2015). Performance of a system with full- and pilot-scale sludge drying reed bed units treating

septic tank sludge in Brazil. *Water Science and Technology*, 71(12), 1751–1759. <https://doi.org/10.2166/wst.2015.134>

- Camila do Prado Gonçalves. (2008). *Impacto do lançamento de lodo de tanques/fossas sépticas em estação de tratamento de esgoto com reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB)* (Dissertação de Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
- Casan. (2019). Casan instala estações de tratamento de água de alta tecnologia em Angelina. *Notícias*. <https://www.casan.com.br/noticia/index/url/casan-instala-estacao-de-tratamento-de-agua-de-alta-tecnologia-em-angelina#0>. Accessed 26 November 2023
- Casan. (2023). Tarifa residencial “A” - tarifa social. *Tarifas*. <https://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/social#0>. Accessed 26 November 2023
- Dotro, G., Langergraber, G., Molle, P., Nivala, J., Puigagut, J., Stein, O., & von Sperling, M. (2021). *Treatment Wetlands*. IWA Publishing. <https://doi.org/10.2166/9781780408774>
- Embrapa. (2012). *Atlas climático da região sul do Brasil*. Brasília.
- FECAM. (2020). Sistema de indicadores de desenvolvimento municipal sustentável. *Índice de Desenvolvimento Sustentável dos Municípios Catarinenses*. <https://indicadores.fecam.org.br/indice/estadual/ano/2023>. Accessed 19 December 2023
- Freitas, B. L. S., Terin, U. C., Fava, N. de M. N., & Sabogal-Paz, L. P. (2021). Filter media depth and its effect on the efficiency of Household Slow Sand Filter in continuous flow. *Journal of Environmental Management*, 288, 112412. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112412>
- FUNASA/UFCG. (2021). PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2021. <https://portal.ufcg.edu.br/phocadownload/userupload/documentos/TEDs/TED%20%20Funasa.pdf>. Accessed 6 December 2023
- IBGE. (2023). Cidades@. *Anita Garibaldi*. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/anita-garibaldi/panorama>. Accessed 19 December 2023
- MPSC. (2020). Audiência pública revela gravidade da presença de agrotóxicos em mananciais de abastecimento e necessidade de atualizar a legislação reguladora brasileira. *Notícias*. <https://www.mpsc.mp.br/noticias/audiencia-publica-revela-gravidade-da-presenca-de-agrotoxicos-em-mananciais-de-abastecimento-e-necessidade-de-atualizar-a-legislacao-reguladora>. Accessed 26 November 2023
- Neto, P. F., Fortes, N. L. P., Duarte, E. D. C. N. F. de A., Fragozo, R. D. A., Henriques, A. C. M., Lopes, S. H. L., & Pereira, L. F. dos S. (2019). Performance of sewage treatment plant with septic tank, anaerobic filter and constructed wetland with *Typha* spp. *Ambiente e Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, 14(7), 1. <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2305>
- Ratnayaka, D. D., Brandt, M. J., & Johnson, K. M. (2009). Water Filtration Granular Media Filtration. In *Water Supply* (pp. 315–350). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6843-9.00016-0>
- SANTA CATARINA. (1961). *Lei Promulgada nº 730, de 17 de julho de 1961. Fica criado o município de Anita Garibaldi*.
- SANTA CATARINA. (2022). *Resolução CONSEMA nº189*. Florianópolis.
- SDS. (2018). Recursos Hídricos de Santa Catarina. .
- Sezerino, P. H., Pelissari, C., Silva, A. R. da, Matos, M. P. de, Matos, A. T. de, Bassani, L., et al. (2021). *Wetlands construídos como ecotecnologia para o tratamento de águas residuárias: Experiências brasileiras*. Brazil Publishing. <https://doi.org/10.31012/978-65-5861-293-3>
- SNIS. (2023a). Série Histórica - Água e Esgotos. *SNIS - Série Histórica*. <http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#>. Accessed 14 April 2023




- SNIS. (2023b). Painel de Saneamento. *Mapa de Indicadores de Águas Pluviais Urbanas*. [http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores/web/aguas\\_pluviais/mapa-aguas-pluviais?cod=4205555](http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores/web/aguas_pluviais/mapa-aguas-pluviais?cod=4205555). Accessed 14 April 2023
- Taneja, P., Labhassetwar, P., Nagarnaik, P., & Ensink, J. H. J. (2017). The risk of cancer as a result of elevated levels of nitrate in drinking water and vegetables in Central India. *Journal of Water and Health*, 15(4), 602–614. <https://doi.org/10.2166/wh.2017.283>
- Temkin, A., Evans, S., Manidis, T., Campbell, C., & Naidenko, O. V. (2019). Exposure-based assessment and economic valuation of adverse birth outcomes and cancer risk due to nitrate in United States drinking water. *Environmental Research*, 176, 108442. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.04.009>
- von Sperling, M. (2014). *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos*. (UFMG, Ed.) (4th ed., Vol. 1). Belo Horizonte. <https://gesad.ufsc.br/files/2018/12/Boletim-Wetlands-Brasil-Edi%C3%A7%C3%A3o-Especial-Dimensionamento-de-Wetlands-Constru%C3%ADdos-no-Brasil-von-Sperling-Sezerino-2018-2.pdf>. Accessed 4 May 2023
- von Sperling, M., & Sezerino, P. H. (2018). *DIMENSIONAMENTO DE WETLANDS CONSTRUÍDOS NO BRASIL. DOCUMENTO DE CONSENSO ENTRE PESQUISADORES E PRATICANTES*. Florianópolis.
- WHO. (2017a). *Water quality and health - review of turbidity: information for regulators and water suppliers*. Geneva.
- WHO. (2017b). *Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum*. (World Health Organization, Ed.) (4th ed., Vol. 1). Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>. Accessed 9 June 2023
- Yang, T., Li, F., Du, M., Wang, Y., & Sun, Z. (2021). Measuring pollutant emissions of cattle breeding and its spatial-temporal variation in China. *Journal of Environmental Management*, 299, 113615. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113615>
- Yin, J., Wu, X., Li, S., Li, C., & Guo, Z. (2020). Impact of environmental factors on gastric cancer: A review of the scientific evidence, human prevention and adaptation. *Journal of Environmental Sciences*, 89, 65–79. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.09.025>

## ANEXOS

- 1) Fluxograma do programa de acesso e vigilância da qualidade de água na área rural.
- 2) Orçamento da WVF.
- 3) Custos para implantação da WL.
- 4) Convênio de Cooperação Técnica nº 122/2022.
- 5) Termo de Ajuste de Conduta.

# ACESSO E VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA RURAL

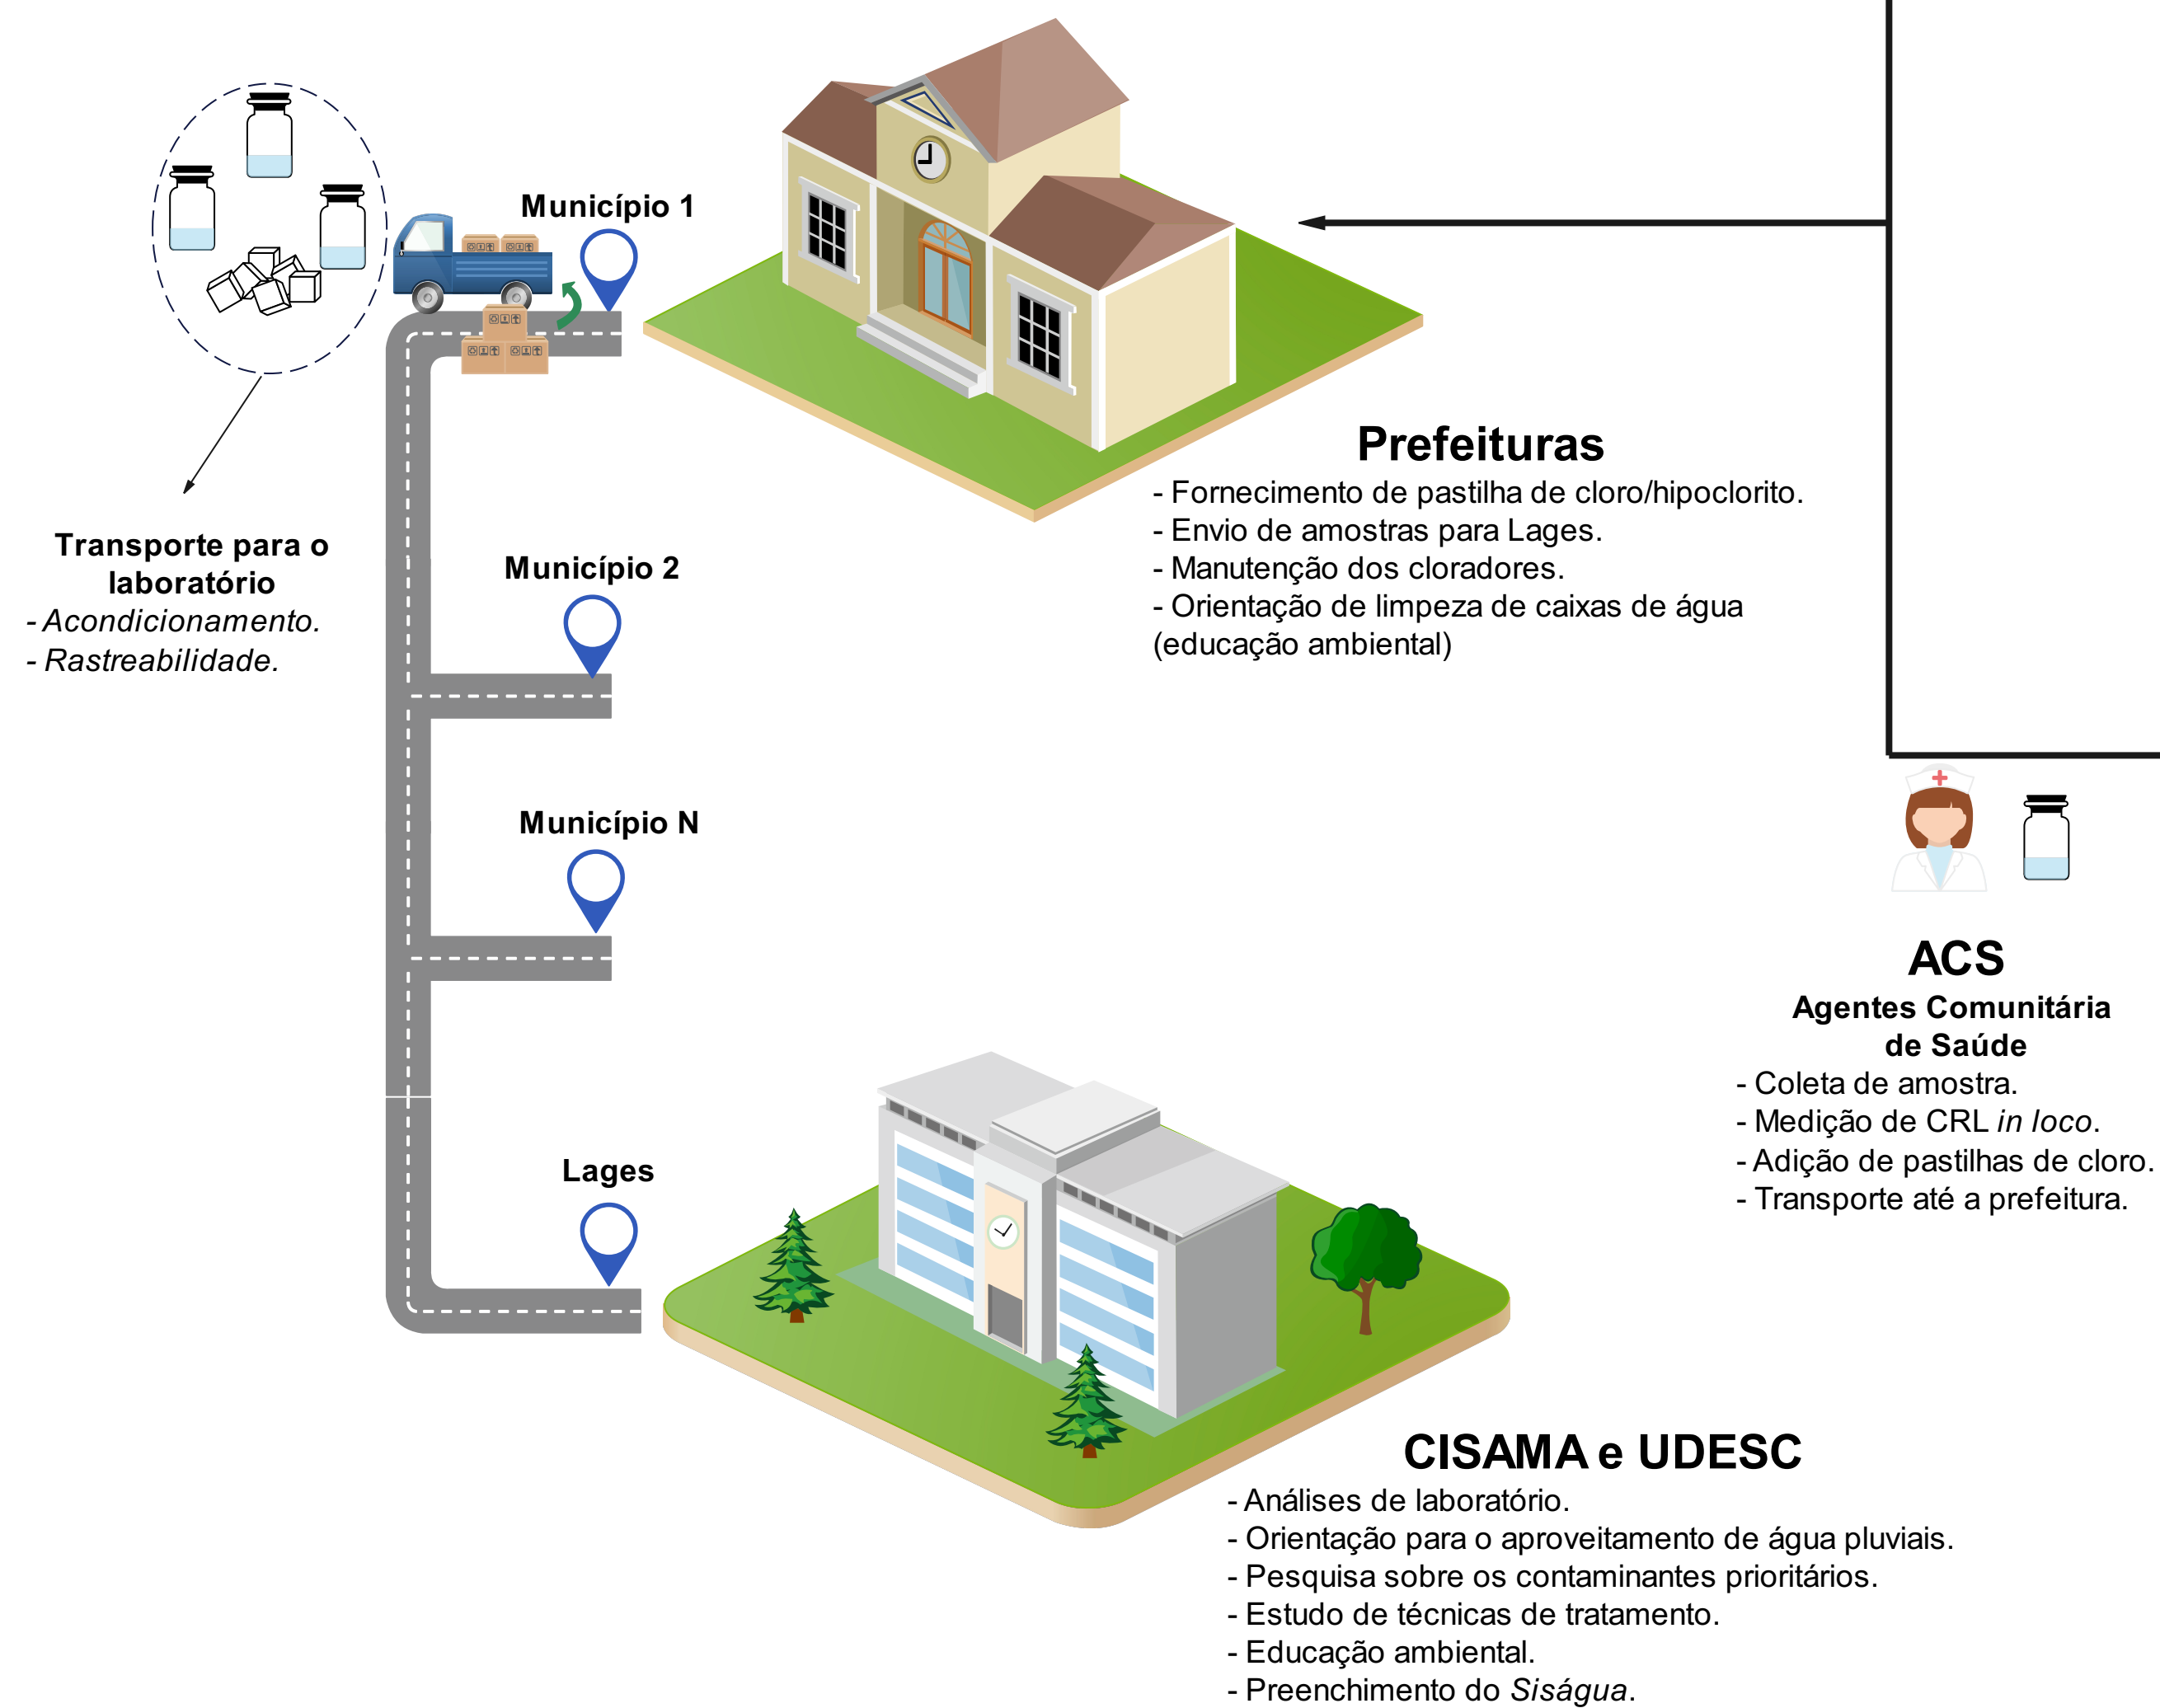

## Responsável Técnico do SAC

- Coleta de amostra.
- Medição de pH, turbidez e cor aparente in loco.
- Adição de pastilhas de cloro/hipoclorito.
- Transporte até a prefeitura.




**Anexo 15 (Subterrâneo)**

- Cor aparente, pH, coliformes totais e *E. coli* (**mensal**)
- Turbidez (**semanal**)
- CRL (**diário**)
- Demais parâmetros (**semestral**)

**Anexo 15 (Superficial)**

- Cor aparente, pH, coliformes totais e *E. coli* (**Semanal**)
- Turbidez (**semanal**)
- CRL (**diário**)
- Demais parâmetros (**semestral**)

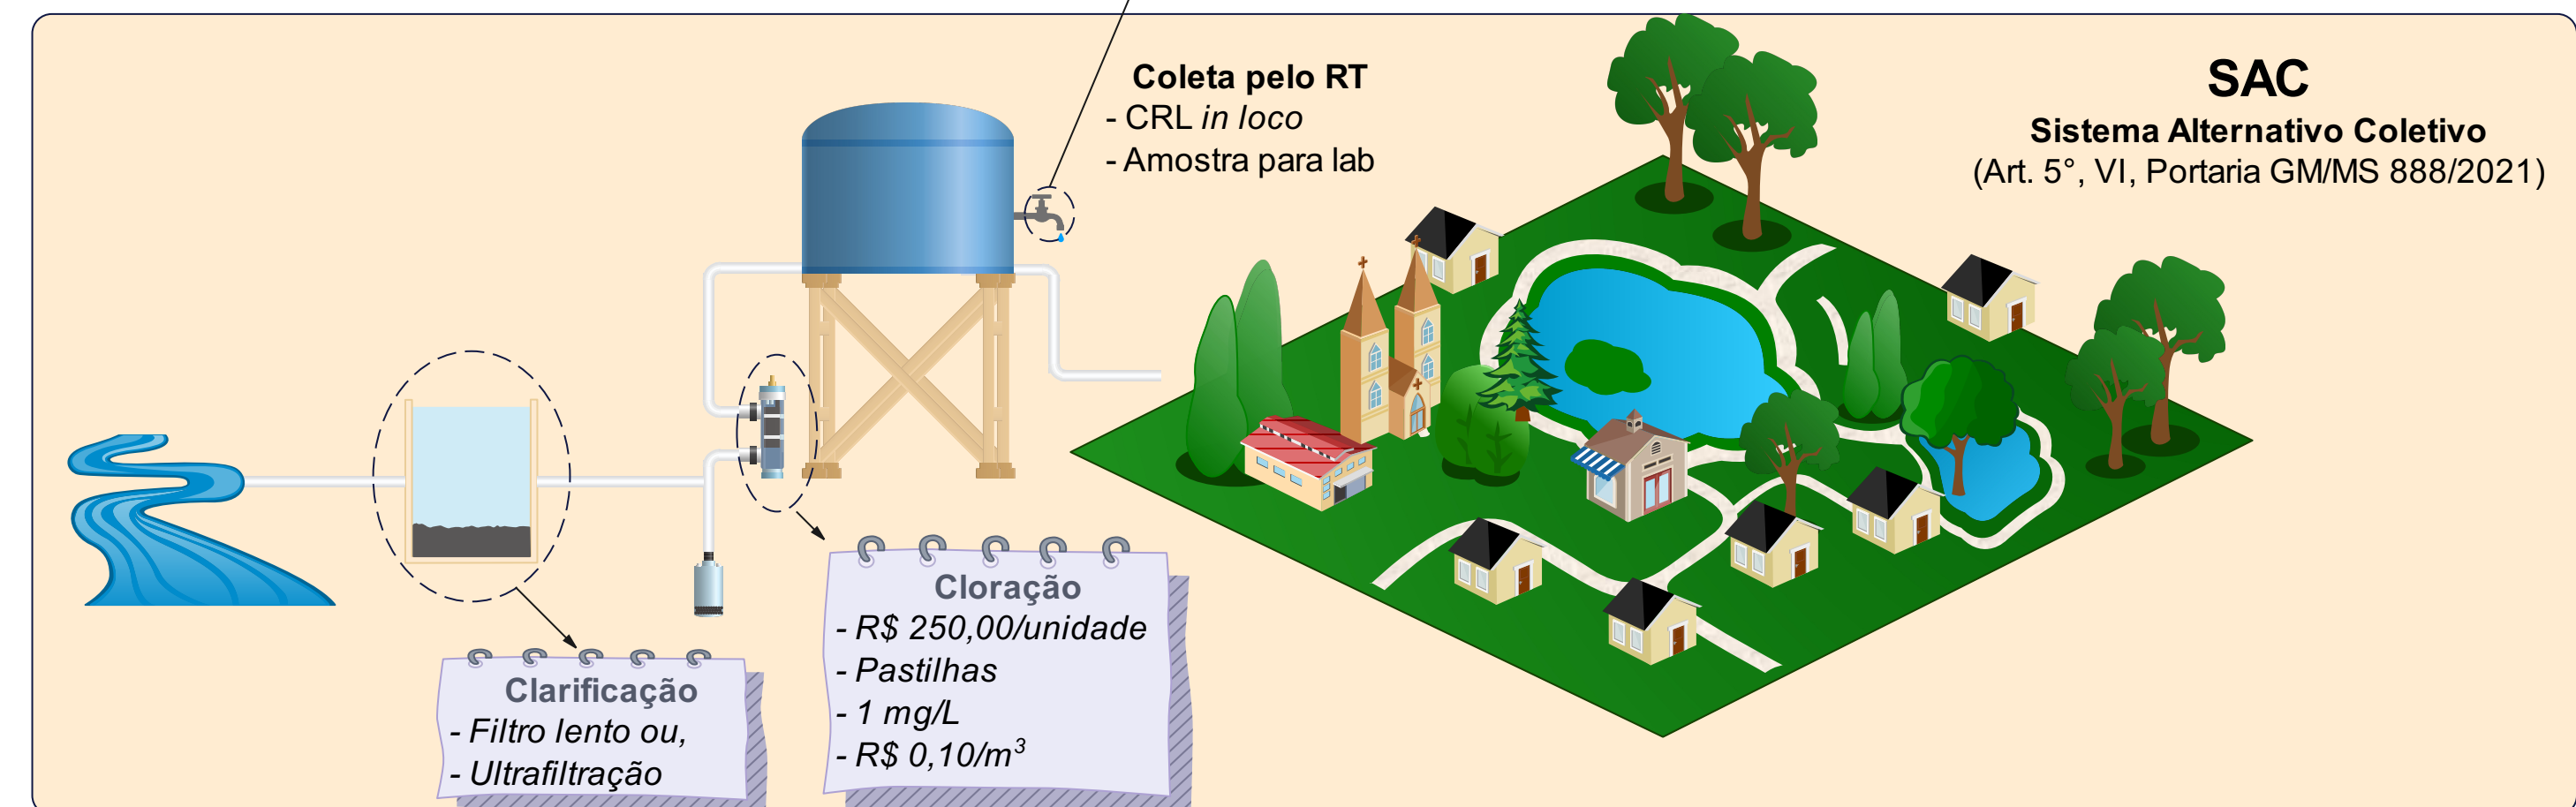


## ACS Agentes Comunitária de Saúde

- Coleta de amostra.
- Medição de CRL in loco.
- Adição de pastilhas de cloro.
- Transporte até a prefeitura.




**Proposta**

- CRL (**diário**)
- Turbidez e pH (**mensal**)
- coliformes totais e *E. coli* (**bimensal**) (**mensal**)
- Nitrito, nitrato, fluoreto, cobre, zinco e agrotóxicos selecionados (**semestral**)

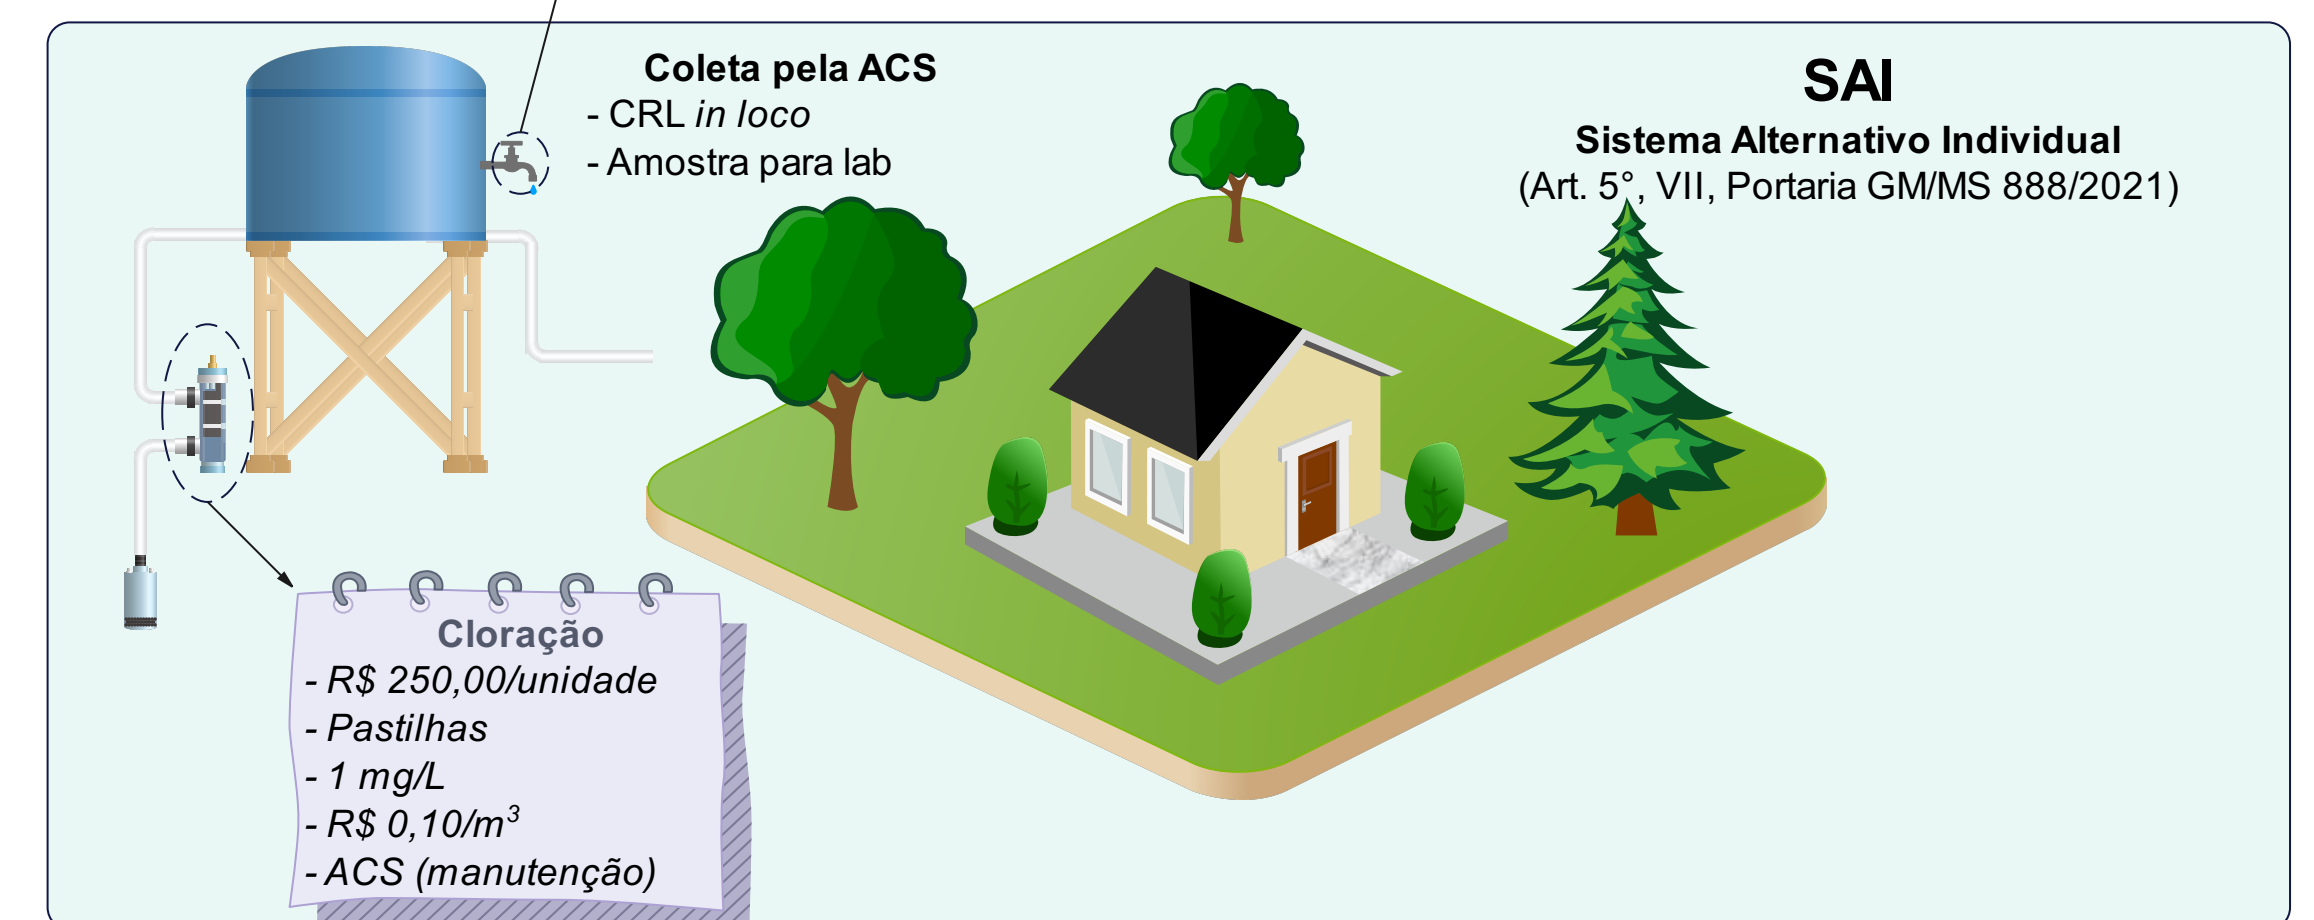

## Programa de aproveitamento de água de chuva NBR 15527:2019

- fins não potáveis.
- orientação para a montagem do sistema (remoção de primeira água, freio hidráulico, boia pescador)
- orientação para manutenção.

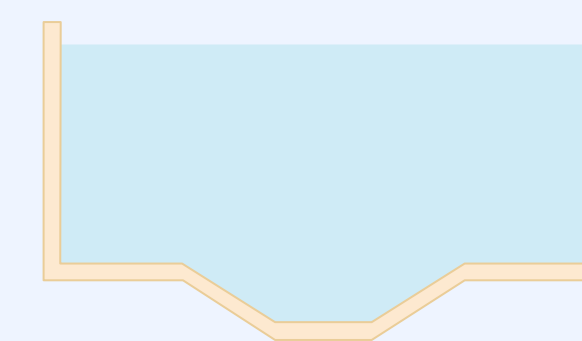

Anexo 2 - Orçamento da WVF.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtidade	CU R\$ (sem BDI)	CU R\$ (com BDI)	Preço total (R\$)
<b>1</b>			<b>Locação</b>					
1.1	CASAN	CASAN-020303	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 01 HÁ	m²	2.603,32	0,53	0,66	1.718,19
1.2	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	2,00	445,00	512,00	1.024,00
<b>2</b>			<b>Escavação e reaterro para 1º e segundo 2º estágio</b>					
2.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	613,43	8,66	10,75	6.594,33
2.2	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	104,73	8,59	10,67	1.117,48
2.3	SINAPI	93369	REATERRRO MECANIZADO DAS LATERIAS DOS MÓDULOS E VALAS DAS REDES COLETORAS E DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO	m³	897,70	12,27	15,24	13.680,89
<b>3</b>			<b>Assentamento/instalação e montagem</b>					
3.1	SINAPI	97126	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	m	1137,08	1,62	2,01	2.285,53
3.2	SINAPI	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	m	104,73	2,35	2,92	305,82

3.3	Composição		MONTAGEM DE CONEXÕES EM PVC	un	150,00	2,08	2,58	387,00
<b>4</b>			<b>Materiais para instalação da ETE</b>					
4.1	SINAPI	41892	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	un	67,33	141,00	162,39	10.933,26
4.2	SINAPI	104070	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	un	49,37	101,49	126,04	6.223,01
4.3	SINAPI	3530	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	80,79	288,99	332,83	26.890,21
4.4	cotação		TUBO PEAD CORRUGADO 100 MM EM BARRAS DE 6 M PERFURADO PARA DRENAGEM DO ESGOTO TRATADO	m	299,23	36,63	42,19	12.624,60
4.5	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	44,88	18,94	23,52	1.055,69
4.6	cotação		REGISTRO BORBOLETA DE PVC 100 MM	un	16,00	410,67	472,97	7.567,52
4.7	SINAPI	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	m	467,55	41,41	47,69	22.297,46
4.8	SINAPI	36374	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	m	411,44	68,66	79,08	32.536,99
4.9	SINAPI	41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	m	103,24	59,30	68,30	7.050,95
4.10	CASAN	CASAN 81713	POÇO DE VISITA (BASE FUNDO PRONTO), DN 800 MM ATÉ 1.00M - TIPO 2	un	11,00	1.271,52	1.579,10	17.370,10
4.11	CASAN	CASAN 81719	ACRÉSCIMO DE CÂMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO PB, DN 800 MM	un	6,00	674,52	804,16	4.824,96
4.12	SINAPI	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	un	30,00	69,00	79,47	2.384,10
4.13	cotação		INSTALAÇÃO DE LONA PEAD 1,5 MM	m²	2.767,90	8,85	10,99	30.419,18
4.14	SINAPI	44508	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)	m²	2.767,90	23,25	51,09	141.411,81

4.15	SINAPI	composição	ENCHIMENTO DE BRITA 01 PARA MEIO FILTRANTE LANÇAMENTO MECANIZADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	149,62	106,70	132,51	19.825,62
4.16	SINAPI	composição	ENCHIMENTO DE PEDRISCO PARA MEIO FILTRANTE LANÇAMENTO MECANIZADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	598,46	122,07	151,60	90.727,14
4.17	SINAPI	composição	ENCHIMENTO DE BRITA 02 PARA MEIO FILTRANTE LANÇAMENTO MECANIZADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	224,42	107,23	133,17	29.886,54
4.18	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	598,46	151,96	188,72	112.941,60
<b>5</b>			<b>Fechamento do terreno</b>					
5.1	SINAPI	101198	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	95,00	94,05	116,80	11.096,00
5.2	SINAPI	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	m	6,00	467,81	538,78	3.232,68
<b>Preço total</b>			<b>R\$ 618.351,65</b>					

Anexo 3 - Custos para implantação da WL

Item	Fonte	Código	Descrição	Un	Qtidade	CU R\$ (sem BDI)	CU R\$ (com BDI)	Preço total (R\$)
<b>1</b>			<b>Locação</b>					
1.1	CASAN	CASAN-020303	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 01 HÁ	m²	404,60	0,53	0,66	267,04
1.2	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,00	445,00	512,00	512,00
<b>2</b>			<b>Escavação e reaterro para os módulos</b>					
2.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	364,14	8,66	10,75	3.914,51
2.2	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	80,92	8,59	10,67	863,42
2.3	SINAPI	93369	REATERRRO MECANIZADO DAS LATERIAS DOS MÓDULOS E VALAS DAS REDES COLETORAS E DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO	m³	809,20	12,27	15,24	12.332,21
<b>3</b>			<b>Assentamento/instalação e montagem</b>					
3.1	SINAPI	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	m	283,22	41,41	47,69	13.506,76
3.2	SINAPI	90733	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA	m	283,22	2,35	2,92	827,00
3.3	SINAPI	Composição	MONTAGEM DE CONEXÕES EM PVC	un	161,84	2,08	2,58	417,55
<b>4</b>			<b>Materiais para instalação da ETE</b>					
4.1	SINAPI	104070	TÊ, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	un	15,00	101,49	126,04	1.890,60
4.2	SINAPI	1863	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	un	20,00	58,30	72,40	1.448,00
4.3	cotação		REGISTRO BORBOLETA DE PVC 100 MM	un	8,00	410,67	472,97	3.783,76

4.4	CASAN	CASAN 81713	POÇO DE VISITA (BASE FUNDO PRONTO), DN 800 MM ATÉ 1.00M - TIPO 2	un	4,00	1.271,52	1.579,10	6.316,40
4.5	CASAN	CASAN 81719	ACRÉSCIMO DE CÂMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO PB, DN 800 MM	un	4,00	674,52	804,16	3.216,64
4.6	SINAPI	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M (apoio das tubulações)	un	8,00	69,00	79,47	635,76
4.7	cotação		INSTALAÇÃO DE LONA PEAD 1,5 MM	m²	708,05	8,85	10,99	7781,47
4.8	SINAPI	44508	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)	m²	708,05	23,25	51,09	36.174,27
4.9	SINAPI	composição	ENCHIMENTO DE BRITA 01 PARA MEIO FILTRANTE LANÇAMENTO MECANIZADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	30,35	106,70	132,51	4.021,02
4.10	SINAPI	composição	ENCHIMENTO DE PEDRISCO PARA MEIO FILTRANTE LANÇAMENTO MECANIZADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	60,69	122,07	151,60	9.200,60
4.11	SINAPI	composição	ENCHIMENTO DE BRITA 02 PARA MEIO FILTRANTE LANÇAMENTO MECANIZADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	40,46	107,23	133,17	5.388,06
4.12	SINAPI	367	AREIA GROSSA-POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	m³	20,23	151,96	188,72	3.817,79
4.13	SINAPI	43977	CAIXA D' ÁGUA/RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA	un	1,00	1.800,98	2.236,64	2.236,64
4.14	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20MPA, ESPESSURA DE 12 CM	m²	343,91	126,00	156,48	53.814,83
4.15	cotação		CESTO COM GRADE PARA REMOÇÃO DE SÓLIDOS GROSSEIROS	un	1,00	1.300,00	1.614,47	1.614,47
<b>Custo Total</b>			<b>R\$ 173.980,78</b>					



## **CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 122/2022**

Convênio de cooperação técnica celebrado entre o Município de Anita Garibaldi e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), visando a implementação do *Projeto de Atualização de Metas do Plano Municipal de Saneamento Básico*.

Considerando que Os Planos Municipais de Saneamento Básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos, nos termos do artigo 19, §4º, da Lei Federal nº 14.026/20;

Considerando que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento, nos termos do artigo 11-B, da Lei Federal nº 14.026/20;

Considerando que toda edificação permanente urbana deve ser conectada à rede pública de esgotamento sanitário quando disponível e sujeita ao pagamento de tarifa e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso do serviço público, nos termos do artigo 45 da Lei Federal nº 11.445/07, e que, na ausência de redes coletoras públicas, serão admitidas soluções individuais de tratamento e destinação final dos esgotos sanitários, nos termos do artigo 45, §1º, da Lei Federal nº 11.445/07;

Considerando que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos princípios elencados no artigo 2º, dos quais destaca-se:

I – universalização;

(...)

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

Considerando que a maioria dos municípios elaboraram os seus Planos Municipais de Saneamento Básico entre os anos de 2011 e 2012, sem que tenham realizado atualizações até a presente data;

Considerando a busca pela melhoria contínua e gestão adequada do saneamento básico afim de promover a proteção ao meio ambiente e a saúde pública, atendendo as diretrizes nacionais das Leis nº 11.445/2007 e 14026/20 e da política municipal de saneamento básico, possibilitando o planejamento do funcionamento efetivo das soluções alternativas para abastecimento de água e esgotamento sanitário;

Considerando a Lei Municipal nº 1911/2010 e 2149/2017, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento, nos termos do artigo 9º da Lei federal nº 11.445/2007;

Considerando a Lei Municipal nº 1968/2012, que aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico;

Resolvem:

**MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI** pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 82777335/0001-85 com sede na Praça Paulino Granzotto, 20, Bairro Centro, Anita Garibaldi/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. João Cidinei da Silva, e a **AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO – ARIS**, associação pública, CNPJ nº 11.400.360/0001-05, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885-A, 12º andar, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, neste ato representada por seu Diretor-geral, Sr. Adir Faccio, celebrar o presente **CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, nos termos a seguir:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente convênio é o apoio técnico para coleta de dados e informações, atualização das metas e inclusão de metas para sistemas alternativos dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs), nos termos do projeto anexo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

- a) Disponibilizar apoio, dentro de suas competências, nas questões operacionais e institucionais relacionadas à implantação do projeto;
- b) Acompanhar e avaliar a execução das ações a serem desenvolvidas e planejar novas ações que auxiliem na solução dos problemas identificados;
- c) Trocar informações, documentos e apoio técnico-institucional, necessários à consecução dos objetivos destacados;
- d) Utilizar o Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e o Relatório Técnico Gerencial (RTG) como diretrizes para os trabalhos a serem executados;

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:**

- a) Designar através de documento oficial profissional ou equipe técnica para desenvolver as atividades previstas no projeto;
- b) Validar as projeções populacionais elaboradas pela ARIS (em até 15 dias após o recebimento dos documentos);
- c) Avaliar o cumprimento das metas do PMSB vigente com o auxílio da Planilha de Atualização de Metas elaborado pela ARIS (em até 30 dias após o recebimento das informações do prestador dos serviços);
- d) Incluir as Metas para os sistemas alternativos na da Planilha de Atualização de Metas e definir a sua área de abrangência;
- e) Apresentar o documento final aos munícipes através de Audiência Pública e elaborar e aprovar a lei municipal de inclusão e atualização de Metas do Plano Municipal de Saneamento Básico.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ARIS:**

- a) Disponibilizar os estudos populacionais elaborados para que sejam avaliados e validados pelo município (em até 15 dias após a formalização da equipe técnica do município);
- b) Compor e orientar a equipe técnica que irá desenvolver a Atualização das Metas do Plano Municipal de Saneamento Básico;
- c) Disponibilizar Planilha de Atualização de Metas elaborada a partir dos Plano Municipal de Saneamento Básico e Relatório Técnico Gerencial do município (em até 15 dias após a formalização da equipe técnica do município);
- d) Prestar assistência técnica durante todo o processo de atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico;
- e) Elaborar o documento final de atualização das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente convênio entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, prorrogando-se por iguais e sucessivos períodos, se as partes assim desejarem.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

As partes poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente convênio caso ocorra comprovado inadimplemento de quaisquer das cláusulas, pela superveniência de legislação que o torne impraticável e por mútuo interesse.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES E MODIFICAÇÕES**

Este termo de convênio de cooperação poderá ser alterado, por mutuo entendimento entre os signatários, durante a sua vigência, mediante termo aditivo, visando a aperfeiçoá-lo;

### **CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca do Município de Anita Garibaldi do Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer conflitos resultantes do presente convênio.

### **CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÃO FINAL**

Por estarem acordadas as partes, assinam o presente convênio em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas arroladas.

JOAO CIDINEI DA SILVA:827958519  
20

Assinado de forma digital por JOAO CIDINEI DA SILVA:82795851920  
Dados: 2022.09.08 13:44:30 -03'00'

João Cidinei da Silva

Prefeito de Anita Garibaldi

Florianópolis, 22 de agosto de 2022.

ADIR  
FACCIO:29515386934

Assinado de forma digital por ADIR FACCIO:29515386934  
Dados: 2022.12.12 10:23:57 -03'00'

Adir Faccio

Diretor-geral da ARIS

Testemunhas:

MARILU  
MATIELLO:02045082  
903

Assinado de forma digital por MARILU MATIELLO:02045082903  
Dados: 2022.12.14 14:12:24 -03'00'

Nome:

CPF:

KLEVERSON  
AUGUSTO  
NORA:07732833  
902

Digitally signed by KLEVERSON AUGUSTO NORA:07732833902  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=15074920000202, ou=Certificado PF A3, cn=KLEVERSON AUGUSTO NORA:07732833902  
Date: 2022.12.14 10:18:11 -03'00'

Nome:

CPF:

## Anexo 5 – Termo de ajustamento de conduta

Link para acesso: [Autos do processo\\_AG.pdf](#)

## **SEDE**

Centro Executivo Imperatriz  
Rua. General Liberato Bittencourt,  
1885, 12º Andar, Estreito

Florianópolis – SC

Telefone: (48) 3954-9100

## **Escritório de Chapecó**

Av. Getúlio Vargas, 571,  
Centro

Chapecó – SC

## **Escritório de Joinville**

Rua Max Colin, 1843,  
Bairro América

Joinville/SC

## **Escritório de Maravilha**

Av. Euclides da Cunha,  
160, Centro

Maravilha – SC

## **Escritório de Rio do Sul**

Rua Quinze de Novembro, 737, Centro

Rio do Sul – SC

## **Escritório de Videira**

Avenida Manoel Roque, 99  
Bairro Alvorada

Videira/SC

**[www.aris.sc.gov.br](http://www.aris.sc.gov.br)**

